



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP



Made in Italy

I prodotti risultano essere in conformità con quanto previsto dalle seguenti direttive:

- 2004/108/CE

Essi rispondono per intero o per le sole parti applicabili alle seguenti norme:

- CEI EN 61131-2

Dal sito www.camozzi.it sono scaricabili le Dichiarazioni CE di Conformità

Sommario

1	Raccomandazioni generali	7
1.1	Trasporto e stoccaggio del prodotto	8
1.2	Utilizzo.....	8
1.3	Limitazioni d'utilizzo	8
1.4	Manutenzione.....	8
1.5	Informazioni ecologiche	9
2	Caratteristiche e condizioni di utilizzo generali	10
3	Descrizione generale del sistema	12
4	Destinatari.....	13
5	Installazione	14
5.1	Indicazioni generali per l'installazione.....	14
5.2	Elementi di collegamento e segnalazione.....	14
5.2.1	Connettore alimentazione elettrica.....	14
5.2.2	Connettore alla rete PROFIBUS/DP	15
5.2.3	Connettore USB	15
5.3	Alimentazione elettrica	16
5.3.1	Caduta di tensione dell'isola di valvole (regole di attivazione degli elettropiloti)	16
5.4	Accessori collegabili.....	17
5.5	Assemblaggio.....	18
5.5.1	Rimozione e montaggio del modulo CX4	18
5.5.2	Assemblaggio sottobasi elettrovalvole Serie D.....	19
5.5.3	Sostituzione elettrovalvole Serie D	20
5.5.4	Assemblaggio moduli I/O.....	21
5.5.5	Sostituzione cover moduli I/O.....	22
6	Messa in servizio	23
6.1	Collegamenti elettrici.....	23
6.2	Funzionamento all'avvio.....	23
6.3	Mappatura	24
6.4	Indirizzamento rete PROFIBUS/DP	24
6.5	Occupazione degli indirizzi	25

6.6	Configurazione tramite archivio GSD	26
6.6.1	Moduli definiti nel GSD.....	27
6.6.2	Errori di configurazione	28
6.7	Variabili in lettura	29
6.8	Comandi	29
6.9	Parametrizzazione moduli	30
6.9.1	Modulo CX4 PROFIBUS/DP	30
6.9.2	Sottobasi per elettrovalvole Serie D.....	31
6.9.3	Ingressi digitali	32
6.9.4	Uscite digitali	33
6.9.5	Ingressi analogici.....	35
6.9.5.1	Configurazione ingressi	35
6.9.5.2	Configurazione parametri di trasmissione	35
6.9.5.3	Configurazione filtri	36
6.9.5.4	Ingressi Analogici - RTD	37
6.9.5.5	Ingressi Analogici - Termocoppie	38
6.9.5.6	Ingressi Analogici - Bridge.....	39
6.9.5.7	Ingressi Analogici - Tensione/Corrente	40
6.9.6	Uscite analogiche	41
7	Diagnostica	42
7.1	Modulo CX4 PROFIBUS/DP	43
7.1.1	Nodo PROFIBUS/DP.....	43
7.1.2	Diagnostica del sistema CX4	45
7.1.3	Soluzioni diagnostica modulo CX4.....	46
7.1.3.1	Elettrovalvola da sostituire.....	46
7.1.3.2	Errore fatale sul bus di campo	47
7.1.3.3	Allarme sovra-temperatura	47
7.1.3.4	Allarme sotto-tensione	47
7.1.3.5	Allarme errore mappatura moduli I/O.....	47
7.1.3.6	Allarme errore mappatura elettrovalvole	47
7.1.3.7	Allarme di mappatura assente	48
7.1.3.8	Allarmi elettrovalvole o moduli I/O.....	48
7.2	Sottobasi elettrovalvole Serie D.....	49

7.3	Moduli Ingressi Digitali.....	50
7.4	Moduli Uscite Digitali	51
7.5	Moduli Ingressi Analogici	52
7.5.1	Formato dati	52
7.5.2	Messaggi di diagnostica.....	52
7.6	Moduli Uscite Analogiche	54
7.6.1	Formato dati	54
7.6.2	Messaggi di diagnostica.....	54
8	Accessori.....	56
8.1	Sottobasi ed elettrovalvole Serie D	56
8.1.1	Dati tecnici	57
8.1.2	Coilvision	57
8.1.3	Diagnostica sottobasi	57
a.	Moduli Ingressi Digitali	59
8.1.4	Funzionamento generale.....	59
8.1.5	Collegamenti e segnalazioni dei moduli a 8 ingressi digitali di tipo M8	60
8.1.5.1	Piedinatura connettori M8	60
8.1.6	Collegamenti e segnalazioni dei moduli a 8 ingressi digitali di tipo M12	61
8.1.6.1	Piedinatura connettori M12	61
8.1.7	Collegamenti e segnalazioni dei moduli a 16 ingressi digitali.....	62
8.1.7.1	Piedinatura connettori ingressi.....	62
8.1.7.2	Piedinatura connettore alimentazione esterna	63
8.1.8	Diagnostica moduli.....	63
8.1.8.1	Led di diagnostica generale.....	63
8.1.8.2	Led stato ingressi.....	64
8.1.8.3	Led di diagnostica dell'alimentazione esterna	64
8.2	Moduli Uscite Digitali	65
8.2.1	Funzionamento generale.....	65
8.2.2	Collegamenti e segnalazioni dei moduli a 8 uscite digitali	65
8.2.2.1	Piedinatura connettori M8	66
8.2.3	Collegamenti e segnalazioni dei moduli a 16 uscite digitali.....	66
8.2.3.1	Piedinatura connettori uscite.....	66
8.2.3.2	Piedinatura connettore alimentazione esterna	67

8.2.4	Diagnostica moduli.....	67
8.2.4.1	Led di diagnostica generale.....	67
8.2.4.2	Led stato uscite.....	68
8.2.4.3	Led di diagnostica dell'alimentazione esterna	69
8.3	Moduli Ingressi Analogici	70
8.3.1	Funzionamento generale	70
8.3.2	Collegamenti e segnalazioni dei moduli.....	70
8.3.3	Diagnostica moduli.....	71
8.3.4	Modulo RTD (Resistance Temperature Detector).....	73
8.3.4.1	Dati tecnici	73
8.3.4.2	Collegamenti elettrici.....	73
8.3.4.3	Anomalie.....	74
8.3.5	Modulo Termocoppie.....	74
8.3.5.1	Dati tecnici	74
8.3.5.2	Collegamenti elettrici.....	75
8.3.5.3	Anomalie.....	75
8.3.6	Modulo Bridge	76
8.3.6.1	Dati tecnici	76
8.3.6.2	Collegamenti elettrici.....	76
8.3.6.3	Celle di carico	77
8.3.6.4	Errore di misura.....	77
8.3.6.5	Anomalie.....	78
8.3.7	Modulo Tensione/Corrente.....	78
8.3.7.1	Dati tecnici	78
8.3.7.2	Collegamenti elettrici.....	79
8.3.7.3	Anomalie.....	79
8.4	Moduli Uscite Analogiche	80
8.4.1	Funzionamento generale	80
8.4.1.1	Dati tecnici	80
8.4.2	Collegamenti e segnalazioni dei moduli.....	81
8.4.2.1	Collegamenti elettrici.....	81
8.4.3	Diagnostica moduli.....	82
9	UVIX.....	83

9.1	Informazioni generali	83
9.1.1	Informazioni di stato.....	84
9.1.1.1	Configurazione rete PROFIBUS/DP.....	85
9.1.2	Dettagli	85
9.1.2.1	Variabili.....	85
9.1.2.2	Allarmi.....	86
9.1.2.3	Comandi.....	86
9.2	Sottobasi ed elettrovalvole Serie D	88
9.2.1	Informazioni di stato.....	88
9.2.1.1	Configurazione sottobase di elettrovalvole Serie D	88
9.2.2	Dettagli	90
9.2.2.1	Variabili.....	90
9.2.2.2	Allarmi.....	91
9.2.3	Comandi.....	92
9.3	Moduli Ingressi Digitali.....	93
9.3.1	Informazioni di stato.....	93
9.3.1.1	Configurazione modulo ingressi digitali.....	93
9.3.2	Dettagli	94
9.3.2.1	Variabili.....	94
9.3.2.2	Allarmi.....	95
9.4	Moduli Uscite Digitali	96
9.4.1	Informazioni di stato.....	96
9.4.1.1	Configurazione modulo uscite digitali.....	96
9.4.2	Dettagli	98
9.4.2.1	Variabili.....	98
9.4.2.2	Allarmi.....	99
9.4.3	Comandi.....	100
9.5	Moduli Ingressi Analogici	101
9.5.1	Informazioni di stato.....	101
9.5.1.1	Configurazione modulo ingressi analogici	102
9.5.2	Dettagli	104
9.5.2.1	Variabili.....	104
9.5.2.2	Allarmi.....	105

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

9.6	Moduli Uscite Analogiche	106
9.6.1	Informazioni di stato.....	106
9.6.1.1	Configurazione modulo uscite analogiche	106
9.6.2	Dettagli	107
9.6.2.1	Variabili.....	107
9.6.2.2	Allarmi.....	108
9.6.3	Comandi.....	109
9.7	UVIX Gateway USB.....	110
9.7.1	Pagina principale.....	110
9.7.2	Configuratore rete WiFi.....	111
9.7.3	Mappatura	111
9.7.4	Aggiornamento firmware.....	111
10	NFCamApp.....	113
10.1	Panoramica principale	113
10.2	Informazioni generali	114
10.3	Informazioni WiFi.....	115
10.4	Configurazione bus di campo	116
10.5	Richiesta di mappatura.....	117
Contatti.....		118

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

1 Raccomandazioni generali

Vi preghiamo di rispettare le raccomandazioni all'uso sicuro descritte nel presente documento:

- Alcuni pericoli sono associabili al prodotto solamente dopo che è stato installato sulla macchina / attrezzatura. È compito dell'utilizzatore finale individuare tali pericoli e ridurre i rischi ad essi associati.
- Per informazioni riguardanti l'affidabilità dei componenti, contattare Camozzi Automation.
- Prima di procedere con l'utilizzo del prodotto leggere attentamente le informazioni contenute nel presente documento.
- Conservare il presente documento in luogo sicuro e a portata di mano per tutto il ciclo di vita del prodotto.
- Trasferire il presente documento ad ogni successivo detentore o utilizzatore.
- Le istruzioni contenute nel presente manuale devono essere osservate congiuntamente alle istruzioni ed alle ulteriori informazioni, che riguardano il prodotto descritto nel presente manuale, che possono essere reperite utilizzando i seguenti riferimenti:
 - Sito web <http://www.camozzi.com>
 - Catalogo generale Camozzi
 - Servizio assistenza tecnica Camozzi
- Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati solo da personale qualificato e autorizzato, in base alle presenti istruzioni.
- È responsabilità del progettista dell'impianto / macchinario eseguire correttamente la scelta del componente più opportuno in funzione dell'impiego necessario.
- È raccomandato l'uso di apposite protezioni per minimizzare il rischio di lesioni alle persone.
- Per tutte quelle situazioni di utilizzo non contemplate in questo manuale e in situazioni in cui potrebbero essere causati danni a cose, persone o animali, contattare prima Camozzi.
- Non effettuare interventi modifiche non autorizzate sul prodotto. In tal caso, eventuali danni provocati a cose persone o animali, sono da ritenersi responsabilità dell'utilizzatore.
- Si raccomanda di rispettare tutte le norme di sicurezza interessate dal prodotto.
- Non intervenire sulla macchina / impianto se non dopo aver verificato che le condizioni di lavoro siano sicure.
- Prima dell'installazione o della manutenzione assicurarsi che siano attivate le posizioni di blocco di sicurezza specificamente previste, in seguito interrompere l'alimentazione elettrica (se necessario) e l'alimentazione di pressione dell'impianto, smaltendo tutta l'aria compressa residua presente nell'impianto e disattivando l'energia residua immagazzinata in molle, condensatori, recipienti e gravità.
- Dopo l'installazione o la manutenzione è necessario ricollegare l'alimentazione di pressione ed elettrica (se necessario) dell'impianto e controllare il regolare funzionamento e la tenuta del prodotto. In caso di mancanza di tenuta o di mal funzionamento, il prodotto non deve essere messo in funzione.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

- Il prodotto può essere messo in esercizio solo nel rispetto delle specifiche indicate, se queste specifiche non vengono rispettate il prodotto può essere messo in funzione solo dopo autorizzazione da parte di Camozzi.
- Evitare di ricoprire gli apparecchi con vernici o altre sostanze tali da ridurre la dissipazione termica.

1.1 Trasporto e stoccaggio del prodotto

- Adottare tutti gli accorgimenti possibili per evitare il danneggiamento accidentale del prodotto durante il trasporto, in caso siano disponibili utilizzare gli imballi originali
- Rispettare il campo di temperatura per lo stoccaggio di $-10 \div 50$ °C.

1.2 Utilizzo

- Accertarsi che la tensione della rete di distribuzione e che tutte le condizioni di esercizio rientrino nei valori ammissibili.
- Il prodotto può essere messo in esercizio solo nel rispetto delle specifiche indicate, se queste specifiche non vengono rispettate il prodotto può essere messo in funzione solo dopo autorizzazione da parte di Camozzi.
- Rispettare le indicazioni riportate sulla targhetta di identificazione.

1.3 Limitazioni d'utilizzo

- Non superare le specifiche tecniche riportate nel paragrafo 2 (Caratteristiche e condizioni di utilizzo generali) e sul catalogo generale Camozzi.
- Non installare il prodotto in ambienti in cui l'aria stessa può causare pericoli.
- A meno di specifiche destinazioni d'uso, non utilizzare il prodotto in ambienti in cui si potrebbe verificare il diretto contatto con gas corrosivi, prodotti chimici, acqua salata, acqua o vapore.

1.4 Manutenzione

- Operazioni di manutenzione eseguite non correttamente possono compromettere il buon funzionamento del prodotto e causare danni alle persone circostanti.
- Verificare le condizioni per prevenire l'improvviso rilascio di pezzi, quindi sospendere l'erogazione dell'alimentazione e permettere lo scarico di tensioni residue prima di intervenire.
- Verificare la possibilità di far revisionare il prodotto presso un centro di assistenza tecnica.
- Non smontare mai un'unità in tensione.
- Isolare il prodotto elettricamente prima della manutenzione.
- Rimuovere sempre gli accessori prima della manutenzione.
- Assicurarsi sempre di indossare la corretta attrezzatura di sicurezza prevista dagli enti locali e dalle vigenti disposizioni legislative.
- In caso di manutenzione, sostituzione di pezzi di usura, utilizzare solamente kit originali Camozzi e fare eseguire l'operazione solamente a personale specializzato autorizzato. In caso contrario l'omologazione del prodotto perde ogni sua validità.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

1.5 Informazioni ecologiche

- Alla fine del ciclo di vita del prodotto, si raccomanda la separazione dei materiali per consentirne il recupero.
- Rispettare le norme vigenti nel proprio Paese in materia di smaltimento.
- Il prodotto e le parti che lo compongono sono conformi alle normative ROHS, REACH.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP			5000041279
				Versione 11

2 Caratteristiche e condizioni di utilizzo generali

SEZIONE PNEUMATICA					
Versioni		D1	D2	D4	D5
Costruzione valvola		A spola con guarnizioni			
Funzioni valvola		5/2 monostabile e bistabile 2x3/2 NC 2x3/2 NO 5/3 CC - CP - CO 1X3/2 NC+1X3/2 NO			
Materiali	Corpo	Alluminio			
	Spola	Alluminio			
	Basi	Tecnopolimero	Tecnopolimero	Alluminio	Tecnopolimero
	Fondelli	Tecnopolimero			
	Guarnizioni	HNBR			
Conessioni		Utilizzi 2 e 4 Filetto (solo D4) o boccole, dimensioni del tubo variabile in base al passo			
Temperatura		0 ÷ 50 °C			
Caratteristica aria		Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1:2010. Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. La qualità dell'aria al servo pilotaggio deve essere in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1:2010 (non lubrificare).			
Passo valvole		10,5 mm	16 mm	25 mm	10,5 e 16 mm
Pressione di lavoro		-0,9 ÷ 10 bar			
Pressione pilotaggio		2,5 ÷ 7 bar 4,5 ÷ 7 bar (con pressione di lavoro superiore ai 6 bar per la versione 2x3/2)			
Portate		250 NL/min (10,5 mm)	950 NL/min (16 mm)	2000 NL/min (25 mm)	250 NL/min (10,5 mm) / 950 NL/min (16 mm)
Posizione di montaggio		Qualsiasi			
Grado di protezione		IP65			

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

SEZIONE ELETTRICA	
Tipo di connessione	M12 - 5 poli
Tensione di alimentazione Logica	24 V DC +/-25%
Tensione di alimentazione Potenza	24 V DC +/-10%
Assorbimento massimo delle valvole	2,5 A
N. massimo posizioni valvola	64 (128 elettropiloti)
Potenza elettropilota	1W (riduzione del 50% dopo 100 ms)
Lunghezza massimo del cavo	20 m
Protocollo	PROFIBUS/DP 

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

3 Descrizione generale del sistema

Il modulo CX4 PROFIBUS/DP è un dispositivo che consente di pilotare elettrovalvole pneumatiche Serie D e gestire moduli di I/O digitali e analogici collegandolo ad una rete PROFIBUS/DP. Il CX4 è composto da connettori di alimentazione, connettori d'ingresso e d'uscita per il bus di campo di tipo PROFIBUS/DP e LED per la diagnostica del sistema. Sul lato destro del CX4 è possibile collegare le elettrovalvole Serie D mentre sul lato sinistro è possibile collegare i moduli I/O digitali e analogici.

Nomenclatura

Il modulo CX4 può essere utilizzato collegando solo i moduli di ingressi e uscite; in questo caso il dispositivo prenderà il nome di modulo Serie CX4 Stand Alone. Mentre, se al CX4 sono collegate delle elettrovalvole della Serie D (con o senza moduli I/O) dalla parte pneumatica, il dispositivo diventa un'isola di valvole e viene chiamata Isola di Valvole Serie D Fieldbus.

Il modulo CX4, sia in configurazione Serie CX4 Stand Alone sia isola di valvole Serie D fieldbus, è una soluzione dedicata all'Industria 4.0 perché è un dispositivo SMART in grado di connettersi ad altri dispositivi o reti tramite diversi protocolli (es. WiFi, USB, NFC) per lo scambio di informazioni. Il sistema può trasmettere i dati delle principali variabili monitorate, la diagnostica di tutti i componenti costituenti l'isola e, inoltre, permette di effettuare delle operazioni di configurazione sia dell'isola in generale sia dei singoli moduli collegati. Le modalità di interfacciamento smart con l'isola sono:

- Camozzi UVIX (Universal Visual Interface), un software installabile su un pc/server/gateway accessibile tramite USB oppure inserito all'interno di una rete aziendale e accessibile da altri pc (cap. Error! Reference source not found.).



- NFCamApp (NFC Camozzi Application), un'applicazione smartphone, sia versione per Android che iOS (cap. 10).



N.B. Il sistema, configurato come isola di valvole Serie D Seriale, è dotato di tecnologia COILVISION con la quale viene eseguito un monitoraggio sul corretto funzionamento dell'elettrovalvola. Ogni azionamento dell'elettropilota, in diverse configurazioni di ciclica e condizioni ambientali, viene analizzato per acquisire informazioni che, elaborate da algoritmi software, permettono di diagnosticare e predire lo stato di salute del componente (par. 8.1.2).

 CAMOZZI Automation	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

4 Destinatari

Il manuale è rivolto esclusivamente ad esperti qualificati nelle tecnologie di controllo e automazione che abbiano esperienza nelle operazioni di installazione, messa in servizio, programmazione e diagnostica di controllori a logica programmabile (PLC) e sistemi Bus di Campo (Fieldbus).


5 Installazione

5.1 Indicazioni generali per l'installazione

Per motivi di sicurezza dell'operatore e per danni funzionali al sistema, prima di iniziare qualsiasi intervento di installazione o manutenzione, scollegare:


- L'alimentazione dell'aria.
- L'alimentazione elettrica dell'elettronica di controllo e delle uscite/elettrovalvole.

5.2 Elementi di collegamento e segnalazione

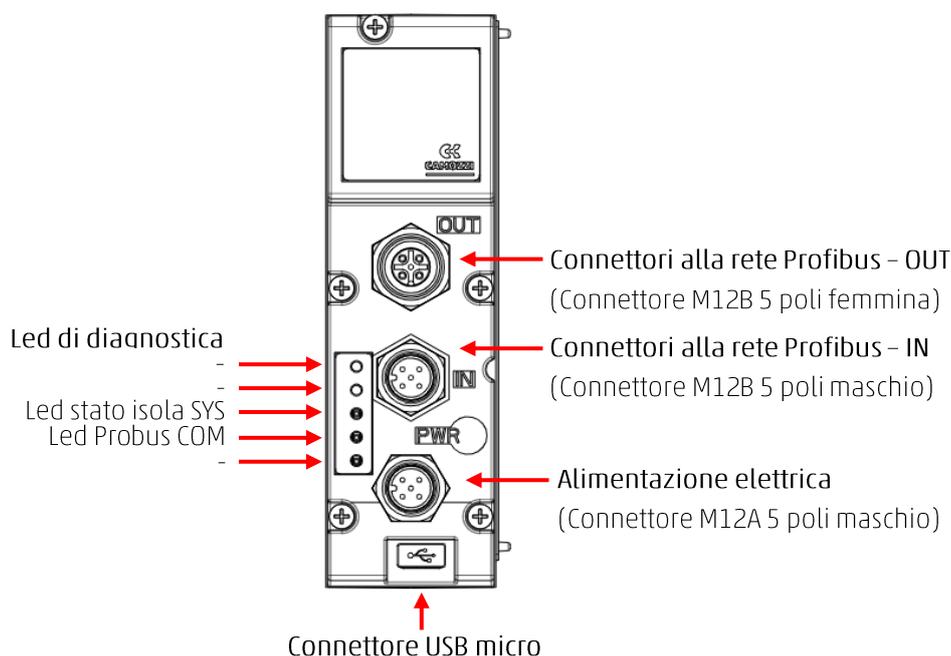

5.2.1 Connettore alimentazione elettrica

Il connettore per l'alimentazione elettrica è un M12A maschio a 5 poli.

Pin	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	L24V	Alimentazione 24 Vdc (logica, ingressi digitali, I/O analogici): collegare al polo positivo dell'alimentazione 24 Vdc (riferita a GND).	
2	P24V	Alimentazione 24 Vdc (uscite digitali e valvole): collegare al polo positivo dell'alimentazione 24 Vdc (riferita a GND).	
3	GND	Comune (riferimento pin 1 e 2): collegare al polo negativo dell'alimentazione 24 Vdc (obbligatorio).	
4	EARTH	Connessione di terra	
5	NC	Non Connesso	


	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

N.B. Per connettere il sistema alla rete elettrica si consiglia di utilizzare i connettori del catalogo Camozzi:


- CS-LF04HB, connettore diritto per alimentazione elettrica.

5.2.2 Connettore alla rete PROFIBUS/DP

Il connettore per la rete PROFIBUS/DP-IN è di tipo M12B maschio a 5 poli

Pin	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	NC	Non connesso	
2	A	Canale A PROFIBUS/DP	
3	NC	Non connesso	
4	B	Canale B PROFIBUS/DP	
5	EARTH	Connessione di terra	

Il connettore per la rete PROFIBUS/DP-OUT è di tipo M12B femmina a 5 poli

Pin	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	+5V	Tensione di 5 V fornita dalla scheda	
2	A	Canale A PROFIBUS/DP	
3	GND5V	Comune 5 V	
4	B	Canale B PROFIBUS/DP	
5	EARTH	Connessione di terra	

N.B. Per evitare malfunzionamenti di cablaggi difettosi, si consiglia di connettere il sistema alla rete PROFIBUS/DP utilizzando i connettori da catalogo Camozzi.

- CS-MF05HC, connettore M12 femmina diritto per Bus-IN.
- CS-MM05HC, connettore M12 maschio diritto per Bus-OUT.
- CS-MQ05H0, resistenza di terminazione M12 maschio.

5.2.3 Connettore USB

Il connettore per la comunicazione USB è di tipo standard versione micro. Il connettore permette di collegare il CX4 all'interfaccia UVIX per monitoraggio o configurazione.

N.B. A catalogo Camozzi è possibile trovare il connettore USB dedicato:

- G11W-G12W-2, cavo standard con connettore micro USB lunghezza 2m.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

5.3 Alimentazione elettrica

L'alimentazione elettrica è separata in *logica* (L24V), che permette di alimentare i bus di comunicazione, le sottobasi della parte pneumatica e i moduli I/O, e in *power* (P24V), che alimenta le valvole e le uscite digitali. Pertanto, perché il sistema funzioni, è indispensabile collegare l'alimentazione di *logica*, altrimenti il CX4 rimane spento. Le due alimentazioni separate permettono, se necessario, di disinserire l'alimentazione delle valvole mentre la linea di alimentazione dei bus resta attiva. La mancanza dell'alimentazione di *power* viene segnalata dal lampeggio rosso del Led stato isola SYS. Questo problema viene segnalato anche tramite messaggio via rete per provvedere ad una corretta gestione dell'allarme.

Se i carichi o gli ingressi collegati al nodo iniziale dovessero richiedere delle tolleranze del valore della tensione di alimentazione più strette, la tensione di alimentazione di potenza del nodo dovrà rispettare queste ultime.

N.B. La tensione nominale di alimentazione del modulo CPU è 24Vdc \pm 10%.

5.3.1 Caduta di tensione dell'isola di valvole (regole di attivazione degli elettropiloti)

In funzionamento normale standard, le elettrovalvole sono attivate, per 100 ms, con una potenza di 1 W (@ 24 V la corrente assorbita è dunque 41.6 mA). Successivamente le elettrovalvole sono mantenute attivate riducendo la potenza assorbita al 50% del valore iniziale, mediante una tecnica di comando PWM. La tensione di alimentazione ammessa per l'isola di valvole serie D è 24 Vdc \pm 10%, dunque il range utile è 21,6 Vdc ÷ 26,4 Vdc. Le correnti assorbite dagli elettropiloti delle elettrovalvole corrispondenti al range di alimentazione sono 39 mA ÷ 48 mA (in condizioni tipiche) nei primi 100 ms di attivazione e successivamente 19,5 mA ÷ 24 mA in fase di riduzione di potenza dovuta all'utilizzo del PWM. Il funzionamento continuativo dell'isola di valvole è garantito per un assorbimento massimo di 2,5 A. Nelle condizioni peggiori (massimo assorbimento di corrente per 26,4 Vdc di alimentazione) è possibile attivare simultaneamente fino a 50 elettropiloti con tutte le elettrovalvole dell'isola spente. Successivamente, è possibile procedere adottando la seguente formula:

$$\text{N}^\circ \text{ elettropiloti da comandare simultaneamente} = 50 - (0,6 \times \text{N}^\circ \text{ elettropiloti attivi})$$

Esempio

- Se 10 piloti sono già attivi, si possono attivare contemporaneamente 44 piloti.
- Se i piloti già attivi sono 20 si possono attivare simultaneamente 38 piloti.

N.B. Il massimo numero di piloti attivi contemporaneamente è 80. Ogni attivazione successiva rispetto al gruppo precedente di elettropiloti deve avvenire dopo 150 ms.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

5.4 Accessori collegabili

Al modulo CX4 possono essere collegate elettrovalvole pneumatiche Serie D oppure moduli I/O digitali ed analogici. Ecco l'elenco completo dei dispositivi collegabili al CX4, con i rispettivi riferimenti ai dettagli tecnici presenti all'interno del manuale.

- Sottobasi ed elettrovalvole Serie D di tre taglie differenti (par. 8.1).
- Moduli di ingressi digitali a 8 o 16 canali (par. 8.2).
- Moduli di uscite digitali a 8 o 16 canali (par. 8.2).
- Moduli di ingressi analogici (par. 8.4):
 - Moduli RTD (par. 8.4.4).
 - Moduli Termocoppie (par. 8.4.5).
 - Moduli Bridge (par. 8.4.6).
 - Moduli Tensione/Corrente (par. 8.4.7).
- Moduli di uscite analogiche (par. 8.5).

5.5 Assemblaggio


5.5.1 Rimozione e montaggio del modulo CX4

Per rimuovere la cover del modulo CX4 procedere come segue:

1. Togliere alimentazione al modulo CX4 per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
2. Svitare le 5 viti.
3. Estrarre la cover del modulo CX4 sulla sua base di collegamento elettrico.

Per montare una cover del modulo CX4 seguire i passi successivi:

1. Togliere alimentazione al modulo CX4 per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
2. Controllare che le guarnizioni facciano tenuta e non siano danneggiate.
3. Montare dall'alto la cover del modulo CX4 sulla sua base fino alla battuta.
4. Avvitare le 5 viti (Coppia max 0,6 Nm).

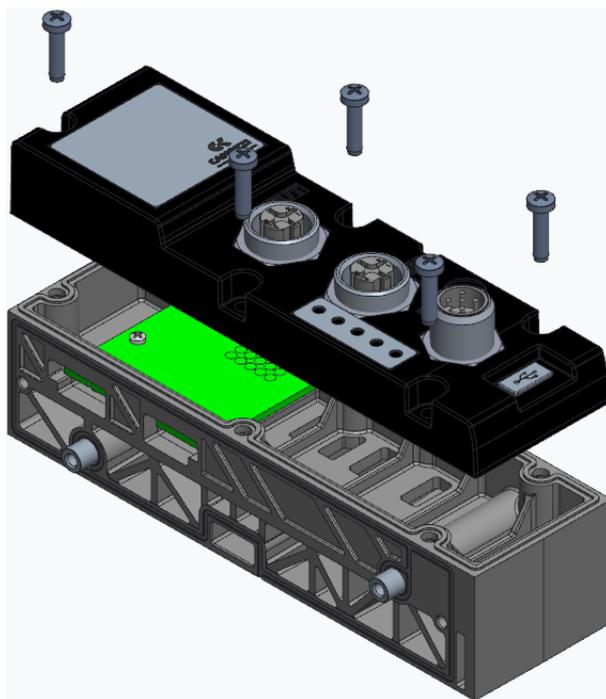


N.B. Dopo una modifica al sistema, sarà necessario effettuare l'operazione di mappatura (par. 6.3).

5.5.2 Assemblaggio sottobasi elettrovalvole Serie D

Per togliere o aggiungere le sottobasi per le elettrovalvole è necessario proseguire come segue:

1. Togliere l'alimentazione al modulo CX4 per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
2. Svitare le 3 viti del coperchio alla destra del CX4 ed aprire il pacco delle sottobasi di elettrovalvole.
3. Togliere dai passanti le sottobasi fino a quella che si vuole sostituire o dove si vuole aggiungerne una nuova.
4. Una volta fatta la sostituzione/aggiunte delle sottobasi, collegare le sottobasi tra di loro fino alla battuta in modo che i connettori elettrici facciano il corretto contatto.
5. Rimontare il coperchio e avvitare le 3 viti (Coppia max 0,9 Nm).

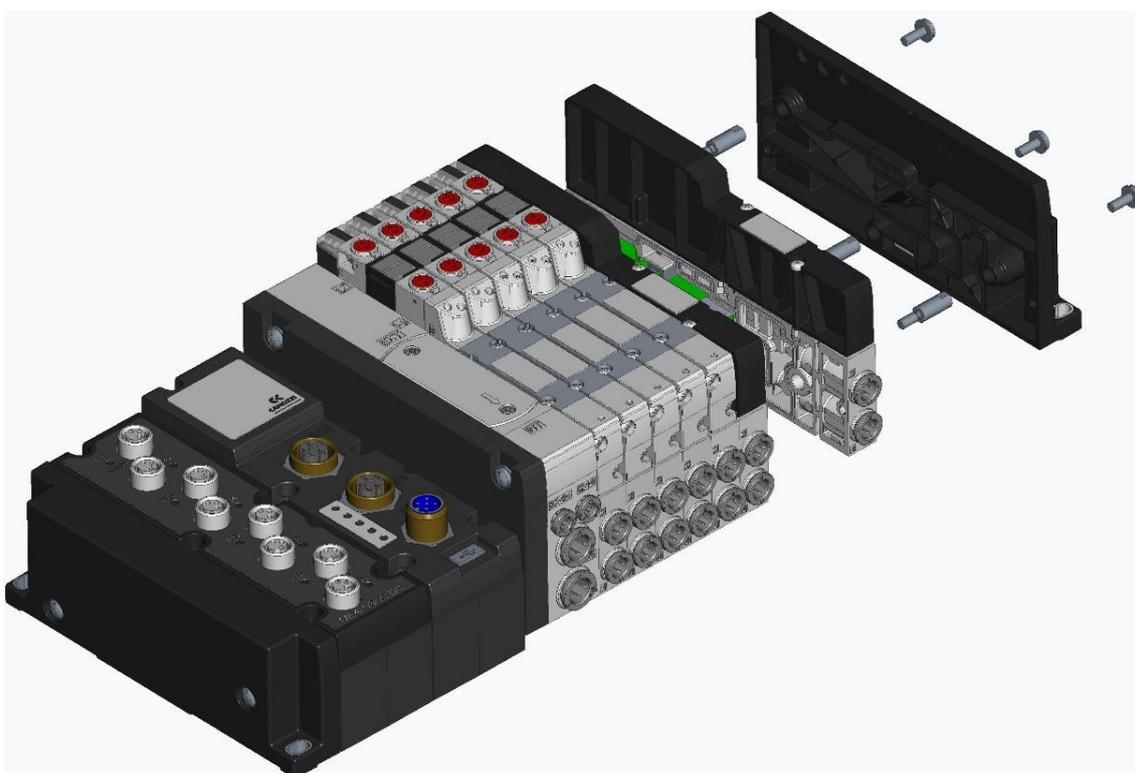


* Esempio per Isola di Valvole Serie D1.

N.B. Ogni volta che le sottobasi sono aggiunte, rimosse o spostate è necessario effettuare l'operazione di mappatura (par. 6.3).

5.5.3 Sostituzione elettrovalvole Serie D

Per togliere o aggiungere le elettrovalvole Serie D dalle corrispondenti sottobasi di egual taglia, è necessario proseguire come segue:

1. Svitare le 2 viti bloccanti l'elettrovalvola.
2. Togliere l'elettrovalvola con cautela e perpendicolarmente all'isola. Evitare di piegare l'elettrovalvola per non danneggiare la scheda di connessione con la sottobase od i guida luce.
3. Aggiungere l'elettrovalvola sempre in maniera perpendicolare e con cautela per evitare le problematiche descritte al punto precedente.
4. Avvitare le due viti per la tenuta sulla sottobase (Coppia max 0,25 Nm (D1/D5), 0,5 Nm (D2), 2,0 Nm (D4)).
5. Resettare le informazioni della sottobase dall'interfaccia UVIX o dal controllore/PLC.

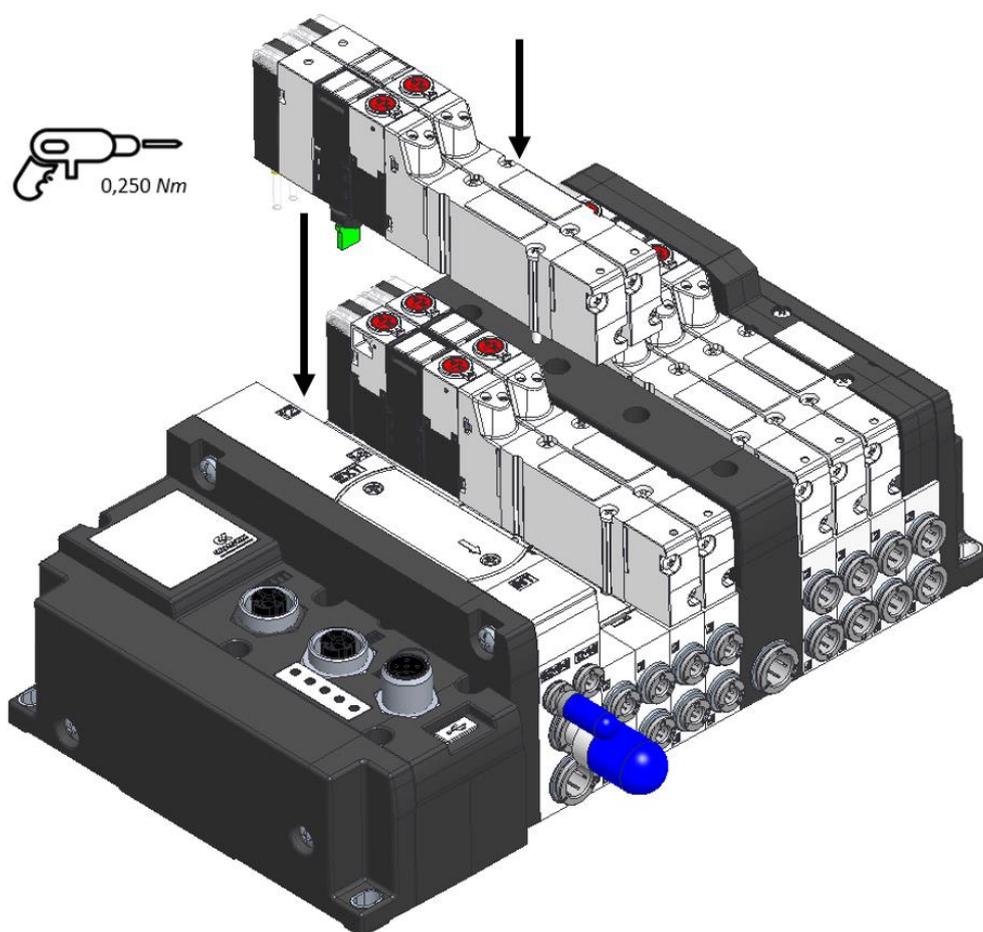

* Esempio per Isola di Valvole Serie D1.

5.5.4 Assemblaggio moduli I/O

Per togliere o aggiungere i moduli I/O è necessario proseguire come segue:

1. Togliere alimentazione al modulo CX4 per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
2. Svitare le 2 viti del coperchio in fondo all'isola ed aprire il pacco dei moduli I/O.
3. Togliere dai passanti i moduli fino al modulo che si vuole sostituire o dove si vuole aggiungere un modulo nuovo.
4. Una volta fatta la sostituzione/aggiunte del modulo I/O collegare i moduli tra di loro fino alla battuta in modo che i connettori elettrici facciano il corretto contatto.
5. Rimontare il coperchio e avvitare le 2 viti (Coppia max 0,9 Nm).



* Esempio per Isola di Valvole Serie D1.

N.B. Ogni volta che i moduli I/O sono aggiunti, rimossi o spostati, è necessario effettuare l'operazione di mappatura (par. 6.3).


5.5.5 Sostituzione cover moduli I/O

Per rimuovere la cover di un modulo I/O procedere come segue:

1. Togliere alimentazione al modulo CX4 per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
2. Svitare le 5 viti.
3. Estrarre la cover del modulo I/O dalla sua base di collegamento elettrico.

Per montare una cover di un modulo I/O seguire i passi successivi:

1. Togliere alimentazione al modulo I/O per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
2. Controllare che le guarnizioni facciano tenuta e non siano danneggiate.
3. Montare dall'alto la cover del modulo CX4 sulla sua base fino alla battuta.
4. Avvitare le 5 viti (Coppia max 0,6 Nm).

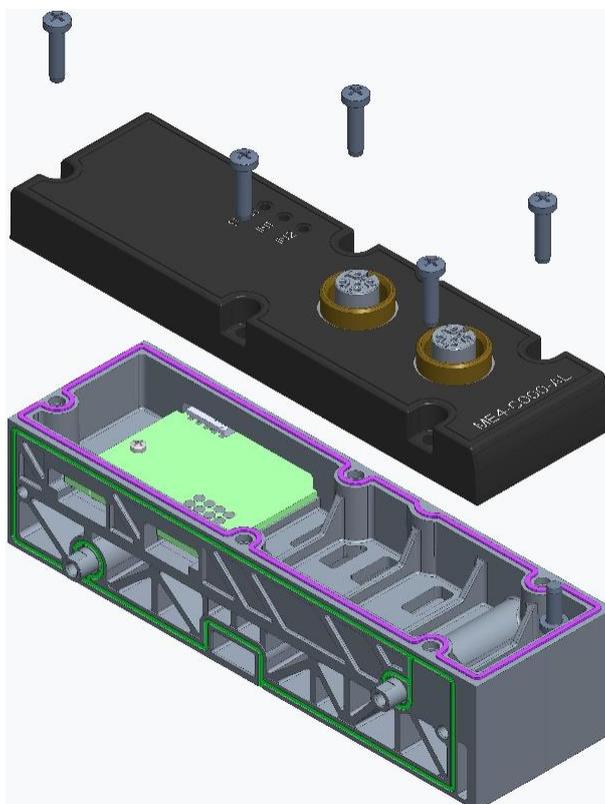

N.B. Dopo una modifica al sistema, sarà necessario effettuare l'operazione di mappatura (par. 6.3).

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6 Messa in servizio

6.1 Collegamenti elettrici

Si raccomanda di eseguire i seguenti passi per il corretto collegamento elettrico del sistema:

- Collegare il connettore IN alla rete PROFIBUS/DP proveniente dal controllore/PLC.
- Collegare il connettore OUT al dispositivo successivo sulla rete PROFIBUS/DP. Se questo connettore non è utilizzato, chiudere con il tappo apposito per garantire la protezione IP65.
- Collegare il connettore di alimentazione elettrica.

N.B. A catalogo Camozzi è possibile trovare i tappi dedicati per la protezione IP65 dei nostri connettori (per moduli ingressi/uscite digitali e analogici e sottorete):

- CS-DFTP, tappo copri connettori M8.
- CS-LFTP, tappo copri connettori M12.

6.2 Funzionamento all'avvio

Il modulo CX4 all'avvio effettua il controllo della composizione dell'intero sistema, questa chiamata Mappatura. Nello specifico, la composizione del sistema è determinata dalla tipologia e dalla posizione delle sottobasi per elettrovalvole e dei moduli I/O collegati. La mappatura del sistema è salvata nella memoria interna al modulo CX4. Se la mappatura non è mai stata memorizzata oppure è stata modificata la composizione del sistema, deve essere effettuata una richiesta di nuova mappatura (par. 6.3). Durante l'operazione di mappatura, i led di diagnostica generale di ogni singolo dispositivo accessorio collegato si accendono in sequenza, prima lato elettrovalvole e poi lato moduli I/O.

- Se la mappatura termina correttamente, il CX4 passa alla fase successiva. Inoltre, i led diagnostici di ogni modulo riconosciuto vengono spenti.
- Se la mappatura non termina correttamente, viene segnalato un allarme di diagnostica (par. 7.1.2) e il modulo CX4 non prosegue con nessun'altra operazione.

La seconda fase all'avvio del sistema è la configurazione dei parametri. Il CX4 rimane in attesa, al massimo 1 minuto, dei parametri provenienti dal controllore/PLC, altrimenti vengono caricati quelli salvati in memoria interna oppure i parametri di default. Durante la fase di attesa dei parametri di configurazione, i led dei moduli I/O lampeggiano fino al termine di quest'operazione (Il tipo di lampeggio è definito per ogni singolo modulo accessorio nel capitolo 8).

Al termine di questa seconda fase all'avvio, il sistema, gestito dal modulo CX4, si porta in modalità di funzionamento normale ed è pronto ad eseguire le operazioni richieste.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.3 Mappatura

Il modulo CX4, in configurazione moduli seriali Serie CX4 o isola di valvole Serie D seriale, è estremamente flessibile e può essere modificata la sua configurazione rimuovendo, sostituendo o modificando le posizioni delle sottobasi per elettrovalvole e/o i moduli I/O. Ad ogni modifica apportata, deve essere fatta la procedura di mappatura per il riconoscimento della composizione del sistema. Il modulo CX4 deve essere a conoscenza della composizione dell'intera isola: numero, tipologia e posizione di sottobasi per elettrovalvole e di moduli I/O.

L'operazione di mappatura può essere fatta senza dover intervenire in maniera fisica sull'isola ma in maniera software inviando una richiesta di nuova mappatura. La richiesta di nuova mappatura può essere fatta nelle seguenti modalità:

- Camozzi UVIX in modalità Gateway-USB (par. 9.7.3).
- NFCamApp, app smartphone (par. 10.5).

N.B. Una volta effettuata la richiesta di mappatura è necessario riavviare il modulo CX4.

6.4 Indirizzamento rete PROFIBUS/DP

Per poter comunicare col DP-Master PROFIBUS/DP, ad ogni DP-Slave PROFIBUS/DP deve essere assegnato un indirizzo *Node id*, ossia un valore numerico compreso tra 0 e 126. Il modulo CX4 esce di fabbrica con preimpostato l'indirizzo 4 e supporta la modifica dello stesso mediante il pacchetto *Set Station Address* (se gestito dal DP-Master).

Inoltre, per impostare un nuovo *Node id* si possono utilizzare due modalità proprietarie Camozzi.

- Camozzi UVIX, interfaccia browser (par. 9.1.1.1)
- NFCamApp, app smartphone (par. 10.4).

Per quanto riguarda il *baud rate*, il CX4 si adatta automaticamente alla velocità impostata dal DP-Master; questa deve essere compatibile con i baud rate documentati nel file GSD.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.5 Occupazione degli indirizzi

Il volume di indirizzi dell'isola di valvole Serie D nella rete PROFIBUS/DP è limitato come da tabella.

Moduli	Numero di canali	Byte per singolo modulo	Numero di moduli collegabili	Volume indirizzi occupato	Massimo numero di I/O
Sottobasi elettrovalvole	2	2 bit per valvola	64	16 byte	128 elettropiloti
Moduli ingressi digitali a 8 canali	8	1 byte	16	16 byte	128 ingressi digitali
Moduli ingressi digitali a 16 canali	16	2 byte	8	16 byte	128 ingressi digitali
Moduli uscite digitali a 8 canali	8	1 byte	16	16 byte	128 uscite digitali
Moduli uscite digitali a 16 canali	16	2 byte	8	16 byte	128 uscite digitali
Moduli ingressi analogici per RTD	2	4 byte	8	32 byte	16 ingressi analogici per RTD
Moduli ingressi analogici per Termocoppie	2	4 byte	8	32 byte	16 ingressi analogici per Termocoppie
Moduli ingressi analogici per BRIDGE	2	8 byte	4	32 byte	8 ingressi analogici per BRIDGE
Moduli ingressi analogici per Tensione/Corrente	2	4 byte	8	32 byte	16 ingressi analogici per Tensione/Corrente
Moduli uscite analogiche per Tensione/Corrente	2	4 byte	8	32 byte	16 uscite analogiche per Tensione/Corrente
Modulo diagnostico			1	1 byte	Codice errore impianto

N.B. Il numero totale di moduli analogici collegabili a 2 byte per canale (RTD, Tensione/Corrente, Termocoppie) è di 8 unità. Ad esempio, si potrebbero collegare 8 RTD, oppure 8 Termocoppie, o 8 Tensione/Corrente, o infine combinazioni arbitrarie di questi tipi di moduli per un massimo di 8 unità.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

Il protocollo PROFIBUS/DP impone delle limitazioni sulle lunghezze dei frame, per cui il massimo numero di moduli collegabili è inferiore alla somma dei valori presenti nella seconda colonna della tabella precedente. È necessario considerare che ad ogni accessorio collegabile al CX4 (sottobasi per elettrovalvole e moduli ingressi/uscite) sia associato un numero definito di parametri (dati applicativi), e che questi vengono inviati dal PLC alla CX4 mediante apposito pacchetto (*Parameterization Telegram*) che prevede una sezione dati, destinata al trasporto di tutti i parametri, lunga al massimo 237 byte.

I byte per modulo, relativamente alla parametrizzazione, sono definiti nella seguente tabella.

Moduli	Dimensione parametri per modulo	Numero di moduli collegabili	Numero totale di byte di parametrizzazione
Sottobasi elettrovalvole	4 bit per sottobase	64	32
Moduli ingressi digitali a 8 canali	4 byte	16	64
Moduli ingressi digitali a 16 canali	6 byte	8	48
Moduli uscite digitali a 8 canali	5 byte	16	80
Moduli uscite digitali a 16 canali	9 byte	8	72
Moduli ingressi analogici per RTD	4 byte	8	32
Moduli ingressi analogici per Termocoppie	3 byte	8	24
Moduli ingressi analogici per BRIDGE	4 byte	4	16
Moduli ingressi analogici per Tensione/Corrente	3 byte	8	24
Moduli uscite analogiche per Tensione/Corrente	6 byte	8	48

N.B. Sommando i byte dell'ultima colonna otterremo un valore che supera ampiamente il limite dei 237 byte, per cui quando si aggiungono moduli è necessario rispettare questo vincolo.

6.6 Configurazione tramite archivio GSD

Per configurare l'isola di valvole sulla rete PROFIBUS/DP è necessario importare il file CAM01175.GSD nel software di programmazione utilizzato per il controller. Il file di configurazione descrive le caratteristiche dell'isola di valvole PROFIBUS/DP e permette di configurare correttamente i moduli di ingresso/uscita. Il file GSD è reperibile sul sito Camozzi al seguente indirizzo:

<http://catalogue.camozzi.com/Downloads>

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.6.1 Moduli definiti nel GSD

I seguenti moduli possono essere aggiunti nel software di programmazione PLC e andranno a comporre i due stream di input e di output della comunicazione ciclica. L'ordine qui presentato è lo stesso che viene esposto nel GSD. Per quanto riguarda la loro parametrizzazione si veda il paragrafo 6.9.

Modulo	Descrizione	Identif.	Dimensione	Direzione
Diagnosics	Stato diagnostico	0x10	1 Byte	Input
8 Coils Valve	Elettrovalvole a 8 piloti	0x20	1 Byte	Output
16 Coils Valve	Elettrovalvole. a 16 piloti	0x21	2 Byte	Output
32 Coils Valve	Elettrovalvole. a 32 piloti	0x23	4 Byte	Output
64 Coils Valve	Elettrovalvole. a 64 piloti	0x27	8 Byte	Output
DI8	Ingressi digitali a 8 canali	0x90	1 Byte	Input
DI16	Ingressi digitali a 16 canali	0x91	2 Byte	Input
DO8	Uscite digitali a 8 canali	0xA0	1 Byte	Output
DO16	Uscite digitali a 16 canali	0xA1	2 Byte	Output
AI-RTD	Ingressi analogici RTD a 2 canali	0x51	4 Byte	Input
AI-V/C	Ingressi analogici Tensione/Corrente a 2 canali	0xD1	4 Byte	Input
AI-TH	Ingressi analogici Termocoppie a 2 canali	0x40, 0x41	4 Byte	Input
AI-BRG	Ingressi analogici BRIDGE a 2 canali	0x53	8 Byte	Input
AO-V/C	Uscite analogiche Tensione/Corrente a 2 canali	0xE1	4 Byte	Output

Per i moduli di elettrovalvole sono state implementate differenti tipologie (8, 16, 32, 64 elettropiloti) per consentire una maggior elasticità e facilità di configurazione. L'utente può inserire i moduli di elettrovalvole combinando le tipologie a sua discrezione, rispettando il limite massimo di 128 uscite.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.6.2 Errori di configurazione

Durante la configurazione degli I/O, la mancata osservanza delle regole elencate di seguito inibisce la regolare comunicazione tra il CX4 e i moduli collegati. Questo errore di configurazione viene riportato nel pacchetto di diagnostica standard del PROFIBUS/DP (standard DP-V0).

Caricando nel tool di configurazione il GSD fornito, di default vengono presentati i seguenti moduli come parte integrante del CX4:

- Il modulo *Diagnostics*, nel primo slot disponibile.
- Il modulo *32 Coils Valve*, nel secondo slot disponibile.

Il modulo *Diagnostics*, che rappresenta lo stato diagnostico della CX4 (si legga il paragrafo 0 e successivi per conoscere i valori che può assumere) deve essere sempre presente, e solo nel primo slot, ossia nella prima posizione del pacchetto di configurazione. Nel caso dovesse essere assente o accidentalmente rimosso, si otterrebbe un errore di configurazione.

Dal secondo slot in poi è possibile inserire uno qualunque degli altri moduli previsti, nell'ordine e raggruppamento desiderati (non è necessario inserire i moduli nell'ordine esatto di posizionamento fisico degli stessi), considerando i vincoli menzionati al paragrafo 6.5, sia riguardo al numero massimo di moduli, sia relativamente alla dimensione massima dei parametri. In caso di superamento dei suddetti limiti si incorrerà in un errore di configurazione.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.7 Variabili in lettura

Tramite pacchetti aciclici (protocollo DP-V1, consultare il manuale del produttore di PLC) è possibile recuperare alcune informazioni inerenti al funzionamento del modulo CX4; allo scopo è necessario specificare opportuni valori per i campi *Slot* e *Indice*, come indicato in tabella.

Descrizione	Slot	Indice	Dimensione	Valore
Versione firmware modulo CX4	0	1	2 Byte	Byte 0 = Major version Byte 1 = Minor version
Variabili generiche modulo CX4	0	2	5 byte	Byte 0-1 = alimentazione di potenza [dV] Byte 2-3 = alimentazione di logica [dV] Byte 4 = temperatura [°C]
Stato di salute elettrovalvole	0	3	1 byte per pilota (relativamente alle sottobasi effettivamente rilevate su bus interno)	0÷100 %
Contatore cicli elettrovalvole (Sottobasi 1-30)	0	4	4 byte per pilota (massimo 240 byte)	0÷2 ³² [N° di cicli]
Contatore cicli elettrovalvole (Sottobasi 31-60)	0	5	4 byte per pilota (massimo 240 byte)	0÷2 ³² [N° di cicli]
Contatore cicli elettrovalvole (Sottobasi 61-64)	0	6	4 byte per pilota (massimo 240 byte)	0÷2 ³² [N° di cicli]
Contatore errori elettrovalvole (Sottobasi 1-30)	0	7	4 byte per pilota (massimo 240 byte)	0÷2 ³² [N° di errori]
Contatore errori elettrovalvole (Sottobasi 31-60)	0	8	4 byte per pilota (massimo 240 byte)	0÷2 ³² [N° di errori]
Contatore errori elettrovalvole (Sottobasi 61-64)	0	9	4 byte per pilota (massimo 240 byte)	0÷2 ³² [N° di errori]

6.8 Comandi

Tramite pacchetti aciclici (protocollo DP-V1, consultare il manuale del produttore di PLC) è possibile inviare alcuni comandi al modulo CX4; allo scopo è necessario specificare opportuni valori per i campi *Slot* e *Indice*, nonché un payload dati.

Descrizione	Slot	Indice	Dimensione	Valore
Richiesta di mappatura	0	1	0 byte	
Reset informazioni sottobase	0	2	1 byte	1-64 (numero ID della sottobase da resettare)

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.9 Parametrizzazione moduli

I parametri dei moduli possono essere configurati, lato controllore/PLC, mediante il pacchetto *Parameterization Telegram* (inviato dal PLC nella fase di avvio).

I parametri sono descritti nel file GSD: nei paragrafi seguenti sono riportati i parametri configurabili per ogni modulo collegabile al modulo CX4.

N.B. Affinché i parametri applicativi vengano effettivamente messi in atto, le seguenti condizioni devono essere verificate.

- Il parametro di testa System Start deve essere impostato al valore 1.
- Il modulo non deve essere già operativo, in quanto i parametri vengono applicati solo nella fase di boot.

N.B. I parametri di sottobasi per elettrovalvole Serie D e dei moduli I/O, collegabili al modulo principale CX4, possono essere configurati anche tramite l'interfaccia utente UVIX (vedi cap. **Error! Reference source not found.**).

6.9.1 Modulo CX4 PROFIBUS/DP

I seguenti parametri configurano alcuni comportamenti generali del modulo CX4.

Il *System Start* permette alla testa CX4 di lavorare in due modalità alternative: se lasciato il valore di default (0), tutti i parametri applicativi descritti nei paragrafi successivi, pur essendo comunque trasmessi, non vengono considerati dal software del modulo CX4, che invece applicherà, al loro posto, i valori che già conserva in una propria memoria non volatile; questo perché un modulo CX4 normalmente può essere configurato non solo da PLC, ma anche per mezzo del configuratore UVIX, e quindi in tal modo si è voluta aggiungere la possibilità di non sovrascrivere un'eventuale configurazione preesistente. Se, invece, *System Start* viene impostato a 1, tutta la parametrizzazione effettuata sul tool master verrà applicata dal software di testa al termine della fase di boot.

Il parametro *Under Voltage Alarm Severity* caratterizza un comportamento relativo al solo allarme di sotto-tensione di alimentazione, che può essere rilevato dal modulo CX4 ma anche da eventuali moduli di uscita digitali collegati ad esso. Nel caso di default (1=fault), l'allarme, se rilevato, viene trasmesso anche come pacchetto diagnostico PROFIBUS/DP, altrimenti (0) sarà presente solo nello *Stato Diagnostico* del sistema, ossia nel primo byte dell'immagine ciclica degli input (par. 7.1.2).

Descrizione	Parametro	Dimensione	Valore
Modalità uso parametri	System Start	1 bit	1 = parametri impostati da PLC 0 = parametri memoria interna

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

Gestione gravità dell'allarme di sotto-tensione (CX4, Uscite digitali)	Under Voltage Alarm Severity	1 bit	1 = fault (massima gravità, allarme inviato mediante diagnostica PROFIBUS/DP) 0 = no Error (l'allarme non viene inviato mediante diagnostica PROFIBUS/DP)
--	------------------------------	-------	--

6.9.2 Sottobasi per elettrovalvole Serie D

Le sottobasi che gestiscono le elettrovalvole Serie D possono essere configurabili nella gestione del funzionamento di failsafe.

Il failsafe permette alla sottobase, in mancanza di comunicazione con il modulo CX4, di impostare lo stato dei comandi che pilotano le elettrovalvole in modo da evitare situazioni dannose e pericolose per dispositivi o utenti. I parametri configurabili sono l'abilitazione del failsafe (*Fail Safe Enable*), di default non abilitato, e lo stato in cui si vogliono impostare i piloti dell'elettrovalvole (*Fail Safe Status*), di default il pilota è spento.

Descrizione	Parametro	Dimensione	Valore
Abilitazione Failsafe	Fail Safe Enable - Coil n	1 bit per pilota [n]	Disabled (0) = failsafe non abilitato Enabled (1) = failsafe abilitato
Stato Failsafe	Fail Safe Status - Coil n	1 bit per pilota [n]	Reset (0) = stato non attivo Set (1) = stato attivo in caso di failsafe abilitato

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.9.3 Ingressi digitali

I parametri di configurazione per i moduli di ingressi digitale consentono di agire sia sulla logica di lettura degli ingressi, sia sulle caratteristiche temporali dei segnali letti.

Per la logica dei segnali, è possibile scegliere la polarità di ciascun canale, ovvero la modalità di attivazione: ogni canale può essere attivo alto o attivo basso (*Activation Mode*). Nel primo caso, il canale assumerà stato logico alto in presenza di tensione in ingresso e basso in assenza di tensione; nel secondo caso, varrà il viceversa.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche temporali dei segnali in ingresso, la configurazione non avviene canale per canale: i valori associati ai parametri in causa hanno effetto su tutti i canali di ingresso del modulo. In particolare, è possibile specificare due parametri: il tempo minimo di attivazione ed il periodo minimo di rilettura degli ingressi. Il primo parametro (*Minimum Activation Time*) indica l'ampiezza dell'intervallo di tempo minimo in cui il segnale in ingresso a un determinato canale deve mantenere lo stesso stato, affinché a tale canale sia associato lo stato logico corrispondente: scopo di tale procedura è filtrare i segnali con livello instabile (anti-bounce). Il secondo parametro (*Extension Time*) subentra dopo che il filtro anti-bounce ha accettato il valore in ingresso, facendo sì che il modulo non risponda a variazioni troppo veloci dei segnali in ingresso.

- Al tempo t_0 si verifica una variazione degli ingressi non filtrata dal sistema anti-bounce.
- Al tempo $t_1 > t_0$ si ha un'ulteriore variazione. A questo punto, possono verificarsi due condizioni:
 - $t_1 - t_0 \geq \text{Extension Time}$: il canale assumerà lo stato dovuto al valore del segnale in ingresso all'istante t_1 .
 - $t_1 - t_0 < \text{Extension Time}$: il canale viene messo in uno stato di attesa per rilettura: al tempo $t_2 = t_0 + \text{Extension Time}$, l'ingresso viene letto forzatamente e se il valore rilevato differisce da quello acquisito al tempo t_0 , il canale assume il nuovo stato, associato al valore attuale del segnale. In caso contrario (ovvero: all'istante t_2 il valore dell'ingresso è tornato uguale a quello presente all'istante t_0) il canale non rileverà alcuna variazione del segnale.

Descrizione	Parametro	Dimensione	Valore
Polarità di un canale	Activation Mode Channel n	1 bit per canale [n]	High (1) = ingresso attivo alto Low (0) = ingresso attivo basso
Tempo minimo di permanenza del livello di input (filtro anti-bounce)	Minimum Activation Time	1 byte	0 = filtro disattivato 1÷255 [ms]
Periodo minimo di rilettura degli ingressi	Extension Time	2 byte	0 = filtro disattivato 1÷1023 [ms]
Fonte dell'alimentazione di potenza*	Power Source	1 bit	Internal (0) = potenza collegata a sorgente interna External (1) = potenza collegata a sorgente esterna

* Parametro configurabile solo per gli ingressi digitali a 16 canali.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.9.4 Uscite digitali

I parametri di configurazione dei moduli di uscita digitale possono essere suddivisi in due categorie: modalità di attivazione e gestione della sicurezza con failsafe.

I parametri per la modalità di attivazione sono costituiti da maschere di bit con diversi significati.

- **Settaggi di modulo (*Module settings*):** il valore di tale parametro serve ad attivare o disattivare singole funzionalità legate al comportamento dell'intero modulo (non dei singoli canali). Attualmente, viene valorizzato solo il bit meno significativo, che abilita (1) o disabilita (0) il rilevamento dell'assenza di carico da parte del driver di potenza, nel momento in cui un canale viene attivato. Se il rilevamento è attivato e almeno un'uscita viene attivata senza la presenza di un carico, il modulo rileva l'anomalia, che viene poi segnalata mediante uno specifico allarme.
- **Abilitazione dei canali (*Enable output channels*):** i singoli bit che compongono il valore del parametro descrivono l'abilitazione (1) o la disabilitazione (0) dei singoli canali di uscita. Se durante il funzionamento normale viene attivato un canale non abilitato, il driver di output non fornisce tensione al canale stesso.
- **Impostazione del tipo di canale (*Output channels mode*):** ogni bit che costituisce il valore del parametro descrive la modalità di attivazione dei singoli canali. Ciascun canale può essere configurato per alimentare carichi di tipo P (1) o di tipo N (0).

I parametri per la gestione della sicurezza sono rappresentati da maschere di bit con significato di volta in volta diverso.

- **Abilitazione del failsafe (*Fail safe enable*):** i bit che costituiscono il valore del parametro descrivono l'abilitazione (1) o la disabilitazione (0) del failsafe sul relativo canale. Lo scopo è fare in modo che le uscite assumano un determinato stato qualora si verifichi un allarme di comunicazione: in presenza di tale anomalia, i canali con failsafe abilitato assumeranno il valore prescritto dal parametro riguardante lo stato del fail safe, mentre quelli con failsafe disabilitato manterranno lo stato che avevano nel momento in cui l'allarme di comunicazione si è presentato.
- **Stato failsafe (*Fail safe status*):** la maschera di bit che rappresenta il valore di questo parametro descrive lo stato che devono assumere i canali, per i quali il failsafe è abilitato, nel momento in cui si dovesse verificare un allarme di comunicazione. In particolare: 1 indica che il canale corrispondente va attivato, 0 che il canale corrispondente va disattivato.

Descrizione	Parametro	Dimensione	Valore
Rilevamento dell'assenza del carico	Open Load Alarm Detection	1 byte	Bit 0 = Open Load Detection (1 = Enabled, 0 = Disabled) Restanti Bit = t.b.d.
Abilitazione dei canali	Enable Output Channel n	1 bit per canale [n]	Disabled (0) = canale disabilitato Enabled (1) = canale abilitato
Impostazione tipo di canale (N/P)	Mode Output Channel n	1 bit per canale [n]	Mode N (0) = canale di tipo N Mode P (1) = canale di tipo P
Abilitazione Failsafe	Fail Safe Enable Channel n	1 bit per canale [n]	Disabled (0) = failsafe non abilitato Enabled (1) = failsafe abilitato sul canale
Stato Failsafe	Fail Safe Status Channel n	1 bit per canale [n]	Reset (0) = stato non attivo sul canale Set (1) = stato attivo sul canale in caso di failsafe abilitato

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.9.5 Ingressi analogici

I parametri configurabili per i moduli di ingressi analogici sono la tipologia di ingressi, i parametri di trasmissione e i filtri da applicare agli ingressi.

6.9.5.1 Configurazione ingressi

A seconda del tipo di modulo utilizzato, ciascun ingresso deve essere opportunamente configurato. Ad esempio, nel caso di un modulo RTD, potremmo decidere di avere la seguente configurazione:

- Canale 1: PT100 a 4 fili
- Canale 2: PT1000 a 2 fili

Oppure, per un modulo Termocoppie, si potrebbe richiedere la configurazione:

- Canale 1: termocoppia di tipo K
- Canale 2: disabilitato

Per la descrizione dettagliata della configurazione dei diversi ingressi analogici, fare riferimento ai paragrafi successivi.

6.9.5.2 Configurazione parametri di trasmissione

I moduli possono trasmettere i dati verso la testa secondo due diverse modalità: in frequenza ed a soglia. Quando la trasmissione è configurata in frequenza (parametri *Sampling Threshold* e *Sampling Threshold Timeout* disabilitati), è possibile impostare una frequenza di trasmissione (*Sampling Frequency*) con la quale il modulo trasmette i dati acquisiti, periodicamente, verso il modulo CX4.

N.B. Questo parametro non è la frequenza di campionamento degli ingressi del modulo, la quale è fissa. Per conoscere la frequenza di campionamento fare riferimento alle tabelle dei dati tecnici presenti nel capitolo accessori (par. 8.4).

Quando la trasmissione è configurata a soglia (parametro *Sampling Threshold* diverso da zero), il modulo trasmette i dati alla testa solamente se il valore attuale è superiore rispetto al precedente del valore impostato come soglia. Se l'ingresso non subisce variazioni oltre la soglia, il modulo trasmette ugualmente il dato allo scadere del timeout (*Sampling Threshold Timeout*). In questa configurazione, il parametro *Sampling Frequency* può essere utilizzato per imporre un limite alla frequenza di variazione del segnale rispetto alla soglia. In questo modo è possibile ridurre l'occupazione del bus condiviso da parte dei moduli.

Esempio

Consideriamo un modulo RTD con entrambi i canali abilitati e con la seguente configurazione di trasmissione:

- *Sampling Frequency*: 5 Hz
- *Sampling Threshold*: disabilitato
- *Sampling Threshold Timeout*: disabilitato

il modulo invia al PLC ogni 200 millisecondi i dati acquisiti dagli ingressi e la relativa diagnostica.

Se la configurazione fosse invece:

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

- *Sampling Frequency: 1 Hz*
- *Sampling Threshold: 0.2 °C*
- *Sampling Threshold Timeout: 5 secondi*

Il modulo trasmette al PLC i dati acquisiti dagli ingressi e la relativa diagnostica nei seguenti casi:

- *Se la misura di temperatura all'istante attuale di uno dei due ingressi supera la precedente di almeno 0.2 °C.*
- *Se non vi sono variazioni di temperatura oltre la soglia per più di 5 secondi.*

Nel primo caso, se la frequenza di variazione della temperatura rispetto alla soglia fosse superiore a 1 Hz, la trasmissione verrebbe limitata ad 1 Hz.



6.9.5.3 Configurazione filtri

Ogni ingresso è provvisto di un filtro digitale a media mobile (FIR). La lunghezza massima della risposta all'impulso del filtro è di 128 campioni. Nella configurazione di default i filtri sono disabilitati.

N.B. I filtri sono configurabili solo mediante sistema UVIX.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.9.5.4 Ingressi Analogici - RTD

Descrizione	Parametro	Dimensione	Valore
Tipo sensore RTD Canale 1	Sensor Type Channel 1	4 bit	0000 = non collegato 0001 = PT100 (385) 0010 = PT200 (385) 0011 = PT500 (385) 0100 = PT1000 (385) 0101 = Ni100 (618) 0110 = Ni120 (672) 0111 = Ni1000 (618) 1000 = PT100 (3926)
Tipo sensore RTD Canale 2	Sensor Type Channel 2	4 bit	0000 = non collegato 0001 = PT100 (385) 0010 = PT200 (385) 0011 = PT500 (385) 0100 = PT1000 (385) 0101 = Ni100 (618) 0110 = Ni120 (672) 0111 = Ni1000 (618) 1000 = PT100 (3926)
Numero fili RTD Canale 1	Sensor Wires Channel 1	2 bit	0 = 2 fili 1 = 3 fili
Numero fili RTD Canale 2	Sensor Wires Channel 2	2 bit	2 = 4 fili
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 0.1 °C	Sampling Threshold	4 bit	0000 = disabilitato 0001 = 1 U (0.1 °C) 0010 = 2 U 0011 = 3 U 0100 = 4 U 0101 = 5 U 0110 = 10 U 0111 = 20 U 1000 = 30 U 1001 = 40 U 1010 = 80 U 1011 = 100 U 1100 = 160 U 1101 = 500 U 1110 = 1000 U 1111 = 2000 U
Timeout di trasmissione a soglia	Sampling Timeout	4 bit	1-15 s
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia)	Sampling Frequency	4 bit	0000 = disabilitato 0001 = 1 Hz 0010 = 2 Hz 0011 = 5 Hz 0100 = 10 Hz 0101 = 25 Hz 0110 = 50 Hz 0111 = 100 Hz 1000 = 250 Hz 1001 = 500 Hz 1010 = 1000 Hz

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.9.5.5 Ingressi Analogici - Termocoppie

Descrizione	Parametro	Dimensione	Valore
Tipo sensore TC Canale 1	Sensor Type Channel 1	4 bit	0000 = non collegato 0001 = B 0010 = E 0011 = J 0100 = K 0101 = N 0110 = R 0111 = S 1000 = T
Tipo sensore TC Canale 2	Sensor Type Channel 2	4 bit	0000 = disabilitato 0001 = 1 U (0.1 °C) 0010 = 2 U 0011 = 3 U 0100 = 4 U 0101 = 5 U 0110 = 10 U 0111 = 20 U 1000 = 30 U 1001 = 40 U 1010 = 80 U 1011 = 100 U 1100 = 160 U 1101 = 500 U 1110 = 1000 U 1111 = 2000 U
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 0.1 °C	Sampling Threshold	4 bit	0000 = disabilitato 0001 = 1 Hz 0010 = 2 Hz 0011 = 5 Hz 0100 = 10 Hz 0101 = 25 Hz 0110 = 50 Hz 0111 = 100 Hz 1000 = 250 Hz 1001 = 500 Hz 1010 = 1000 Hz
Timeout di trasmissione a soglia	Sampling Timeout	4 bit	1÷15 s
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia)	Sampling Frequency	4 bit	0000 = disabilitato 0001 = 1 Hz 0010 = 2 Hz 0011 = 5 Hz 0100 = 10 Hz 0101 = 25 Hz 0110 = 50 Hz 0111 = 100 Hz 1000 = 250 Hz 1001 = 500 Hz 1010 = 1000 Hz

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.9.5.6 Ingressi Analogici - Bridge

Descrizione	Parametro	Dimensione	Valore
Fattore Bridge Canale 1	Bridge Factor Channel 1	1 byte	0 = non connesso 1-255 mV/Vdc
Fattore Bridge Canale 2	Bridge Factor Channel 2	1 byte	
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 1 uV	Sampling Threshold	4 bit	0000 = disabilitato 0001 = 1 U (1 uV) 0010 = 2 U (2 uV) 0011 = 3 U 0100 = 4 U 0101 = 5 U 0110 = 10 U 0111 = 20 U 1000 = 30 U 1001 = 40 U 1010 = 80 U 1011 = 100 U 1100 = 160 U 1101 = 500 U 1110 = 1000 U 1111 = 2000 U
Timeout di trasmissione a soglia	Sampling Timeout	4 bit	1÷15 s
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia)	Sampling Frequency	4 bit	0000 = disabilitato 0001 = 1 Hz 0010 = 2 Hz 0011 = 5 Hz 0100 = 10 Hz 0101 = 25 Hz 0110 = 50 Hz 0111 = 100 Hz 1000 = 250 Hz 1001 = 500 Hz 1010 = 1000 Hz

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.9.5.7 Ingressi Analogici – Tensione/Corrente

Descrizione	Parametro	Dimensione	Valore
Tipologia ingresso T/C Canale 1	Sensor Type Channel 1	3 bit	000 = non collegato 001 = 0...10 V 010 = -10...+10 V 011 = 4...20 mA 100 = 0...20 mA 101 = -20...+20 mA
Tipologia ingresso T/C Canale 2	Sensor Type Channel 2	3 bit	0000 = disabilitato 0001 = 1 U 0010 = 2 U 0011 = 3 U 0100 = 4 U 0101 = 5 U 0110 = 10 U 0111 = 20 U 1000 = 30 U 1001 = 40 U 1010 = 80 U 1011 = 100 U 1100 = 160 U 1101 = 500 U 1110 = 1000 U 1111 = 2000 U
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 1 mV o 1 uA	Sampling Threshold	4 bit	
Timeout di trasmissione a soglia	Sampling Timeout	4 bit	1-15 s
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia)	Sampling Frequency	4 bit	0000 = disabilitato 0001 = 1 Hz 0010 = 2 Hz 0011 = 5 Hz 0100 = 10 Hz 0101 = 25 Hz 0110 = 50 Hz 0111 = 100 Hz 1000 = 250 Hz 1001 = 500 Hz 1010 = 1000 Hz

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

6.9.6 Uscite analogiche

I parametri configurabili per i moduli di uscite analogiche riguardano la tipologia dei canali e la gestione del failsafe. Ciascuna uscita deve infatti essere opportunamente configurata come canale in tensione o in corrente. In caso di perdita di comunicazione col PLC è inoltre possibile assegnare dei valori di default, sia in tensione sia in corrente, alle uscite analogiche (failsafe). In particolare, per ogni canale si può:

- assegnare il valore che lo stesso aveva prima della caduta di comunicazione (failsafe disabilitato).
- Assegnare un valore desiderato, configurabile nel tool di configurazione master (failsafe abilitato).

Esempio

Considerando un modulo di uscite analogiche con entrambi i canali abilitati in tensione e failsafe abilitato solo sul secondo canale. In tal caso la configurazione parametri risulta essere la seguente:

- Channel Configuration Channel 1: 1 (0÷10 V)
- Channel Configuration Channel 2: 2 (0÷5 V)
- Fail Safe Enable Channel 1: 0
- Fail Safe Enable Channel 2: 1
- Fail Safe Value Channel 1: 0
- Fail Safe Value Channel 2: 3500



In caso di perdita di comunicazione col Plc, il valore del canale 1 è uguale all'ultimo dato ricevuto dal PLC prima della caduta, mentre sul canale 2 viene impostato il valore di 3500 mV come conseguenza dell'abilitazione del failsafe e dell'impostazione del valore di failsafe.

Descrizione	Parametro	Dimensione	Valore
Tipologia uscita V/C Canali 1-2	Configuration Channel 1-2	1 byte	0 = disabilitato 1 = 0÷10 V 2 = 0÷5 V 3 = 4÷20 mA 4 = 0÷20 mA
Abilitazione Failsafe Canali 1-2	Fail Safe Enable Channel 1-2	1 byte	0 = disabilitato 1 = canale abilitato
Valore Failsafe Canale 1	Fail Safe Value Channel 1	2 byte	In mV/uA: 0÷10000 se canale 0÷10 V 0÷5000 se canale 0÷5 V
Valore Failsafe Canale 2	Fail Safe Value Channel 2	2 byte	4000÷20000 se canale 4÷20 mA 0÷20000 se canale 0÷20 mA

7 Diagnostica

La diagnostica del modulo CX4 PROFIBUS/DP è definita in tre diversi modi.

- Lo stato dei LED presenti sul CX4 o sui singoli moduli collegati (cap. 8). Nella tabella seguente è rappresentata la legenda del funzionamento tipico dei led presenti sui nostri moduli. Il colore dei led può essere differente per ogni modulo (In tabella è stato considerato un led rosso).

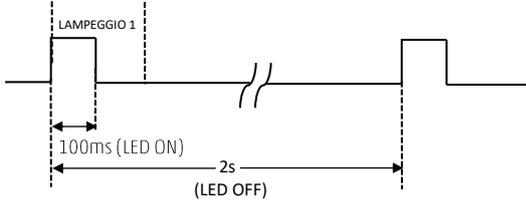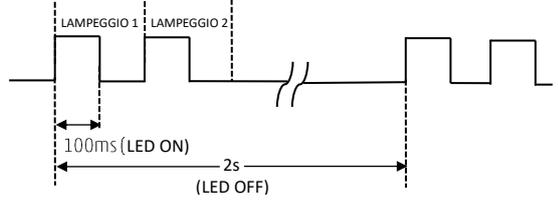Simbolo	Stato LED	Descrizione
	ROSSO OFF	Il led è spento.
	ROSSO ON	Il led è sempre acceso
	LAMPEGGIANTE	<p>Il led è lampeggiante con una sequenza specificata per ogni stato di diagnostica: @XX [ms/Hz] per YY [s]</p> <ul style="list-style-type: none"> XX è il tempo di ON di un lampeggio. La sequenza di lampeggio è rappresentata da uno stato di ON e uno stato di OFF di ugual valore. YY è il tempo di ripetizione della sequenza di lampeggio. <p>-----</p> <p>Esempio 1: 1 lampeggio @100 ms per 2 s</p>  <p>Esempio 2: 2 lampeggi @100 ms per 2 s</p>  <p>-----</p>

- I messaggi software che vengono instradati sulla rete PROFIBUS/DP.
- L'interfaccia utente UVIX (cap. Error! Reference source not found.).

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

7.1 Modulo CX4 PROFIBUS/DP

7.1.1 Nodo PROFIBUS/DP

Nella seguente tabella sono indicati gli stati che può assumere il LED BF dedicato alla rete PROFIBUS/DP.

Led PROFIBUS/DP	Descrizione
 VERDE ON	RUN, comunicazione ciclica.
 ROSSO ON	Configurazione errata sul DP-Master.
 Lampeggio ciclico ROSSO	STOP, nessuna comunicazione, errore di connessione.
 Lampeggio aciclico ROSSO	Non configurato.

Il CX4 inoltre può inviare al DP-Master degli allarmi mediante messaggi con formato personalizzato, sfruttando una delle possibilità offerte dal modello diagnostico DP-V1.

Possiamo infatti distinguere tra diagnostica standard DP-V0, pacchetto di 6 byte presente all'interno della comunicazione ciclica di qualunque device DP-Slave, e diagnostica estesa, di lunghezza variabile a seconda del numero di allarmi attivi, che può essere accodata al messaggio standard e che contiene una codifica "custom" delle anomalie rilevate dal modulo CX4 durante il suo funzionamento.

La diagnostica standard DP-V0 è descritta dalla documentazione ufficiale PROFIBUS/DP.

La diagnostica estesa è basata sullo standard del messaggio DP-V1 "Extended Status"; esso prevede che per ogni allarme attivo siano presenti N byte di cui i primi 4 sono obbligatori, e i restanti liberamente utilizzabili, per una dimensione massima di 63 byte.

Nella codifica del messaggio di stato del CX4, quindi nel pacchetto DP-V1 "Extended Status", abbiamo previsto 6 byte fissi per ogni allarme attivo, 4 obbligatori come da standard e 2 byte extra aggiuntivi il cui significato è il seguente.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

Byte		Valore	Descrizione
Obbligatori DP-V1	0	0x06	Header: indica la lunghezza del pacchetto, incluso il primo byte
	1	0x81	Status Type: "Status Report"
	2	≥ 0	Slot Number 0: modulo testa CX4 >0: posizione del modulo all'interno del pacchetto di configurazione
	3	0	Status Specifier
Extra	4	≥ 0	Id del canale all'interno del modulo (colonna "Extra Info PROFIBUS/DP" paragrafi successivi) 0: modulo testa
	5	>0	Codice CX4 dell'errore (colonna "Codice PROFIBUS/DP" paragrafi successivi)

Lo Slot Number (Byte 2) identifica univocamente il modulo esprimendone la posizione all'interno del pacchetto di configurazione.

Nei paragrafi successivi sono indicati il funzionamento del LED SYS (led di stato dell'isola) e i codici dei messaggi PROFIBUS/DP (Byte 4 e Byte 5 della tabella precedente) che gestiscono la diagnostica dell'intero sistema; le informazioni sono suddivise per i vari moduli ammessi.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

7.1.2 Diagnostica del sistema CX4

La diagnostica del sistema CX4 è gestita tramite il led di diagnostica SYS, dai messaggi trasmessi al controllore/PLC definiti nel protocollo PROFIBUS/DP e dalla visualizzazione sull'interfaccia UVIX.

Stato modulo ed allarmi	Led SYS	Messaggi PROFIBUS/DP			UVIX
		Stato Diagnostico (Byte 0 stream IN)	Codice PROFIBUS/DP (Byte 5 Diagnostica Estesa)	Extra Info PROFIBUS/DP (Byte 4 Diagnostica Estesa)	
Funzionamento normale	 1 lampeggio VERDE @100 ms ogni 1 s	0x00			
Moduli I/O assenti	 1 lampeggio VERDE @100 ms ogni 1 s	0x01			I/O modules absent
Elettrovalvole assenti	 1 lampeggio VERDE @100 ms ogni 1 s	0x02			Valves absent
Elettrovalvola da sostituire	 1 lampeggio VERDE @100 ms ogni 1 s	0x03			Valve Subbase Substitution
Errore fatale sul bus di campo	(Lampeggi alternati)  1 lampeggio VERDE @400 ms ogni 0.5 s  1 lampeggio ROSSO @400 ms ogni 0.5 s	0xF0			Fieldbus fatal error

Stato modulo ed allarmi	Led SYS	Messaggi PROFIBUS/DP			UVIX
		Stato Diagnostico (Byte 0 stream IN)	Codice PROFIBUS/DP (Byte 5 Diagnostica Estesa)	Extra Info PROFIBUS/DP (Byte 4 Diagnostica Estesa)	
Allarme sovra-temperatura	 ROSSO ON	0xFB	3 (0x03)	0x00	Overheating CX4 module
Allarme sotto-tensione	 ROSSO ON	0xFC	4 (0x04)	0x00	Undervoltage CX4 module
Allarme errore mappatura moduli I/O	 2 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 1 s	0xFD	5 (0x05)	0x00	Mapping I/O modules error
Allarme errore mappatura elettrovalvole	 2 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 1 s	0xFE	2 (0x02)	0x00	Mapping valves error
Allarme di mappatura assente	 1 lampeggio ROSSO @100 ms ogni 1 s	0xFF	1 (0x01)	0x00	Mapping absent
Allarmi elettrovalvole o moduli I/O	 3 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 1 s	NB. Gli stati diagnostici e i codici PROFIBUS/DP e UVIX sono specificati per ogni singolo modulo nelle tabelle seguenti.			

7.1.3 Soluzioni diagnostica modulo CX4

7.1.3.1 Elettrovalvola da sostituire

Questa è una segnalazione di *warning* che indica che le prestazioni ottimali di almeno un'elettrovalvola sono peggiorate e non vengono garantite.

Soluzione: è suggerita la sostituzione dell'elettrovalvola interessata.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

N.B. Per sapere quali elettrovalvole, componenti l'isola, sono in queste condizioni, è necessario collegarsi con l'interfaccia utente Camozzi (UVIX) e verificare le percentuali dello stato di salute delle singole elettrovalvole (par. 9.2.2.1).

7.1.3.2 Errore fatale sul bus di campo

Questo allarme può avvenire per due motivi.

- Non è stata fatta una corretta programmazione e la scheda non presenta il suo *MAC address*.
- La versione del bus di campo caricato sulla scheda non è corretta.

Soluzione: riprogrammare la scheda con la corretta versione di firmware (par. Error! Reference source not found.). Se il problema persiste contattare l'assistenza Camozzi.

7.1.3.3 Allarme sovra-temperatura

Il modulo CX4 ha raggiunto o superato la temperatura limite alla quale non viene garantito il normale funzionamento del dispositivo e, se la condizione persiste, può portare ad una rottura di qualche componente sulla scheda.

Soluzione: riavviare l'isola; se il problema persiste contattare l'assistenza Camozzi.

7.1.3.4 Allarme sotto-tensione

Il modulo CX4 è alimentato con una tensione inferiore al valore minimo accettabile; pertanto, non è garantito il funzionamento corretto del sistema.

Soluzione: verificare che il cablaggio sia corretto e che i fili siano correttamente inseriti nel connettore. Misurare che sul connettore siano fisicamente presenti le alimentazioni di logica (pin 1 e 3) e potenza (pin 2 e 5). Se il problema persiste, contattare l'assistenza Camozzi.

7.1.3.5 Allarme errore mappatura moduli I/O

Durante la fase di mappatura (par. 6.3), si è verificato un errore lato moduli I/O. La mappatura è fallita al primo modulo I/O che non presenta il led di diagnostica attivo.

Soluzione: ripetere la procedura di mappatura ed eventualmente sostituire il modulo I/O dove termina la mappatura (primo modulo I/O con led di diagnostica spento). Se il problema persiste, contattare l'assistenza Camozzi.

7.1.3.6 Allarme errore mappatura elettrovalvole

Durante la fase di mappatura (par. 6.3), si è verificato un errore lato sottobasi di elettrovalvole. La mappatura è fallita alla prima sottobase che non presenta il led di diagnostica attivo.

Soluzione: ripetere la procedura di mappatura ed eventualmente sostituire la sottobase dove termina la mappatura (prima sottobase con led di diagnostica spento). Se il problema persiste, contattare l'assistenza Camozzi.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

7.1.3.7 Allarme di mappatura assente

Dopo la richiesta di una nuova mappatura del sistema (par. 6.3), si è verificato un errore sia lato moduli I/O che lato sottobasi di elettrovalvole. La mappatura termina al primo modulo accessorio (modulo I/O o sottobase) che non presenta il led di diagnostica attivo.

Soluzione: ripetere la procedura di mappatura ed eventualmente sostituire la sottobase dove termina la mappatura (prima modulo accessorio con led di diagnostica spento). Se il problema persiste, contattare l'assistenza Camozzi.

7.1.3.8 Allarmi elettrovalvole o moduli I/O

Questi allarmi sono specifici per ogni singolo modulo accessorio. I messaggi UVIX e PROFINET/IO sono specificati nelle tabelle seguenti, mentre la diagnostica tramite led, presenti su ogni singolo modulo, e le soluzioni specifiche sono dettagliate al capitolo degli accessori (cap. Error! Reference source not found.).

7.2 Sottobasi elettrovalvole Serie D

Nella seguente tabella sono riportati gli stati diagnostici delle elettrovalvole Serie D, con i rispettivi messaggi PROFIBUS/DP e la visualizzazione sull'interfaccia UVIX. Le elettrovalvole visualizzano un segnale di diagnostica tramite segnalazione a LED direttamente sulla sottobase dove sono montate. Per dettagli riguardo alla diagnostica tramite LED e le possibili soluzioni agli eventuali allarmi fare riferimento al capitolo Accessori (par. 8.1.3).

Stato modulo ed allarmi	Messaggi PROFIBUS/DP			UVIX
	Stato Diagnostico (Byte 0 stream IN)	Codice PROFIBUS/DP (Byte 5 Diagnostica Estesa)	Extra Info PROFIBUS/DP (Byte 4 Diagnostica Estesa)	
Configurazione Parametri	0xE6	29 (0x1D)	Progressivo assoluto del primo pilota (1-128) della sottobase. Il numero della sottobase in errore è: (Id pilota+1)/2	
Sovra-temperatura sottobase	0xE8	28 (0x1C)	Progressivo assoluto del primo pilota (1-128) della sottobase. Il numero della sottobase in errore è: (Id pilota+1)/2	Overheating subbase
Sovra-temperatura pilota (Posizione 14/12)	0xE9	26 (0x1A)	Progressivo assoluto del pilota (1-128)	Overheating coil 14/12
Sovra-corrente pilota (Posizione 14/12)	0xEA	25 (0x19)	Progressivo assoluto del pilota (1-128)	Overcurrent coil 14/12
Pilota interrotto (Posizione 14/12)	0xEB	24 (0x18)	Progressivo assoluto del pilota (1-128)	Interrupted coil 14/12
Anomalia attivazione pilota (Posizione 14/12)	0xEC	23 (0x17)	Progressivo assoluto del pilota (1-128)	Fault coil 14/12
Allarme di comunicazione	0xEF	20 (0x14)	Progressivo assoluto del primo pilota (1-128) della sottobase. Il numero della sottobase in errore è: (Id pilota+1)/2	Communication alarm

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

7.3 Moduli Ingressi Digitali

Nella seguente tabella sono riportati gli stati diagnostici degli ingressi digitali, con i rispettivi messaggi PROFIBUS/DP e la visualizzazione sull'interfaccia UVIX. Gli ingressi digitali visualizzano un segnale di diagnostica anche tramite segnalazione a LED direttamente sul modulo. Per dettagli riguardo alla diagnostica tramite LED e le possibili soluzioni agli eventuali allarmi fare riferimento al capitolo Accessori (par. 8.2.5).

Stato modulo ed allarmi	Messaggi PROFIBUS/DP			UVIX
	Stato Diagnostico (Byte 0 stream IN)	Codice PROFIBUS/DP (Byte 5 Diagnostica Estesa)	Extra Info PROFIBUS/DP (Byte 4 Diagnostica Estesa)	
Corto circuito sul canale n	0xDD	30 (0x1E)	Bit mask c.c. Id del gruppo di canali dove si è verificato il corto c. Bit0: gruppo canali 0-3 Bit1: gruppo canali 4-7 Bit2: gruppo canali 8-11 Bit3: gruppo canali 12-15	Short circuit Group 0-3 Short circuit Group 4-7 Short circuit Group 8-11 Short circuit Group 12-15
Allarme configurazione parametri	0xDE	32 (0x20)	0x00	Configuration alarm
Allarme di comunicazione	0xDF	31 (0x1F)	0x00	Communication alarm

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

7.4 Moduli Uscite Digitali

Nella seguente tabella sono riportati gli stati diagnostici delle uscite digitali, con i rispettivi messaggi PROFIBUS/DP e la visualizzazione sull'interfaccia UVIX. Le uscite digitali visualizzano un segnale di diagnostica tramite segnalazione a LED direttamente sul modulo. Per dettagli riguardo alla diagnostica tramite LED e le possibili soluzioni agli eventuali allarmi fare riferimento al capitolo Accessori (par. 8.3.4).

N.B. I moduli di uscita digitale a 16 canali hanno obbligatoriamente bisogno di alimentazione esterna.

Stato modulo ed allarmi	Messaggi PROFIBUS/DP			UVIX
	Stato Diagnostico (Byte 0 stream IN)	Codice PROFIBUS/DP (Byte 5 Diagnostica Estesa)	Extra Info PROFIBUS/DP (Byte 4 Diagnostica Estesa)	
Corto circuito. sul canale n	0xCA	50 (0x32)	Id canale (1-8)	Short Circuit Channel n
Circuito aperto sul canale n	0xCB	51 (0x33)	Id canale (1-8)	Open Load Channel n
Sotto-tensione di potenza*	0xCC	52 (0x34)	Bit mask allarmi di modulo: Bit0: Zero V. Power Line Bit1: Under V. Power Line	Under Voltage Power Supply
Tensione di potenza assente*	0xCD	53 (0x35)	Bit mask allarmi di modulo: Bit0: Zero V. Power Line Bit1: Under V. Power Line	Zero Voltage Power Supply
Allarme configurazione parametri	0xCE	55 (0x37)	0x00	Configuration alarm
Allarme di comunicazione	0xCF	54 (0x36)	0x00	Communication alarm

* Gli allarmi riguardanti l'alimentazione di potenza sono riferiti a quella esterna per i moduli a 16 canali.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

7.5 Moduli Ingressi Analogici

7.5.1 Formato dati

Ogni canale restituisce la conversione dell'ingresso corrispondente in una word a 16 bit o a 32 bit. Il dato è rappresentato in complemento a 2 e corrisponde, a seconda del modulo, a diverse grandezze.

Modulo	Word trasmessa	Formato dati	Grandezza
RTD	16 bit	16 bit, complemento a 2	°C/10
TERMOCOPPIE	16 bit	16 bit, complemento a 2	°C/10
BRIDGE	32 bit	24 bit, complemento a 2	uV
TENSIONE/CORRENTE	16 bit	16 bit, complemento a 2	mV, uA

Ad ogni canale è, inoltre, associato un byte di diagnostica che riporta gli errori indicati nella diagnostica. Nel caso di funzionamento corretto, il byte di diagnostica è pari a 0. In caso contrario è possibile analizzare l'errore facendo riferimento al paragrafo relativo al bus di campo.

Nel caso il byte di diagnostica sia diverso da 0 il modulo bridge invierà un dato pari a 0x7FFFFF mentre tutti gli altri trasmetteranno il valore 0x7FFF. Il formato dati utilizzato dal CX4 per la comunicazione con il PLC è di tipo *little endian* per il protocollo PROFIBUS/DP.

Esempio

Nel formato "little endian" viene inviato trasmesso il byte meno significativo (LSB) per primo. Ad esempio, il valore 100000 uV (0x186A0) ricevuto da un modulo BRIDGE, verrà inviato nel seguente modo:

	LSB	MID	MSB
Indirizzo	0x00	0x01	0x02
Dato	0xA0	0x86	0x01

7.5.2 Messaggi di diagnostica

Nella seguente tabella sono riportati gli stati diagnostici degli ingressi analogici, con i rispettivi messaggi PROFIBUS/DP e la visualizzazione sull'interfaccia UVIX. Gli ingressi analogici visualizzano un segnale di diagnostica tramite segnalazione a LED direttamente sul modulo. Per dettagli riguardo alla diagnostica tramite LED e le possibili soluzioni agli eventuali allarmi fare riferimento al capitolo (par. 8.4.3).

Stato modulo ed allarmi	Messaggi PROFIBUS/DP			UVIX
	Stato Diagnostico (Byte 0 stream IN)	Codice PROFIBUS/DP (Byte 5 Diagnostica Estesa)	Extra Info PROFIBUS/DP (Byte 4 Diagnostica Estesa)	
Anomalia sensore sul canale 1	0xB6	40 (0x28)	Id canale = 1	Sensor fault channel 1
Sensore bridge mancante al canale 1	0xB7	41 (0x29)	Id canale = 1	Missing bridge channel 1
Errore di comunicazione dell'ADC	0xB8	42 (0x2A)	0x00	ADC communication error
Errore tensione di logica 3.3V	0xB9	43 (0x2B)	0x00	RESDCDC error
Anomalia sensore sul canale 2	0xBA	40 (0x28)	Id canale = 2	Sensor fault channel 2
Sensore bridge mancante al canale 2	0xBB	41 (0x29)	Id canale = 2	Missing bridge channel 1
Errore di configurazione dei parametri	0xBE	45 (0x2D)	0x00	Configuration alarm
Allarme di comunicazione	0xBF	44 (0x2C)	0x00	Communication alarm

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

7.6 Moduli Uscite Analogiche

7.6.1 Formato dati

Ogni canale restituisce la conversione dell'ingresso corrispondente in una word a 16 bit.

Modulo	Word trasmessa	Formato dati	Grandezza
TENSIONE/CORRENTE	16 bit	16 bit	mV, uA

Il formato dati utilizzato dal CX4 per la comunicazione con il PLC è di tipo *little endian* per il protocollo PROFIBUS/DP.

Esempio

Nel formato "little endian" viene inviato trasmesso il byte meno significativo (LSB) per primo. Ad esempio, il valore 5000 mV (0x1388) ricevuto da un modulo T/C, dovrà essere inviato nel seguente modo:

	LSB	MSB
Dato	0x88	0x13

7.6.2 Messaggi di diagnostica

Nella seguente tabella sono riportati gli stati diagnostici delle uscite analogiche, con i rispettivi messaggi PROFIBUS/DP e la visualizzazione sull'interfaccia UVIX. Le uscite analogiche visualizzano un segnale di diagnostica tramite segnalazione a LED direttamente sul modulo. Per dettagli sulla diagnostica tramite LED e le soluzioni agli eventuali allarmi riferirsi al capitolo Accessori (par. 8.5.3).

Stato modulo ed allarmi	Messaggi PROFIBUS/DP			Messaggi PROFIBUS/DP
	Stato Diagnostico (Byte 0 stream IN)	Stato Diagnostico 0 (Byte 0 stream IN)	Stato Diagnostico (Byte 0 stream IN)	
Errore interno	0xA9	66 (0x42)	0x00	Internal Error
Circuito aperto sul canale n	0xAA	60 (0x3C)	Id canale (1-2)	Channel n Open Load
Sovra-temperatura modulo	0xAB	61 (0x3D)	0x00	Board Over Heating

Stato modulo ed allarmi	Messaggi PROFIBUS/DP			Messaggi PROFIBUS/DP
	Stato Diagnostico (Byte 0 stream IN)	Stato Diagnostico 0 (Byte 0 stream IN)	Stato Diagnostico (Byte 0 stream IN)	
Corto circuito tensione di alimentazione	0xAC	62 (0x3E)	0x00	Power Supply Short Circuit
Sotto-tensione di alimentazione	0xAD	63 (0x3F)	0x00	Power Supply Under Threshold
Errore di configurazione dei parametri	0xAE	65 (0x41)	0x00	Configuration alarm
Allarme di comunicazione	0xAF	64 (0x40)	0x00	Communication alarm

8 Accessori

8.1 Sottobasi ed elettrovalvole Serie D


Il CX4 può essere utilizzato per realizzare un'isola di valvole Serie D Seriale collegando dalla parte pneumatica le sottobasi che permettono di collegare le nuove elettrovalvole Serie D Camozzi.

Le elettrovalvole Serie D sono disponibili in tre taglie in funzione del passo:


- Sottobase ed elettrovalvola Serie D1 passo 10,5 mm



- Sottobase ed elettrovalvola Serie D2 passo 16 mm

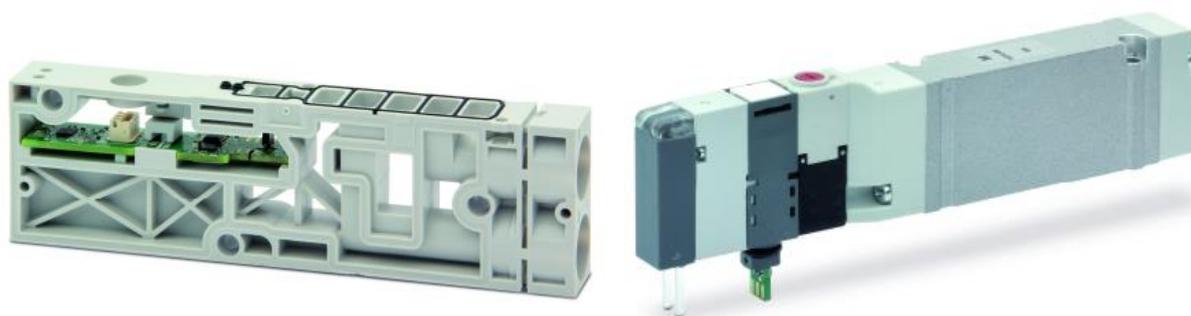

- Sottobase ed elettrovalvola Serie D4 passo 25 mm

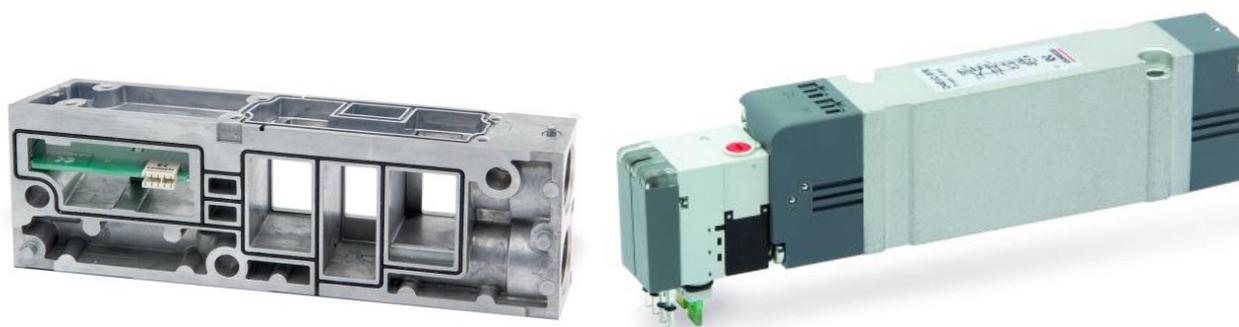

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.1.1 Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Costruzione	A spola bilanciata
Funzioni valvola	2x3/2 NC/NO/NC+NO; 5/2; 5/3 CC/CO/CP
Materiali	corpo, spola = AL; basi, fondelli = tecnopolimero; basi= AL solo D4; guarnizioni = HNBR
Attacchi	Boccole vari Ø (D1-D2-D5) attacchi filettati G3/8 (D4)
Temperatura ambiente	0÷50 °C
Fluido	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1:2010. ▪ Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare solo oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. ▪ La qualità dell'aria al servo pilotaggio deve essere in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1:2010.
Tensioni	24 Vdc
Tolleranza sulla tensione	±10%
Assorbimento	1 W
Classe d'isolamento	classe F

8.1.2 Coilvision

Le sottobasi delle elettrovalvole Serie D sono dotate di tecnologia **COILVISION**. Questa tecnologia è stata sviluppata per monitorare costantemente i parametri funzionali dell'elettropilota che aziona la spola. Ogni azionamento dell'elettropilota, in diverse configurazioni di ciclica e condizioni ambientali, viene analizzato per acquisire informazioni che, elaborate da algoritmi software, permettono di diagnosticare e predire lo stato di salute del componente.

L'informazione sullo stato di salute dell'elettrovalvola è un dato che viene fornito dal modulo CX4 al PLC e anche tramite l'interfaccia browser UVIX sottoforma di numero percentuale e indicatore a gauge (par. 9.2.2.1). Inoltre, sempre tramite UVIX, è possibile ricevere un avviso per la sostituzione dell'elettrovalvola nel momento in cui le sue prestazioni sono degradate (par. 9.2.2.2).

8.1.3 Diagnostica sottobasi

La diagnostica delle sottobasi per le elettrovalvole è definita da un lampeggio codificato del led giallo associato al singolo elettropilota (La sottobase D4 ha due LED gialli di diagnostica per ogni elettropilota con identico comportamento).

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

Stato modulo ed allarmi	Stato del LED	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Funzionamento normale senza allarmi	 GIALLO OFF	L'elettrovalvola non è comandata.
	 GIALLO ON	L'elettrovalvola è stata azionata correttamente.
Anomalia durante l'energizzazione dell'elettropilota	 1 lampeggio GIALLO @100 ms ogni 1 s	L'elettropilota non si è energizzato correttamente. Soluzione: l'allarme non è bloccante pertanto riprovare ad azionare nuovamente l'elettrovalvola. Se il problema persiste, sostituire l'elettrovalvola.
Elettropilota interrotto	 2 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 1 s	L'elettropilota è interrotto oppure è mancante. Questo allarme può essere bloccante (se configurato come tale) e pertanto è necessario riavviare l'isola. Soluzione: sostituire l'elettrovalvola.
Sovra-corrente elettropilota	 3 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 1 s	Il consumo di corrente dell'elettropilota è eccessivo e pertanto l'elettrovalvola viene spenta automaticamente. Soluzione: sostituire l'elettrovalvola.
Sovra-temperatura elettropilota	 3 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 1 s	La temperatura dell'elettropilota è eccessiva. Questo allarme può essere bloccante (se configurato come tale) e pertanto è necessario riavviare l'isola. Soluzione: togliere il comando di ON sull'elettrovalvola e lasciare raffreddare il pilota. Se il problema persiste, sostituire l'elettrovalvola.
Sovratemperatura sottobase	 5 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 1 s	La temperatura dell'elettronica della sottobase è eccessiva. Soluzione: spegnere l'isola e lasciare raffreddare il dispositivo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza e sostituire la sottobase.

N.B. Gli allarmi di elettropilota interrotto e di sovracorrente possono essere configurati come bloccanti e, pertanto, ripristinabili solo riavviando l'intero sistema.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.2 Moduli Ingressi Digitali


8.2.1 Funzionamento generale

Il modulo di ingressi digitali permette di monitorare 8 o 16 segnali digitali. Possono essere collegati sensori digitali a 2 o 3 fili, con la possibilità di alimentare i sensori direttamente per mezzo del modulo (alimentazione a 24 V).

Il modulo di ingressi digitali, dopo essere collegato al modulo CX4, deve essere mappato dall'isola (par. 6.3). Se la procedura di mappatura termina correttamente, il modulo di ingressi digitali attende la ricezione dei parametri di configurazione dal modulo CX4 (attesa massima di 1 minuto). Ricevuti tali parametri, il modulo entra in stato di funzionamento normale e gli ingressi digitali possono essere letti. In caso contrario, se la procedura di mappatura non termina correttamente, il modulo rimane in stato di errore disattivando qualsiasi funzionalità operativa.

Per ogni ingresso è presente un LED di diagnostica dedicato, mentre per la diagnostica generale viene utilizzato il LED del primo canale (par. 8.2.5).

8.2.2 Collegamenti e segnalazioni dei moduli a 8 ingressi digitali di tipo M8

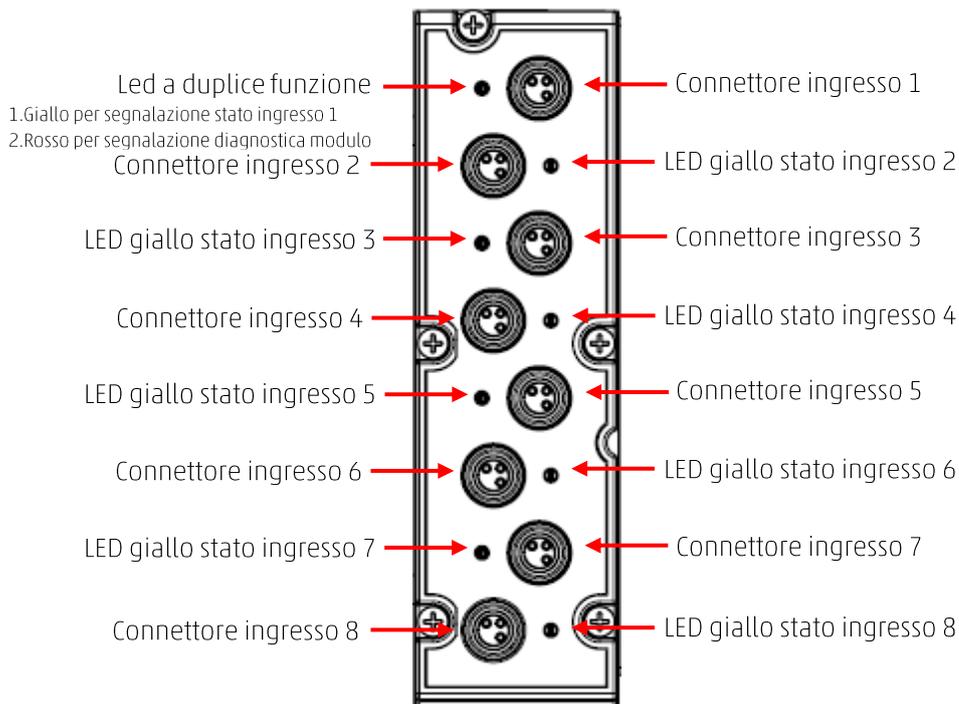


8.2.2.1 Piedinatura connettori M8

Pin	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	VCC	Alimentazione 24 Vdc fornita dal modulo all'esterno	
3	GND	Riferimento	
4	Input	Ingresso (max 100 mA per ogni ingresso)	

N.B. Per i moduli ingressi digitali è disponibile a catalogo Camozzi il connettore M8 a cablare 3 poli maschio (cod. CS-DM03HB).

8.2.3 Collegamenti e segnalazioni dei moduli a 8 ingressi digitali di tipo M12

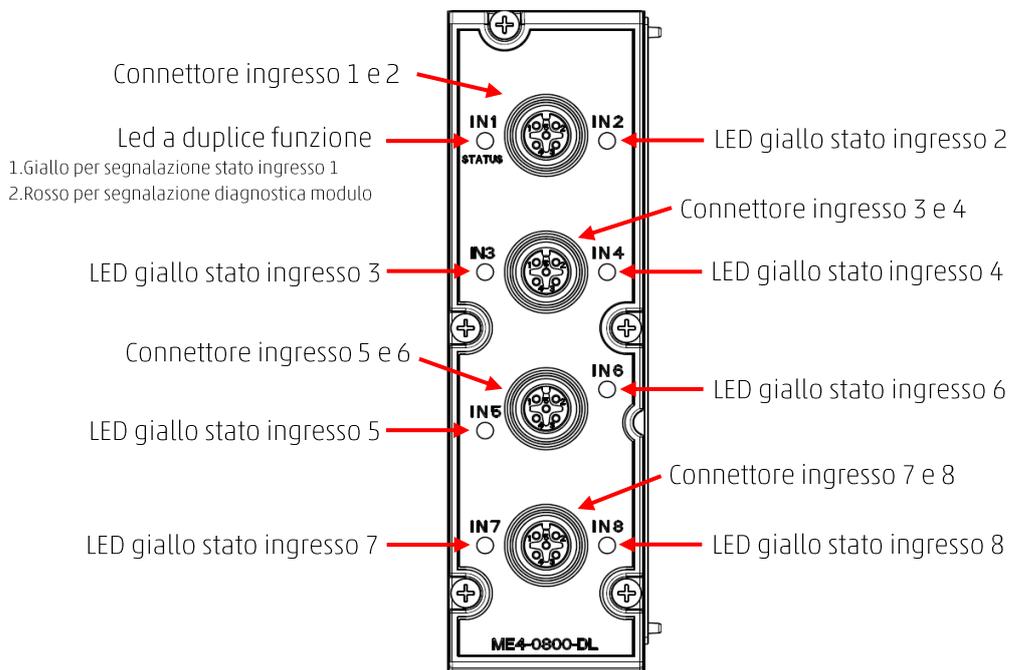


8.2.3.1 Piedinatura connettori M12

Pin	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	VCC	Alimentazione 24 Vdc fornita dal modulo all'esterno	
2	Input n+1	Ingresso n+1 (max 100 mA per ogni ingresso)	
3	GND	Riferimento	
4	Input n	Ingresso n (max 100 mA per ogni ingresso)	

N.B. Per i moduli ingressi digitali sono disponibili a catalogo Camozzi il connettore M12 a cablare (versione DUO, con due possibili cavi da cablare) 5 poli maschio (cod. CS-LD05HF), oppure il connettore M12 a cablare singolo (CANopen Bus-Out) a 5poli maschio (cod. CS-LM05HC).

8.2.4 Collegamenti e segnalazioni dei moduli a 16 ingressi digitali

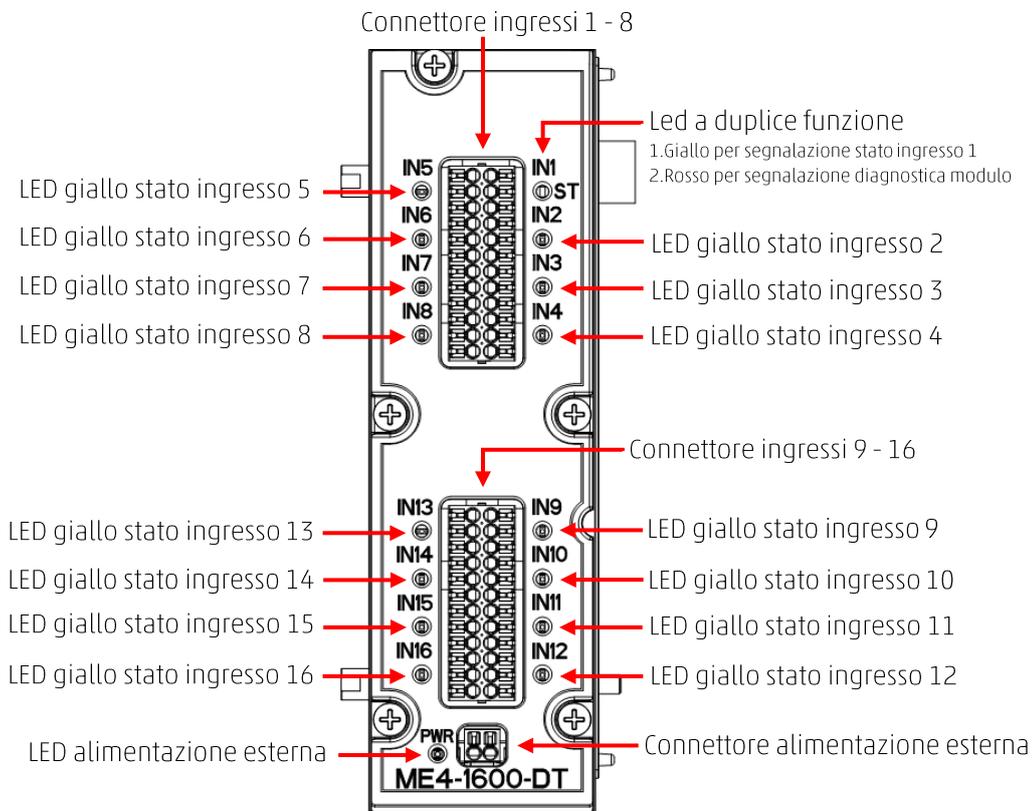


8.2.4.1 Piedinatura connettori ingressi

Il connettore a 16 canali è una morsettiere rimovibile (serie DFMC e FMC della Phoenix). I cavi devono avere la sezione di 0,5 mm² e per rimuovere la morsettiere dal modulo è possibile utilizzare un cacciavite 0,4x2 come da datasheet.

Pin	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	VCC	Alimentazione 24 Vdc fornita dal modulo all'esterno	<p>+ 13 IN5 14 - 15 + 16 IN6 17 - 18 + 19 IN7 20 - 21 + 22 IN8 23 - 24</p> <p>1 + 2 IN1 3 - 4 + 5 IN2 6 - 7 + 8 IN3 9 - 10 + 11 IN4 12 -</p>
2	Input	Ingresso canale 1 (max 50 mA per ogni ingresso con alimentazione interna; 125 mA con alimentazione esterna)	
3	GND	Riferimento	

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.2.4.2 Piedinatura connettore alimentazione esterna

Pin	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	+	Ingresso 24 Vdc	
2	-	Riferimento GND	

8.2.5 Diagnostica moduli

8.2.5.1 Led di diagnostica generale

Il LED di segnalazione del primo canale ha la duplice funzione di indicare la diagnostica generale del modulo, oltre che lo stato di attivazione del canale stesso. Per quanto riguarda la diagnostica generale del modulo ingressi digitali, il LED del primo canale si comporta come nella seguente tabella.

Stato modulo ed allarmi	Stato del LED	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Accensione Fine mappatura o configurazione	 ROSSO OFF	Il modulo entra in questo stato all'accensione e al termine della fase di mappatura o di ricezione dei parametri di configurazione.
Modulo mappato	 ROSSO ON	Il led viene acceso durante la fase di mappatura e viene spento se questa procedura termina correttamente.
Attesa dei parametri di configurazione	 1 lampeggio ROSSO @100 ms ogni 2 s	Il modulo è in attesa dei parametri di configurazione (durata massima 1 minuto).
Errore di comunicazione	 2 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	L'allarme indica che la comunicazione tra il modulo di ingressi digitali e il modulo CX4 è assente. Soluzione: provare a riavviare l'intera isola e verificare che la connessione fisica del modulo di ingressi digitali sia corretta. Se il problema persiste, contattare l'assistenza e sostituire il modulo di ingressi digitali.
Corto circuito ingressi digitali	 ROSSO ON	Almeno uno degli ingressi digitali è in corto circuito. Soluzione: rimuovere il sensore in ingresso e controllare il collegamento. Se il problema persiste, sostituire il sensore.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.2.5.2 Led stato ingressi

Quando il modulo si trova in modalità di funzionamento normale (a regime e in assenza di particolari criticità), il LED del primo canale si comporta come i LED di segnalazione dei rimanenti canali (dal 2 al 16), ovvero è acceso di colore giallo quando l'ingresso è attivo e spento quando l'ingresso non è attivo.

Stato ingresso	Stato del LED	Descrizione dello stato
Ingresso n non attivo	 GIALLO OFF	Il led indica che l'ingresso digitale corrispondente non è attivo.
Ingresso n attivato	 GIALLO ON	Il LED indica che l'ingresso digitale corrispondente si è attivato correttamente.

8.2.5.3 Led di diagnostica dell'alimentazione esterna

Nella configurazione a 16 canali, il modulo di ingressi digitali è provvisto di un connettore per l'alimentazione esterna con LED di segnalazione dedicato.

N.B. L'alimentazione esterna può essere abilitata o meno attraverso i parametri di configurazione da controllore/PLC o da UVIX.

Stato alimentazione esterna	Stato del LED	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Non configurata	 LED OFF	L'alimentazione per gli ingressi digitali è fornita direttamente dal modulo di ingressi digitali.
Alimentazione esterna presente	 VERDE ON	L'alimentazione esterna è presente e gli ingressi digitali sono alimentati esternamente. Per questa modalità è necessario configurare correttamente il parametro per l'utilizzo dell'alimentazione esterna.
Alimentazione esterna assente	 ROSSO ON	Il modulo è configurato per ricevere l'alimentazione supplementare esterna ma questa non è rilevata dal modulo. Soluzione: verificare che l'alimentazione arrivi correttamente al modulo e che la connessione sia stata fatta correttamente.
Configurata (Alimentazione esterna fuori range)	 1 lampeggio ROSSO @100 ms ogni 1 s	Il modulo è configurato per ricevere alimentazione supplementare esterna ma questa ha un valore <21 Vdc oppure >27 Vdc. Soluzione: variare il valore di alimentazione proveniente dall'esterno e rientrare nel range di funzionamento corretto ($21 \text{ Vdc} \leq V_{cc} \leq 27 \text{ Vdc}$).

8.3 Moduli Uscite Digitali

8.3.1 Funzionamento generale


Il modulo di uscite digitali permette di fornire 8 o 16 segnali digitali all'esterno del sistema. Possono essere collegati attuatori digitali a 2 o 3 fili, tipo P o N.

N.B. Il modulo di uscite digitali a 16 canali deve essere obbligatoriamente alimentato dall'esterno.

Il modulo di uscite digitali, dopo essere collegato al modulo CX4, deve essere mappato dall'isola (par. 6.3). Se la procedura di mappatura termina correttamente, il modulo di uscite digitali attende la ricezione dei parametri di configurazione dal modulo CX4 (attesa massima di 1 minuto). Ricevuti tali parametri, il modulo entra in stato di funzionamento normale e le uscite digitali possono essere attivate. In caso contrario, se la procedura di mappatura non termina correttamente, il modulo rimane in stato di errore disattivando qualsiasi funzionalità operativa.

Per ogni ingresso è presente un LED di diagnostica dedicato, mentre per la diagnostica generale viene utilizzato il LED del primo canale (par. 8.3.4).

8.3.2 Collegamenti e segnalazioni dei moduli a 8 uscite digitali

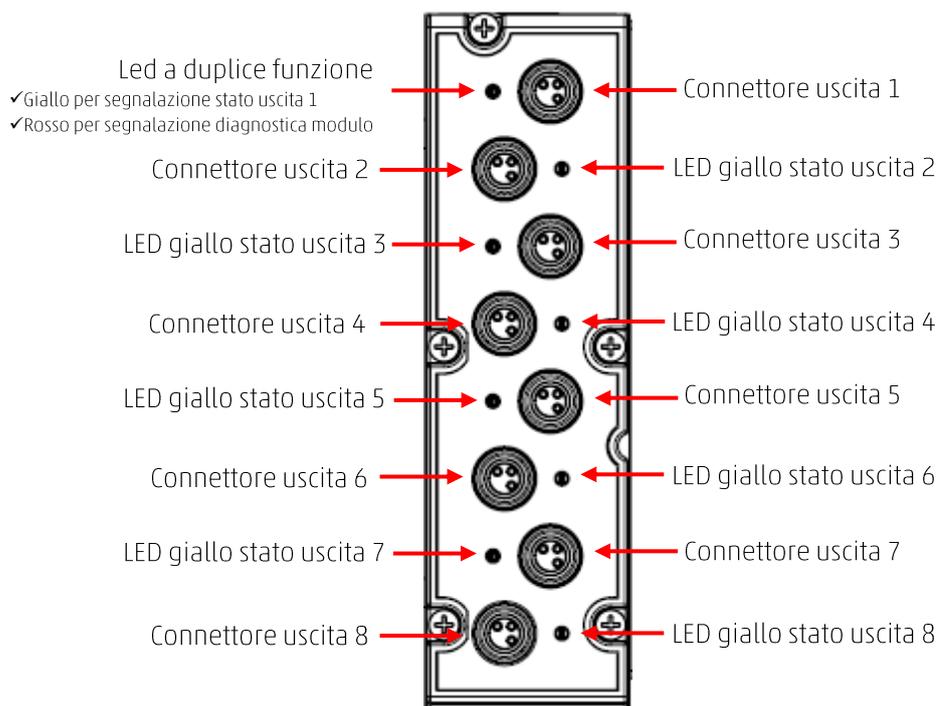


8.3.2.1 Piedinatura connettori M8

Pin	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	VCC	Alimentazione 24 Vdc fornita dal modulo all'esterno	
3	GND	Riferimento	
4	Output	Uscita (max 125 mA per ogni uscita)	

N.B. Per i moduli uscite digitali è disponibile a catalogo Camozzi il connettore M8 a cablare 3 poli maschio (cod. CS-DM03HB).


8.3.3 Collegamenti e segnalazioni dei moduli a 16 uscite digitali

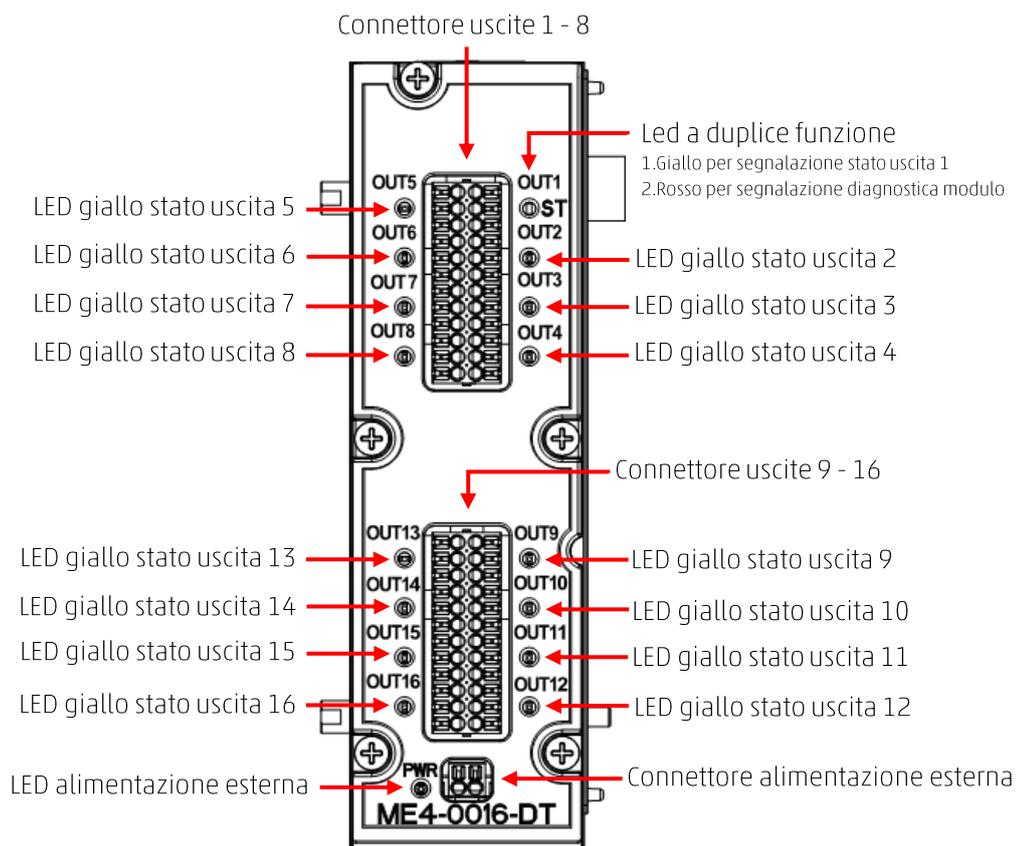


8.3.3.1 Piedinatura connettori uscite

Il connettore a 16 canali è una morsettiera rimovibile (serie DFMC e FMC della Phoenix). I cavi devono avere la sezione di 0,5 mmq e per rimuovere la morsettiera dal modulo è possibile utilizzare un cacciavite 0,4x2 come da datasheet.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

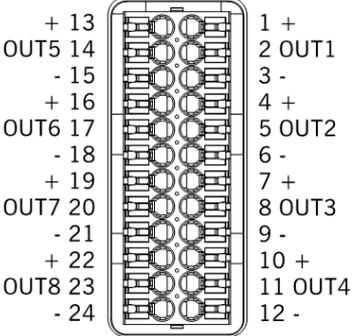Pin	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	VCC	Alimentazione 24 Vdc fornita dal modulo all'esterno	
2	Output	Output canale 1 (125 mA)	
3	GND	Riferimento	

8.3.3.2 Piedinatura connettore alimentazione esterna

Pin	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	+	Ingresso 12÷32 Vdc	
2	-	Riferimento GND	

8.3.4 Diagnostica moduli

8.3.4.1 Led di diagnostica generale

Il LED di segnalazione del primo canale ha la duplice funzione di indicare la diagnostica del modulo, oltre che lo stato di attivazione del canale stesso. Per quanto riguarda la diagnostica generale del modulo uscite digitali, il LED del primo canale si comporta come nella seguente tabella.

Stato modulo ed allarmi	Stato del LED	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Accensione Fine mappatura o configurazione	 ROSSO OFF	Il modulo entra in questo stato all'accensione e al termine della fase di mappatura o di ricezione dei parametri di configurazione.
Modulo mappato	 ROSSO ON	Il led viene acceso durante la fase di mappatura e viene spento se questa procedura termina correttamente.
Attesa dei parametri di configurazione	 1 lampeggio ROSSO @100 ms ogni 2 s	Il modulo è in attesa dei parametri di configurazione (durata massima 1 minuto).

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

Stato modulo ed allarmi	Stato del LED	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Corto circuito su un canale di uscita	 ROSSO ON	Almeno una delle uscite digitali è in corto circuito. Soluzione: controllare il collegamento ed eventualmente rimuovere il carico in uscita e sostituirlo.
Circuito aperto su un canale di uscita	 3 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	Ad almeno un'uscita non è collegato il carico e viene rilevato il circuito aperto. Soluzione: ricontrollare il collegamento del carico con il connettore d'uscita.
Sotto-tensione di alimentazione*	 4 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	La tensione di alimentazione è inferiore a 4.5 V. Soluzione: variare il valore di alimentazione e rientrare nel range di funzionamento corretto (Vcc = 24 V).
Mancanza di tensione di alimentazione*	 4 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	L'alimentazione del circuito è assente oppure in corto. Soluzione: verificare che l'alimentazione arrivi correttamente al modulo e che la connessione sia stata fatta correttamente.
Errore comunicazione	 2 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	Nessuna risposta da parte del CX4 alla segnalazione di stato uscite e diagnostica. Soluzione: contattare l'assistenza e sostituire la cover del modulo di uscite digitali.

* Gli allarmi riguardanti l'alimentazione sono riferiti a quella esterna per i moduli a 16 canali.

8.3.4.2 Led stato uscite

Quando il modulo si trova in modalità di funzionamento normale (a regime e in assenza di particolari criticità), tale LED si comporta come i LED di segnalazione dei rimanenti canali (dal 2 al 16), ovvero è acceso di colore giallo quando l'uscita è attiva e spento quando l'uscita non è attiva.

Stato uscite	Stato del LED	Descrizione dello stato
Uscita n non attiva	 GIALLO OFF	Il led indica che l'ingresso digitale corrispondente non è attivo.
Uscita n attivata	 GIALLO ON	Il LED indica che l'ingresso digitale corrispondente si è attivato correttamente.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.3.4.3 Led di diagnostica dell'alimentazione esterna

Nella configurazione a 16 canali, il modulo di uscite digitali è provvisto di un connettore per l'alimentazione esterna con LED di segnalazione dedicato.

N.B. L'alimentazione esterna è da collegare obbligatoriamente.

Stato alimentazione esterna	Stato del LED	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Alimentazione esterna presente	 VERDE ON	L'alimentazione esterna è presente ed il modulo di uscite può funzionare correttamente.
Alimentazione esterna assente	 VERDE OFF	Il modulo non rileva l'alimentazione esterna. Soluzione: verificare che l'alimentazione arrivi correttamente al modulo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza e sostituire il modulo.

8.4 Moduli Ingressi Analogici

8.4.1 Funzionamento generale


Il modulo di ingressi analogici può monitorare due sensori analogici contemporaneamente. Le tipologie di sensori collegabili sono:

- Termoresistenze (RTD) per la misura della temperatura.
- Termocoppie per la misura della temperatura.
- Bridge per la misura di resistenza.
- Sensori generici con uscite in tensione o in corrente.

Il modulo di ingressi analogici, dopo essere collegato al modulo CX4, deve essere mappato dall'isola (par. 6.3). Se la procedura di mappatura termina correttamente, il modulo attende la ricezione dei parametri di configurazione dal modulo CX4. Ricevuti tali parametri, il modulo entra in stato di funzionamento normale e gli ingressi analogici possono essere letti. In caso contrario, se la procedura di mappatura non termina correttamente, il modulo rimane in stato di errore disattivando qualsiasi funzionalità operativa.

8.4.2 Collegamenti e segnalazioni dei moduli

I moduli analogici possono avere due tipologie di connettori per i collegamenti con i sensori. Nella figura seguente, a sinistra è mostrato un modulo analogico con connettori femmina M12 A codec 5 poli, mentre a destra un modulo analogico con connettori TB femmina a 5 poli. Le diverse tipologie di moduli di ingressi analogici hanno piedinature specifiche e dedicate alle loro funzionalità. La segnalazione visiva del funzionamento e della diagnostica avviene mediante tre LED.

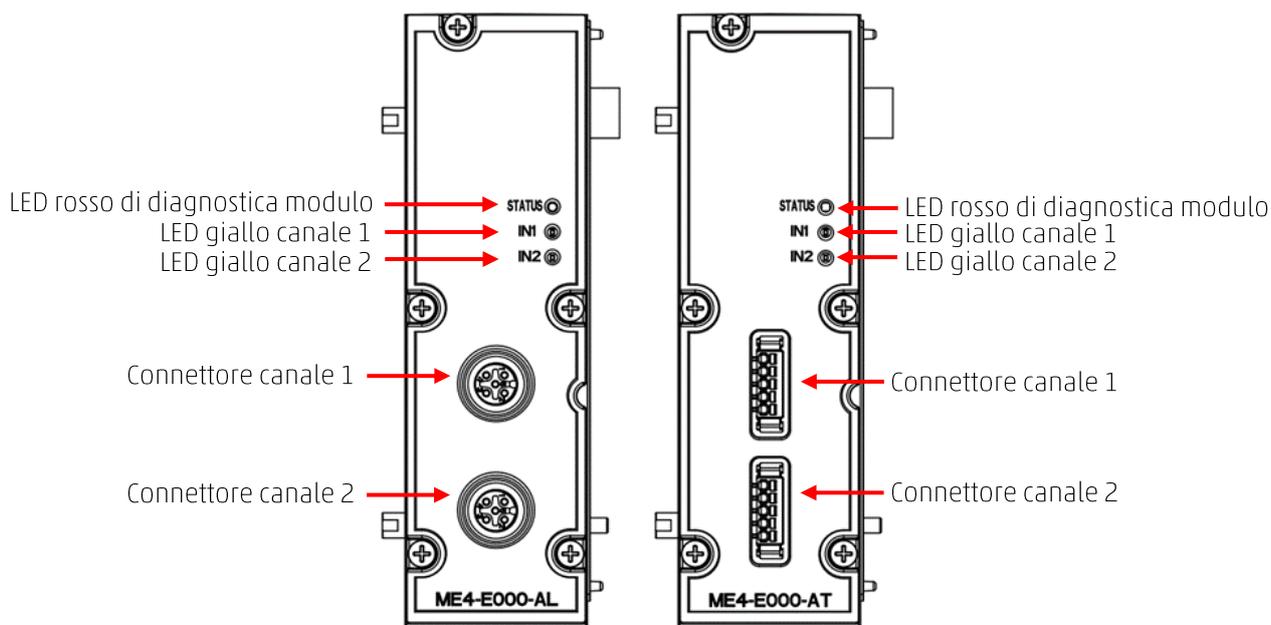

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.4.3 Diagnostica moduli

Stato modulo ed allarmi	LED STATUS	LED IN1	LED IN2	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Attesa dei parametri di configurazione	 1 lampeggio ROSSO @100ms ogni 2 s	 GIALLO OFF	 GIALLO OFF	Il modulo è in attesa dei parametri di configurazione (durata massima 1 minuto).
Sensore funzionante sul canale 1	 ROSSO OFF	 GIALLO ON	 GIALLO OFF	Il sensore collegato al canale 1 è correttamente funzionante.
Sensore funzionante sul canale 2	 ROSSO OFF	 GIALLO OFF	 GIALLO ON	Il sensore collegato al canale 2 è correttamente funzionante.
Anomalia sensore sul canale 1	 2 lampeggi ROSSO @100ms ogni 2 s	 2 lampeggi GIALLO @100ms ogni 2 s	 GIALLO OFF	Anomalia del sensore abilitato e collegato sul canale 1. Soluzione: verificare la corretta connessione del sensore e l'eventuale sua alimentazione.
Sensore bridge mancante al canale 1	 3 lampeggi ROSSO @100ms ogni 2 s	 3 lampeggi GIALLO @100ms ogni 2 s	 GIALLO OFF	Sensore bridge mancante o guasto al momento della configurazione del modulo sul canale 1. (Questo errore è valido solamente per i moduli di tipo bridge e rimane inserito fino al riavvio del modulo) Soluzione: verificare connessioni sensore e riavviare il modulo.
Anomalia sensore sul canale 2	 2 lampeggi ROSSO @100ms ogni 2 s	 GIALLO OFF	 2 lampeggi GIALLO @100ms ogni 2 s	Anomalia del sensore abilitato e collegato sul canale 2 Soluzione: verificare la corretta connessione del sensore e l'eventuale sua alimentazione.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

Stato modulo ed allarmi	LED STATUS	LED IN1	LED IN2	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Sensore bridge mancante al canale 2	 3 lampeggi ROSSO @100ms ogni 2 s	 GIALLO OFF	 3 lampeggi GIALLO @100ms ogni 2 s	Sensore bridge mancante o guasto al momento della configurazione del modulo sul canale 2. (Questo errore è valido solamente per i moduli di tipo bridge e rimane inserito fino al riavvio del modulo) Soluzione: verificare connessioni sensore e riavviare il modulo.
Errore di comunicazione dell'ADC	 4 lampeggi ROSSO @100ms ogni 2 s	 GIALLO OFF	 GIALLO OFF	Si verifica in caso di problemi di comunicazione interna con l'ADC che misura la grandezza fisica in ingresso. Soluzione: contattare l'assistenza e sostituire il modulo.
Errore tensione di logica 3.3 V	 ROSSO ON	 GIALLO OFF	 GIALLO OFF	Si verifica in caso di problemi con la tensione di logica (3.3 V). Soluzione: contattare l'assistenza e sostituire il modulo.

N.B. Per la descrizione dettagliata delle anomalie sensori fare riferimento ai paragrafi specifici di ogni modulo (RTD, termocoppie, bridge e moduli V/C).

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.4.4 Modulo RTD (Resistance Temperature Detector)

A questi moduli analogici possono essere collegati delle termoresistenze (RTD) per la misura della temperatura. È possibile configurare alcuni parametri singolarmente per effettuare le misure.



8.4.4.1 Dati tecnici

Caratteristica	Valore		
Tipologia sensori	Tipologia	Temperatura [°C]	
		Minima	Massima
	PT100 (385)	-200	850
	PT100 (3926)	-200	630
	PT200 (385)	-200	850
	PT500 (385)	-200	850
	PT1000 (385)	-200	850
	Ni100 (618)	-60	180
Ni120 (672)	-80	260	
Ni1000 (618)	-60	250	
Tipologie di connessioni	2/3/4 fili		
Numero ingressi	2		
Collegamento sensori	Connettori femmina M12 A codec 5 poli per ogni ingresso Connettori TB femmina a 5 poli per ogni ingresso		
Risoluzione convertitore	16 bit		
Risoluzione lettura	0.1 °C		
Errore di misura	< ±1 °C		
Frequenza di campionamento	4 Hz per ogni ingresso		
Filtro digitale	Filtro a media mobile (configurabile fino a 128 campioni) per ogni ingresso		
Segnalazione e diagnostica	Led rosso di diagnostica scheda Led giallo per ogni ingresso		

8.4.4.2 Collegamenti elettrici

Lo schema di connessione per RTD è differente in funzione del numero di fili utilizzato:

- RTD a 2 fili devono essere collegate tra il pin 1 ed il pin 4 del connettore.
- RTD a 3 fili devono essere collegate tra il pin 2 ed il pin 4 del connettore, il filo di compensazione al pin 1.
- RTD a 4 fili devono essere collegate tra il pin 2 ed il pin 3 del connettore, i fili di compensazione ai pin 1 e 4.

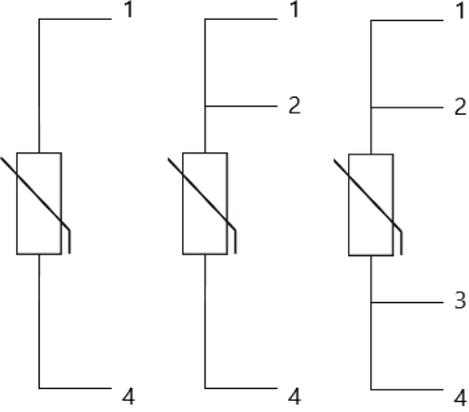Tipi di connessioni possibili (2/3/4 fili)	Connettore femmina M12 A 5 poli	Connettore femmina TB 5 poli
		

8.4.4.3 Anomalie

Il modulo è in grado di rilevare le seguenti anomalie:

- Disconnessione o rottura del sensore RTD.
- Superamento del range di temperatura del sensore oltre $\pm 1^\circ\text{C}$.

N.B. Il rilevamento della disconnessione dei fili di compensazione (ingresso A4- per RTD a 3 fili, ingressi A1+ e/o A4+ per RTD a 4 fili) può richiedere diversi secondi.

8.4.5 Modulo Termocoppie

A questi moduli analogici possono essere collegati delle termocoppie per la misura della temperatura. È possibile configurare alcuni parametri singolarmente per effettuare le misure.

8.4.5.1 Dati tecnici


Caratteristica	Valore		
Tipologia sensori	Tipologia	Temperatura [$^\circ\text{C}$]	
		Minima	Massima
	B	250	1820
	E	-200	1000
	J	-210	1200
	K	-200	1372
	N	-200	1300
	R	-50	1768,1
S	-50	1768,1	
T	-200	400	
Numero ingressi	2		
Collegamento sensori	Connettori femmina M12 A codec 5 poli per ogni ingresso		

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

Caratteristica	Valore
	Connettori TB femmina a 5 poli per ogni ingresso
Risoluzione convertitore	16 bit
Risoluzione lettura	0.1 °C
Errore di misura	< ±2°C per termocoppie E, J, K, N, T < ±4°C per termocoppie B, R, S
Frequenza di campionamento	4 Hz per ogni ingresso
Filtro digitale	Filtro a media mobile (configurabile fino a 128 campioni) per ogni ingresso
Segnalazione e diagnostica	Led rosso di diagnostica scheda Led giallo per ogni ingresso

8.4.5.2 Collegamenti elettrici

La termocoppia deve essere connessa ai pin 2 (positivo) e 4 (negativo) del connettore M12 o TB. Tra i pin 1 e 3 è presente, sul circuito, una RTD (PT100) necessaria per effettuare, in modo del tutto automatico, la CJC (Cold Junction Compensation).

Pin	Segnale	Descrizione	Connettore femmina M12 A 5 poli	Connettore femmina TB 5 poli
1	CJC	PT100 per cold junction compensation (non connettere)		
2	TC+	Ingresso positivo termocoppia		
3	CJC	PT100 per cold junction compensation (non connettere)		
4	TC-	Ingresso negativo termocoppia		
5	GND	Massa		

8.4.5.3 Anomalie

Il modulo è in grado di rilevare le seguenti anomalie:

- Disconnessione o rottura del sensore termocoppia.
- Superamento del range di temperatura del sensore oltre ±2°C.

N.B. il rilevamento della disconnessione del sensore termocoppia può richiedere diversi secondi.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11


8.4.6 Modulo Bridge

I moduli Bridge si basano sul funzionamento a ponte resistivo a sensibilità variabile (es. Celle di carico).

8.4.6.1 Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Tipologia sensori	Sono supportati resistor bridge (es: celle di carico) a 4 fili con fattore bridge (sensibilità) variabile: da 2 mV/V a 255 mV/V ad intervalli di 1 mV/V
Numero ingressi	2
Collegamento sensori	Connettori femmina M12 A codec 5 poli per ogni ingresso Connettori TB femmina a 5 poli per ogni ingresso
Risoluzione convertitore	24 bit
Risoluzione lettura	1 uV
Errore di misura	Dipendente dal fattore bridge
Frequenza di campionamento	1 KHz per ogni ingresso
Tensione di eccitazione del ponte	5 V
Filtro digitale	Filtro a media mobile (configurabile fino a 128 campioni) per ogni ingresso
Segnalazione e diagnostica	Led rosso di diagnostica scheda Led giallo per ogni ingresso

8.4.6.2 Collegamenti elettrici

Pin	Segnale	Descrizione	Connettore femmina M12 A 5 poli	Connettore femmina TB 5 poli
1	ECC1+	Tensione positiva di eccitazione del resistor bridge (+5 V)		
2	ECC1-	Tensione negativa di eccitazione del resistor bridge (0 V)		
3	SBR1+	Segnale differenziale positivo del resistor bridge		
4	SBR1-	Segnale differenziale negativo del resistor bridge		
5	GND	Massa		

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.4.6.3 Celle di carico

Le celle di carico possono essere collegate al modulo Bridge per misurare una forza applicata su un oggetto tramite la lettura della tensione fatta dal ponte resistivo. La formula di conversione da tensione a peso per celle di carico è la seguente:

$$F = \frac{F_N \cdot U}{C \cdot U_{EXC}}$$

Dove:

- F è la forza rilevata dalla cella di carico (Kg)
- F_N è la capacità della cella di carico (Kg)
- C è la sensibilità della cella di carico (mV/V)
- U_{EXC} è la tensione di eccitazione del ponte resistivo, questo valore è fisso e pari a 5V
- U è la tensione letta dalla cella di carico

Esempio

Una cella di carico ha le seguenti caratteristiche:

$$C = 2mV/V$$

$$F_N = 5Kg$$

In seguito all'applicazione di una forza sulla cella di carico, il modulo rileva una tensione di 100 uV. Ricavare il valore di peso corrispondente:

$$F = \frac{5 Kg \cdot 0.1mV}{2mV/V \cdot 5V} = 0.05 Kg$$

Quindi il valore di peso letto corrisponde a 50 grammi.

8.4.6.4 Errore di misura

Il convertitore AD presente sul modulo integra un PGA (Programmable Gain Amplifier) il cui guadagno viene ottimizzato a seconda del fattore di bridge impostato. Tale guadagno determina il fondo scala della misura ed il rumore ad essa correlata. Nella seguente tabella sono riportati gli errori a fondo scala per i fattori bridge più comuni.

Fattore Bridge (mV/V)	Fondoscala (mV)	Errore % (relativo al fondoscala)
< 8	78,1	±0,0243
16	156,3	±0,0128
32	312,5	±0,0067
64	625,0	±0,0062
128	1250,0	±0,0056
256	2500,0	±0,0064

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.4.6.5 Anomalie

Il modulo è in grado di rilevare le seguenti anomalie:

- Cortocircuito tra pin ECC+ ed ECC- (tensione di eccitazione).
- Resistor bridge scollegato.
- Superamento del valore di fondo scala del resistor bridge ($U_{EXC} \cdot C$) dell'1%.

N.B. il rilevamento della disconnessione del resistor bridge può avvenire solo al momento della configurazione del modulo e non mentre si è in modalità operativa. L'errore rimane impostato fino all'inserimento di un resistor bridge e ad una successiva riconfigurazione.

8.4.7 Modulo Tensione/Corrente


I moduli tensione/corrente(V/C) sono moduli di ingressi analogici che permettono di misure sia correnti che tensioni analogiche.

8.4.7.1 Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Tipologia sensori	Sono supportati i seguenti ingressi in tensione e corrente: 0÷10 V ±10 V 4÷20 mA 0÷20 mA ±20 mA
Numero ingressi	2
Collegamento sensori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Connettori femmina M12 A codec 5 poli per ogni ingresso ▪ Connettori TB femmina a 5 poli per ogni ingresso
Risoluzione convertitore	16 bit
Risoluzione lettura	1 mV 1 uA
Errore di misura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ $<\pm 0.3\%$ (relativo al fondo scala ± 10 V) ▪ $<\pm 0.3\%$ (relativo al fondo scala 0÷20 mA)
Frequenza di campionamento	100 Hz per ogni ingresso
Filtro digitale	Filtro a media mobile (configurabile fino a 128 campioni) per ogni ingresso
Segnalazione e diagnostica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Led rosso di diagnostica scheda ▪ Led giallo per ogni ingresso

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.4.7.2 Collegamenti elettrici

Pin	Segnale	Descrizione	Connettore femmina M12 A 5 poli	Connettore femmina TB 5 poli
1	+24EX	Tensione 24 Vdc ausiliaria. Valore massimo di assorbimento: 200 mA per canale o 400 mA se presente un solo sensore alimentato dalla scheda		
2	IN+	Ingresso differenziale positivo del segnale in tensione o in corrente		
3	GND	Massa		
4	IN-	Ingresso differenziale negativo del segnale in tensione o in corrente		
5	GND	Massa		

8.4.7.3 Anomalie

Il modulo è in grado di rilevare le seguenti anomalie:

- Superamento tensione/corrente minima e massima di ± 60 mV o ± 60 μ A.
- Circuito aperto (se canale configurato in tensione).

N.B. Il rilevamento di circuito aperto (canale configurato in tensione) può richiedere diversi secondi.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.5 Moduli Uscite Analogiche

8.5.1 Funzionamento generale

Il modulo di uscite analogiche può comandare due uscite indipendenti con le seguenti configurazioni:

- In tensione 0÷10 V
- In tensione 0÷5 V
- In corrente 0÷20 mA
- In corrente 4÷20 mA


Il modulo di uscite analogiche, dopo essere collegato al modulo CX4, deve essere mappato dall'isola (par. 6.3). Se la procedura di mappatura termina correttamente, il modulo attende la ricezione dei parametri di configurazione dal modulo CX4. Ricevuti tali parametri, il modulo entra in stato di funzionamento normale e le uscite, se abilitate, possono essere settate. In caso contrario, se la procedura di mappatura non termina correttamente, il modulo rimane in stato di errore disattivando qualsiasi funzionalità operativa.

8.5.1.1 Dati tecnici


Caratteristica	Valore
Tipologia uscita	0÷10 V 0÷5 V 0÷20 mA 4÷20 mA
Numero uscite	2
Collegamento sensori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Connettori femmina M12 A codec 5 poli per ogni uscita ▪ Connettori TB femmina a 5 poli per ogni uscita
Risoluzione convertitore	16 bit
Risoluzione lettura	1 mV 1 uA
Errore di misura	
Segnalazione e diagnostica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Led rosso di diagnostica scheda ▪ Led giallo per ogni ingresso

8.5.2 Collegamenti e segnalazioni dei moduli

I moduli analogici possono avere due tipologie di connettori per i collegamenti elettrici. Nella figura seguente, a sinistra è mostrato un modulo analogico con connettori femmina M12 A codec 5 poli, mentre a destra un modulo analogico con connettori TB femmina a 5 poli. La segnalazione visiva del funzionamento e della diagnostica avviene mediante tre LED.

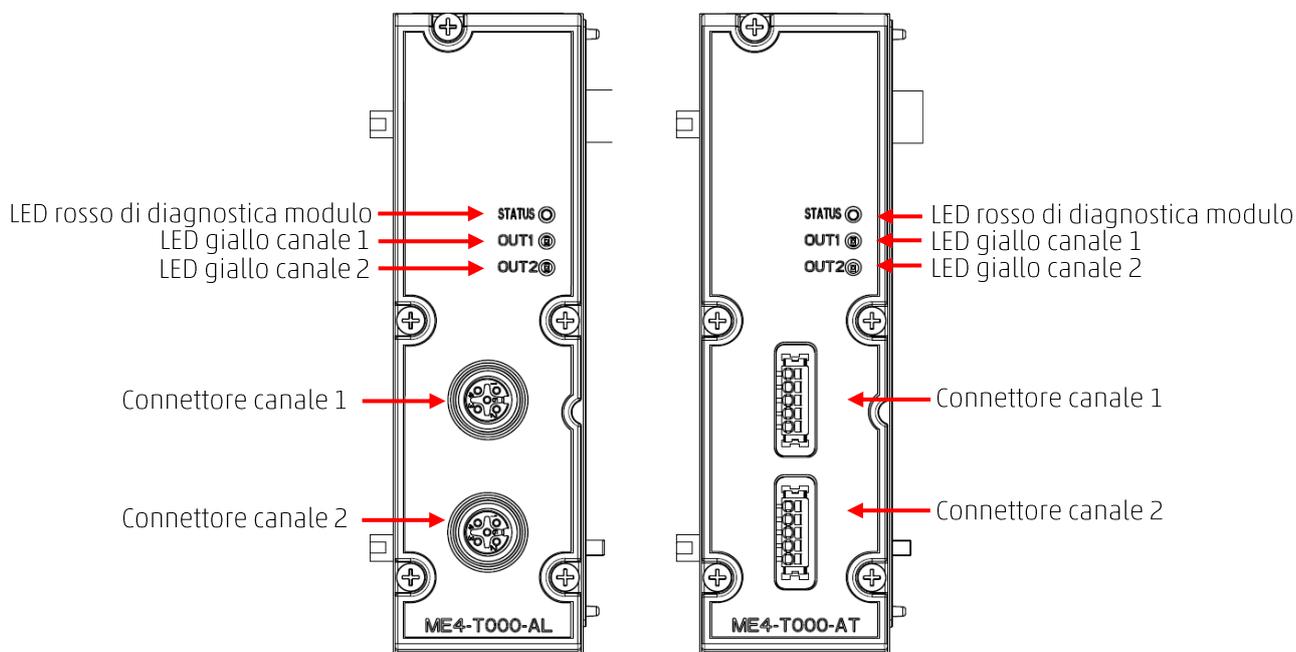

8.5.2.1 Collegamenti elettrici

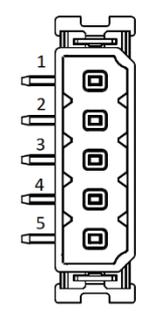Pin	Segnale	Descrizione	Connettore femmina M12 A 5 poli	Connettore femmina TB 5 poli
1	+24EX	Tensione 24 Vdc ausiliaria. Valore massimo di assorbimento: 200 mA per canale o 400 mA se presente un solo sensore alimentato dalla scheda		
2	OUT	uscita del segnale in tensione o in corrente		
3	GND	Massa		
4	NC	Non connesso		
5	NC	Non connesso		

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

8.5.3 Diagnostica moduli

Stato modulo ed allarmi	LED STATUS	LED IN1	LED IN2	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Attesa dei parametri di configurazione	 1 lampeggio ROSSO @100ms ogni 2 s	 GIALLO OFF	 GIALLO OFF	Il modulo è in attesa dei parametri di configurazione (durata massima 1 minuto).
Uscita funzionante sul canale 1	 ROSSO OFF	 GIALLO ON	 GIALLO OFF	L'uscita del canale 1 è correttamente funzionante.
Uscita funzionante sul canale 2	 ROSSO OFF	 GIALLO OFF	 GIALLO ON	L'uscita canale 2 è correttamente funzionante.
Anomalia comunicazione	 2 lampeggi ROSSO @100ms ogni 2 s	 2 lampeggi GIALLO @100ms ogni 2 s	 2 lampeggi GIALLO @100ms ogni 2 s	Anomalia comunicazione tra testa e modulo. Soluzione: contattare l'assistenza per sostituzione modulo.
Assenza di carico al canale 1	 3 lampeggi ROSSO @100ms ogni 2 s	 3 lampeggi GIALLO @100ms ogni 2 s	 GIALLO OFF	Carico sull'uscita non presente. (Questo errore è valido solamente per la configurazione in corrente) Soluzione: verificare connessioni con il carico e riavviare il modulo.
Assenza di carico al canale 2	 3 lampeggi ROSSO @100ms ogni 2 s	 GIALLO OFF	 3 lampeggi GIALLO @100ms ogni 2 s	Carico sull'uscita non presente. (Questo errore è valido solamente per la configurazione in corrente) Soluzione: verificare connessioni con il carico e riavviare il modulo.
Errore di modulo	 4 lampeggi ROSSO @100ms ogni 2 s	 4 lampeggi GIALLO @100ms ogni 2 s	 4 lampeggi GIALLO @100ms ogni 2 s	Si verifica in caso dei seguenti problemi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sovratemperatura ▪ Tensione alimentazione sotto soglia ▪ Errore interno dac Soluzione: contattare l'assistenza e sostituire il modulo.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

9 UVIX


L'ambiente proprietario Camozzi chiamato UVIX permette all'utente di monitorare e configurare tutti i dispositivi Camozzi di nuova generazione (*Camozzi Smart Device*) che supportano il collegamento ad esso. I dispositivi si possono collegare all'UVIX in due modi: connessione wireless o connessione USB. Questo sistema è stato implementato con un'architettura *web-based* in modo da poter accedere alle informazioni attraverso un semplice browser.

Il monitoraggio consiste nella visualizzazione di tutte le variabili del dispositivo, siano esse riguardanti il funzionamento, la diagnostica e la parametrizzazione.

Per i dettagli riguardanti l'architettura di UVIX, la sua installazione e le operazioni generali, fare riferimento al [Manuale UVIX](#).

9.1 Informazioni generali

I dispositivi collegati all'UVIX sono visibili attraverso una struttura ad albero **1** costituita da *Devices Groups*, *Family* e *Devices*. Selezionando uno dei componenti è possibile visualizzare nella finestra principale **2** tutte le informazioni dei vari dispositivi e poter eseguire operazioni di configurazione o comandi manuali.

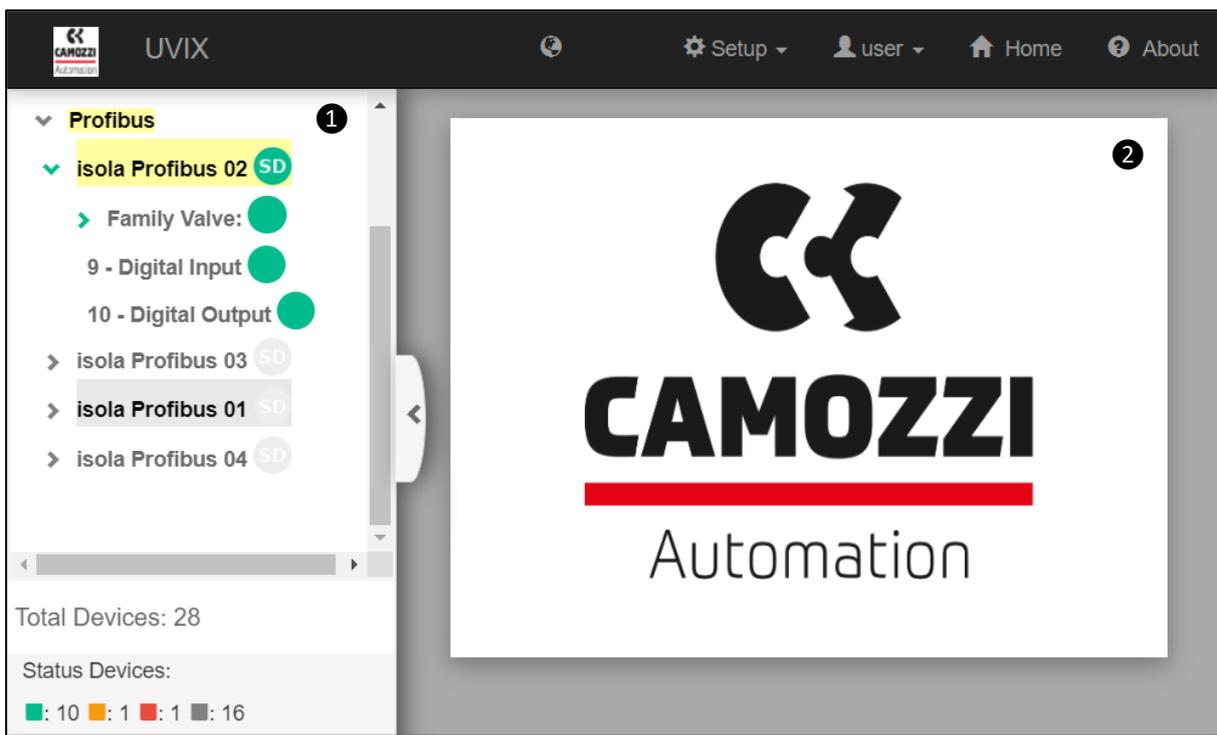

Selezionando il modulo CX4, in configurazione Stand-Alone o Isola di Valvole, oppure i singoli moduli accessori, sottobasi di elettrovalvole Serie D o moduli I/O, si possono visualizzare le informazioni generali di stato e i dettagli. Quest'ultimi sono divisi in variabili, allarmi e comandi (solo per elettrovalvole, uscite digitali e uscite analogiche).

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

9.1.1 Informazioni di stato

Selezionando un modulo Serie CX4 vengono visualizzate le informazioni principali che identificano il dispositivo ed il suo stato generale di funzionamento.

- ① Immagine identificativa della serie *Series CX4*.
- ② Nome del dispositivo, assegnata quando viene riconosciuto e aggiunto in UVIX.
- ③ Numero identificativo del dispositivo (17 caratteri).
- ④ Nome della famiglia del dispositivo: *Series CX4*.
- ⑤ Tipo di *Series D Fieldbus* in funzione dei moduli accessori collegati:
 - Stand-Alone, con solo moduli I/O collegati.
 - D1 con almeno una elettrovalvola Serie D1 collegata.
 - D2 con almeno una elettrovalvola Serie D2 collegata.
 - D4 con almeno una elettrovalvola Serie D4 collegata.
 - D5 con almeno una elettrovalvola Serie D1 e una Serie D2 collegate.
- ⑥ Versione firmware.
- ⑦ Data e ora dell'ultima trasmissione tra modulo CX4 e UVIX.
- ⑧ Stato generale del modulo: ● *Not available*, ● *Ok*, ● *Alarm*.
- ⑨ Stato operativo del modulo:
 - *Init* → inizializzazione del modulo CX4 e dei moduli accessori.
 - *Enumeration* → numerazione dei moduli accessori collegati al modulo CX4 (necessaria se vengono sostituiti o spostati dei moduli rispetto alla configurazione originale).
 - *Mapping* → mappatura dei moduli accessori collegati al modulo CX (necessaria per verificare che non vi siano modifiche dall'ultima configurazione del sistema).
 - *Work* → funzionamento normale.
 - *Manual* → funzionamento manuale.
 - *Configuration* → configurazione dei parametri del modulo CX4 e dei moduli accessori.
 - *Fatal error* → errore fatale che rende non operativo il modulo CX4
- ⑩ Stato della connessione WiFi: ● *Online*, ● *Offline*.
- ⑪ Bus di campo utilizzato dal modulo: *PROFIBUS/DP*.
- ⑫ Stato di comunicazione del bus di campo: ● *Online*, ● *Offline*.


Status information: ▼

<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div>	<p>② Name: isola Profibus 02</p> <p>③ Device number: 01712108990000005</p> <p>④ Family name: Series CX4</p> <p>⑤ Subtype: Series D Fieldbus - D1</p> <p>⑥ Firmware: 1.11</p>	<p>⑦ Last data transmission: 2022-09-21 02:58:16</p> <p>⑧ Device status: ●</p> <p>⑨ Operational status: Manual</p> <p>⑩ Connection: ●</p>
<p>⑪ FieldBus: ProfiBus ⑫ Link status: ● ⑬ Configuration: ⚙</p>		

9.1.1.1 Configurazione rete PROFIBUS/DP

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile accedere alla finestra che permette di configurare alcuni parametri del bus di campo **13**. Nel caso specifico del PROFIBUS/DP, è possibile configurare il numero identificativo del nodo **14** (default: 4) sulla rete PROFIBUS/DP (vedi par. 6.4).

Nella barra in basso della finestra di configurazione **15**, i parametri configurati possono essere inviati al modulo, salvati sul PC, salvati sul dispositivo oppure resettati ai valori di default.

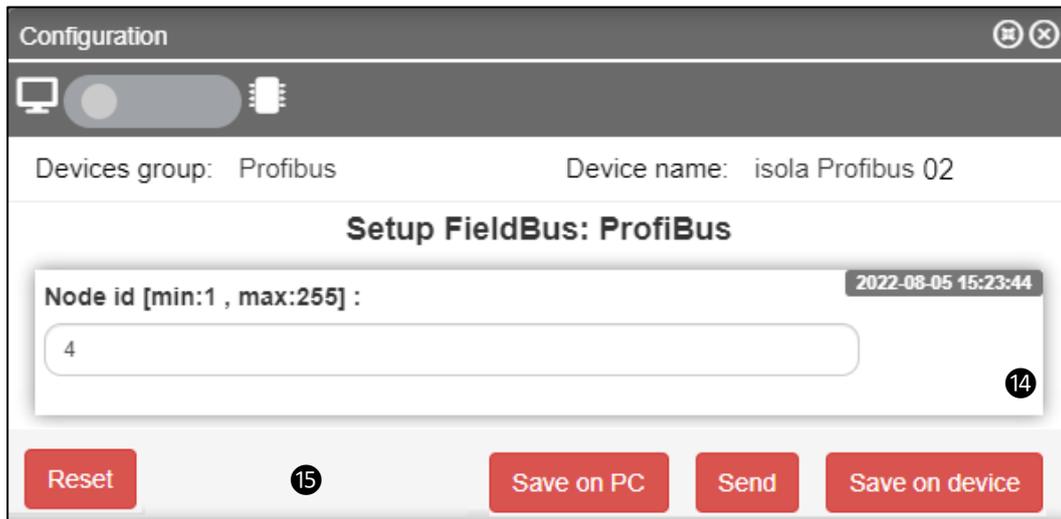


9.1.2 Dettagli

9.1.2.1 Variabili

La prima scheda della pagina dei dettagli riguarda le variabili che vengono monitorate dal modulo CX4.

- **1** Temperatura interna del modulo.
- **2** Tensione di potenza che alimenta le sottobasi delle elettrovalvole: la misura è fatta dalla prima sottobase collegata (posizione 1) e viene inviata tramite la comunicazione seriale. In assenza di valvole collegate, questa tensione non viene visualizzata.
- **3** Tensione di logica che alimenta la scheda elettronica del modulo. In assenza di questa tensione di alimentazione, l'intero sistema risulta non alimentato e, quindi, spento.

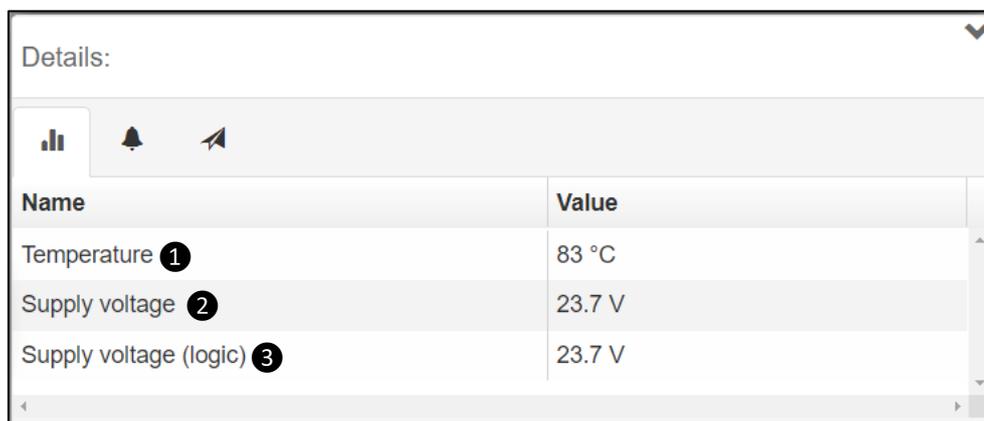


Name	Value
Temperature 1	83 °C
Supply voltage 2	23.7 V
Supply voltage (logic) 3	23.7 V

9.1.2.2 Allarmi

La seconda scheda nella pagina dei dettagli visualizza i possibili allarmi del modulo CX4.

- **4** Mappatura assente: indica che non vi sono moduli accessori collegati al modulo CX4.
- **5** Errore di mappatura lato valvole: può avvenire se sono state modificate le posizioni delle sottobasi delle elettrovalvole, spostandole dalla posizione originale o aggiungendone di nuove, oppure se una sottobase non risponde alla richiesta di mappatura da parte del modulo CX4.
- **6** Surriscaldamento del modulo CX4.
- **7** Tensione di alimentazione del modulo CX4 inferiore a quella definita nelle specifiche.
- **8** Errore di mappatura lato moduli I/O: può avvenire se sono state modificate le posizioni dei moduli I/O, spostandoli dalla posizione originale o aggiungendone di nuovi, oppure se un modulo I/O non risponde alla richiesta di mappatura da parte del modulo CX4.
- **9** Errore fatale sul bus di campo: avviene se lo stack del protocollo del bus di campo non è corretto.
- **10** Errore di configurazione
- **11** Mappatura valvole assente: indica che non vi sono collegate sottobasi delle elettrovalvole al modulo CX4.
- **12** Mappatura moduli I/O assente: indica che non vi sono collegati moduli I/O al modulo CX4.

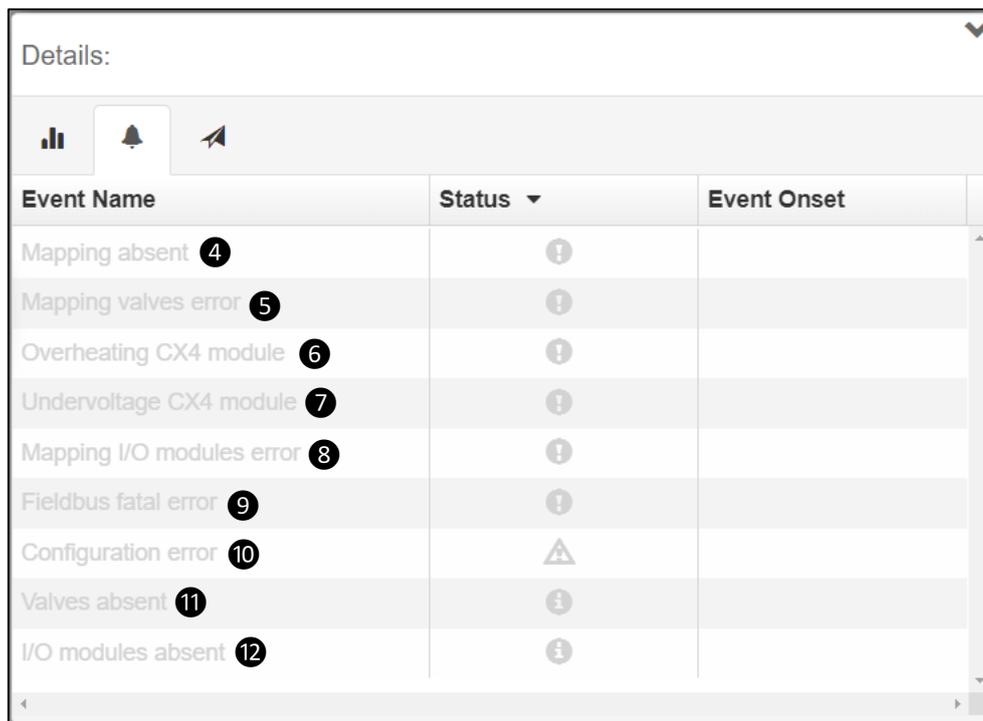


Event Name	Status	Event Onset
Mapping absent 4	!	
Mapping valves error 5	!	
Overheating CX4 module 6	!	
Undervoltage CX4 module 7	!	
Mapping I/O modules error 8	!	
Fieldbus fatal error 9	!	
Configuration error 10	⚠	
Valves absent 11	!	
I/O modules absent 12	!	

9.1.2.3 Comandi

La terza scheda dei dettagli del modulo CX4 comprende i comandi che possono essere inviati tramite UVIX al dispositivo. Il comando di Modalità Manuale **13** permette di controllare il sistema manualmente da UVIX, inviando dei parametri di configurazione al modulo CX4 ed ai singoli moduli accessori collegati. Quando viene impostata la modalità manuale, si potranno comandare i moduli che comprendono delle

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

uscite (se presenti), come le elettrovalvole 14 (par. 9.2.3), le uscite digitali 15 (par. 9.4.3) e le uscite analogiche 16 (par. 9.6.3). Lo storico dei comandi inviati al modulo CX4 dal momento in cui è stata avviata la comunicazione con UVIX, è visualizzabile nella lista *Last Commands* 17.

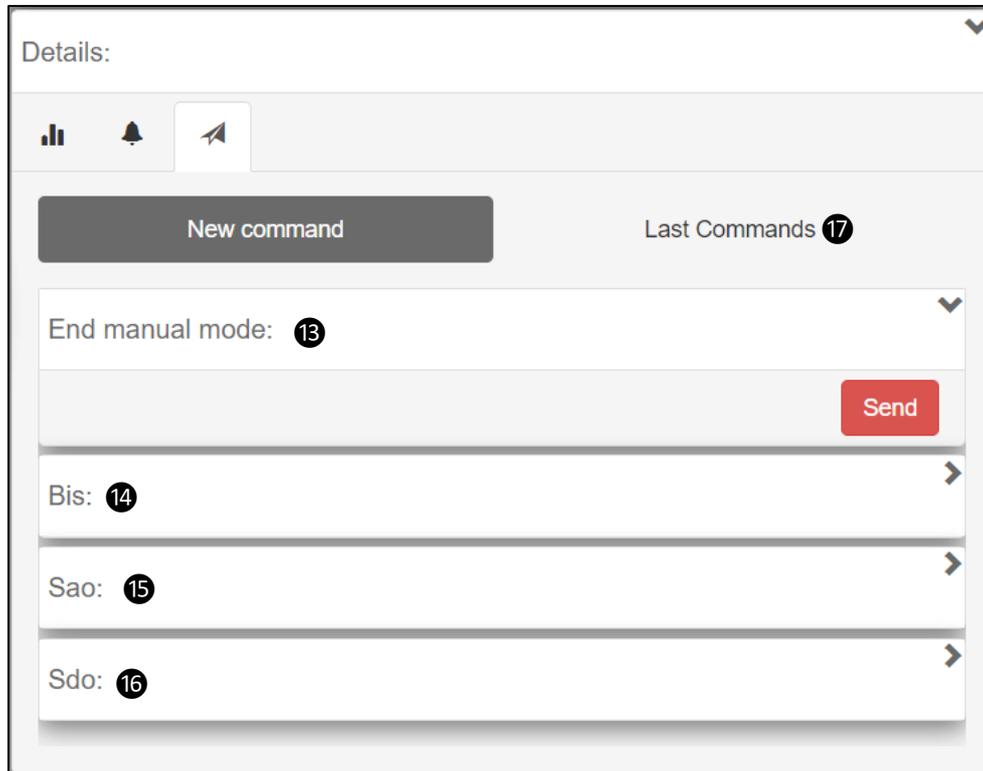

N.B. Se presenti delle sottobasi di elettrovalvole collegate al modulo CX4, sarà possibile in ogni momento, senza attivare la modalità manuale, resettare le informazioni delle valvole.

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11


9.2 Sottobasi ed elettrovalvole Serie D

9.2.1 Informazioni di stato

Nella prima pagina di UVIX, dopo aver selezionato una delle elettrovalvole collegate al modulo CX4 in configurazione di isola di valvole Serie D, sono riportate le informazioni generali della singola sottobase.

- ❶ Immagini identificativa della elettrovalvola montata sulla sottobase.
- ❷ Posizione della sottobase nell'isola di valvole assegnata dopo l'operazione di mappatura.
- ❸ Nome della famiglia del modulo accessorio: *Valve*.
- ❹ Sottotipo della famiglia dell'elettrovalvole: 10 mm, 16 mm, 25 mm.
- ❺ Versione firmware.
- ❻ Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra la sottobase e UVIX.
- ❼ Stato generale dell'elettrovalvola: ● *Not available*, ● *Ok*, ● *Alarm*.
- ❽ Stato operativo della sottobase:
 - *Init* → inizializzazione (mappatura e configurazione dei parametri).
 - *Work* → funzionamento normale.
 - *Error* → sottobase in errore.

Status information: ▼

 <p>❶</p>	<p>❷ Position: 1</p> <p>❸ Family name: Valve</p> <p>❹ Subtype: 10 mm</p> <p>❺ Firmware: 2.11</p>	<p>❻ Last data transmission: 2022-09-21 09:45:04</p> <p>❼ Status: ●</p> <p>❽ Operational status: Work</p>
--	--	--

❹ ⚙ Configuration

9.2.1.1 Configurazione sottobase di elettrovalvole Serie D

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile configurare alcuni parametri legati al funzionamento dell'elettrovalvole ❹.

- ❿ Abilitazione degli allarmi che la valvola può generare (default: tutti gli allarmi abilitati).
- ⓫ Abilitazione del Failsafe per ogni singolo pilota: *Yes* abilitato, *No* disabilitato (default).
- ⓬ Impostare lo stato del Failsafe per ogni pilota in cui il Failsafe è stato abilitato: *On* pilota attivato, *Off* pilota disattivato (default).
- ⓭ Impostare il comportamento dell'errore di non attivazione (Fault coil) della valvola: *Latched* bloccante, *Not Latched* non bloccante (default).
- ⓮ I pulsanti nella barra in fondo alla scheda permettono ai parametri di configurazione di essere inviati al modulo, salvati sul PC, salvati sul dispositivo oppure resettati ai valori di default.

Configuration ⓘ ✕

Devices group: Camozzi Device name: Series D fieldbus Slave: 1 - Valve

Valve alarms enable 2022-01-28 11:32:57

5 selected ▾ 10

Failsafe enable 2022-01-28 11:32:57

Pilot 1
No Yes

Pilot 2
No Yes 11

Failsafe status 2022-01-28 11:32:57

Pilot 1
Off On

Pilot 2
Off On 12

Alarm mode 2022-01-28 11:32:57

Not latched

Latched 13


Reset 14 **Save on PC** **Send** **Save on device**

9.2.2 Dettagli

9.2.2.1 Variabili

La prima scheda della pagina dei dettagli riguarda le variabili che vengono monitorate dalla sottobase di una singola elettrovalvola. Queste variabili possono essere resettate attraverso i comandi selezionando il modulo CX4 alla quale le sottobasi sono collegate (par. 9.2.3).

- ❶ Temperatura della sottobase.
- ❷ Cicli effettuati dai piloti in posizione 14 e posizione 12.
- ❸ Stato di salute in percentuale dei piloti in posizione 14 e posizione 12.
- ❹ Stato dei piloti in posizione 14 e posizione 12 (*On/Off*).
- ❺ Temperatura dei piloti in posizione 14 e posizione 12.
- ❻ Errori dei piloti in posizione 14 e posizione 12.
- ❼ Errori di comunicazione tra il modulo CX4 e la singola sottobase selezionata.
- ❽ Indicatori a gauge che rappresentano graficamente lo stato di salute in percentuale dei due piloti.

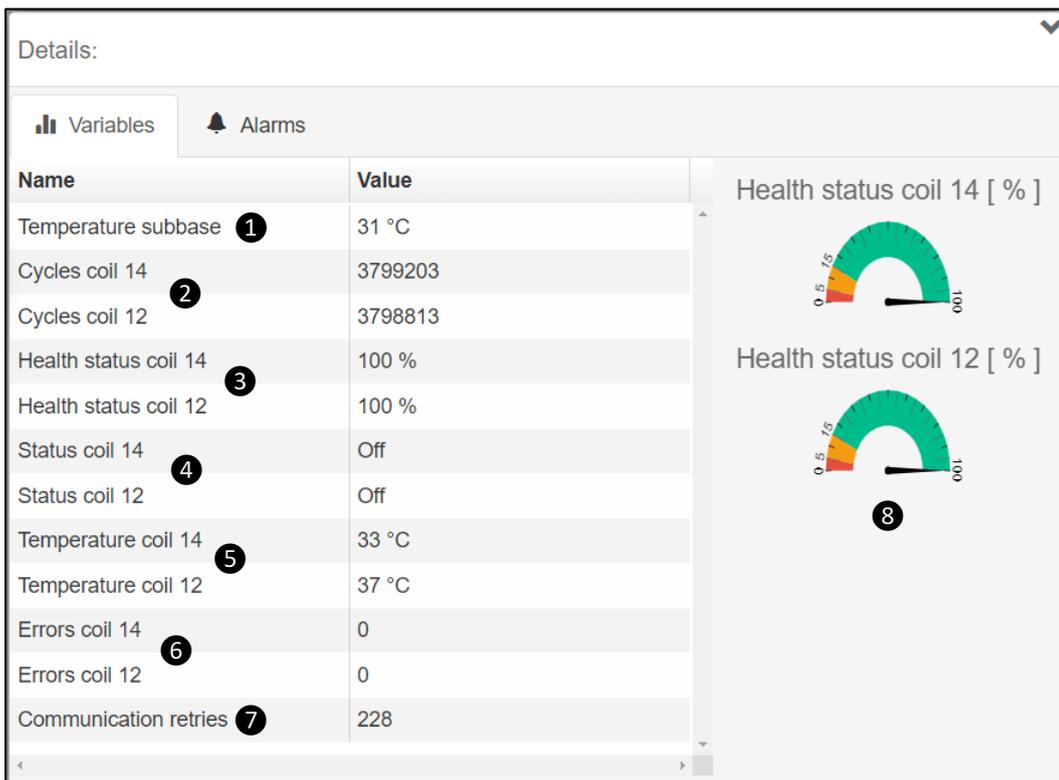

9.2.2.2 Allarmi

La seconda scheda dei dettagli visualizza gli allarmi della sottobase della valvola selezionata.

- **8** Allarme di comunicazione dovuto all'assenza di comunicazione tra modulo CX4 e sottobase.
- **9** Surriscaldamento della sottobase.
- **10** Surriscaldamento dei piloti in posizione 14 e posizione 12.
- **11** Sovracorrente dei piloti in posizione 14 e posizione 12.
- **12** Allarme di elettropiloti interrotti in posizione 14 e posizione 12.
- **13** Anomalia di energizzazione degli elettropiloti in posizione 14 e posizione 12.
- **14** Allarme di configurazione dei parametri della sottobase.
- **15** Avviso che indica la necessità di sostituire la valvola.

Details: ▼


Variables **Alarms**

Event Name	Status ▼	Event Onset
Communication alarm 8	!	
Overheating subbase 9	!	
Overheating coil 14 10	!	
Overheating coil 12	!	
Overcurrent coil 14 11	!	
Overcurrent coil 12	!	
Interrupted coil 14 12	!	
Interrupted coil 12	!	
Fault coil 14 13	!	
Fault coil 12	!	
Configuration alarm 14	⚠	
Valve substitution 15	⚠	

9.2.3 Comandi

Nella pagina principale del modulo CX4 (par.9.1.2.3) c'è una scheda dedicata ai comandi per le elettrovalvole. In particolare, si può effettuare il reset delle informazioni della valvola ❶ (cicli, errori, stato di salute). Questa operazione è necessaria quando viene sostituita la valvola collegata alla sottobase e può essere eseguita anche in modalità di lavoro normale.

Inoltre, è possibile comandare i singoli piloti (posizione 12 e 14) delle elettrovalvole ❷. Per questa operazione è necessario che l'isola sia in modalità manuale.

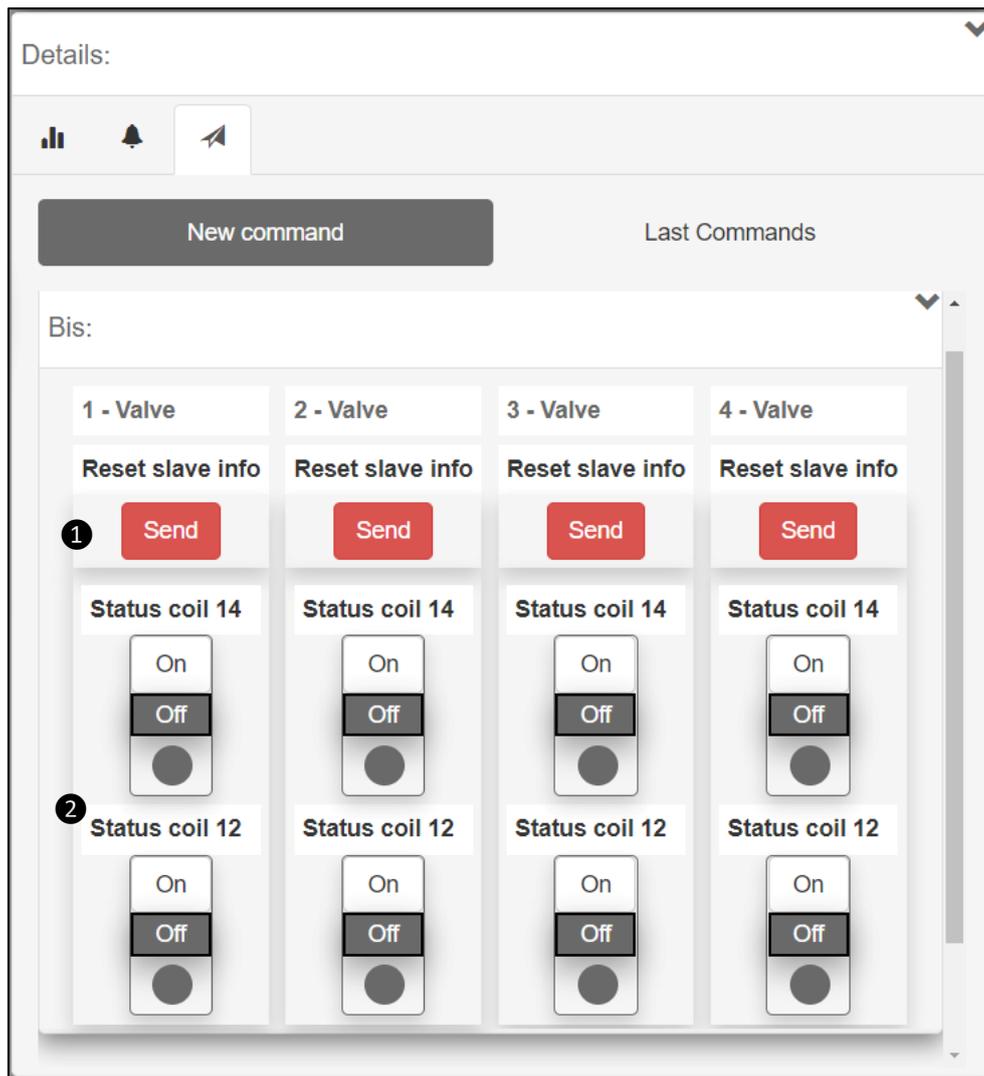

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

9.3 Moduli Ingressi Digitali

9.3.1 Informazioni di stato

Nella prima pagina di UVIX, dopo aver selezionato uno degli ingressi digitali collegato al modulo CX4, sono riportate le informazioni generali del modulo accessorio.

- ❶ Immagini identificativa del modulo di ingressi digitale (8 o 16 canali).
- ❷ Posizione del modulo assegnata dopo l'operazione di mappatura.
- ❸ Nome della famiglia del modulo accessorio: *Digital Input*.
- ❹ Sottotipo della famiglia dei moduli di ingressi digitali: 8 CH, 16 CH.
- ❺ Versione firmware.
- ❻ Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra il modulo e UVIX.
- ❼ Stato generale del modulo: ● *Not available*, ● *Ok*, ● *Alarm*.
- ❽ Stato operativo del modulo:
 - *Init* → inizializzazione (mappatura e configurazione dei parametri).
 - *Work* → funzionamento normale.
 - *Error* → modulo in errore.


Status information: ▼

 <p>❶</p>	<p>❷ Position: 12</p> <p>❸ Family name: Digital Input</p> <p>❹ Subtype: 16 CH</p> <p>❺ Firmware: 1.11</p>	<p>❻ Last data transmission: 2022-09-21 09:40:57</p> <p>❼ Status: ●</p> <p>❽ Operational status: Work</p>
<p>❹ ⚙ Configuration</p>		

9.3.1.1 Configurazione modulo ingressi digitali

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile configurare alcuni parametri legati al funzionamento dei moduli di ingressi digitali ❹.


- ❿ Parametro che permette di scegliere la polarità di ciascun canale, *High* attivo alto o *Low* attivo basso (default).
- ⓫ Tempo minimo di attivazione del livello di input in millisecondi (filtro *anti-bounce*, default: 0).
- ⓬ Tempo minimo di rilettura degli ingressi in millisecondi (default: 0).
- ⓭ I pulsanti nella barra in fondo alla scheda permettono ai parametri di configurazione di essere inviati al modulo, salvati sul PC, salvati sul dispositivo oppure resettati ai valori di default.

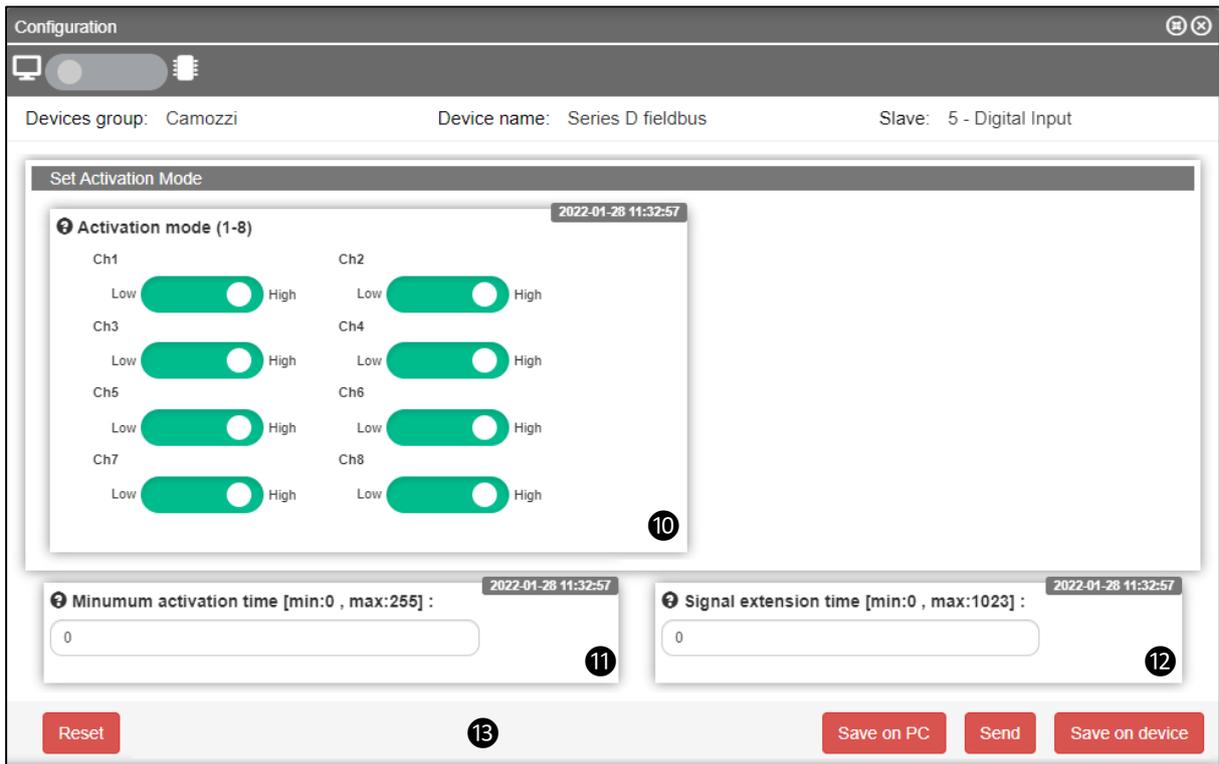

9.3.2 Dettagli

9.3.2.1 Variabili

La prima scheda nella pagina dei dettagli visualizza lo stato degli ingressi digitali ①: ● attivo, ● non attivo.

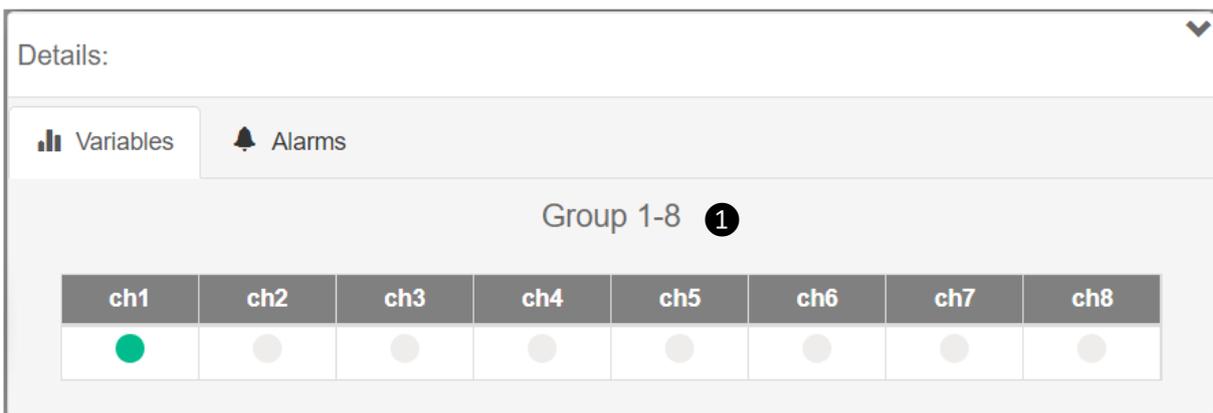

9.3.2.2 Allarmi

La seconda scheda dei dettagli visualizza gli allarmi del modulo di ingressi digitali.

- **2** Allarme che indica la mancanza di comunicazione tra modulo di ingressi digitali e modulo CX4.
- **3** Allarme di configurazione dei parametri del modulo.
- **4** Corto circuito di almeno un ingresso digitale facente parte di un gruppo di ingressi. Questo allarme può essere suddiviso in due gruppi se il modulo è da 8 canali oppure su quattro gruppi se il modulo è da 16 canali.

Details: ▼

 Variables

 Alarms

Event Name	Status ▼	Event Onset
Communication alarm 2	!	
Configuration alarm 3	!	
Short circuit Group 0-3	!	
Short circuit Group 4-7 4	!	

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

9.4 Moduli Uscite Digitali

9.4.1 Informazioni di stato

Nella prima pagina di UVIX, dopo aver selezionato uno delle uscite digitali collegate al modulo CX4, sono riportate le informazioni generali del modulo accessorio.

- ❶ Immagini identificativa del modulo di uscite digitale (8 o 16 canali).
- ❷ Posizione del modulo assegnata dopo l'operazione di mappatura.
- ❸ Nome della famiglia del modulo accessorio: *Digital Output*.
- ❹ Sottotipo della famiglia dei moduli di uscite digitali: 8 CH, 16 CH.
- ❺ Versione firmware.
- ❻ Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra il modulo e UVIX.
- ❼ Stato generale del modulo: ● *Not available*, ● *Ok*, ● *Alarm*.
- ❽ Stato operativo del modulo:
 - *Init* → inizializzazione (mappatura e configurazione dei parametri).
 - *Work* → funzionamento normale.
 - *Error* → modulo in errore.

Status information: ▼

	<p>❶</p> <p>❷ Position: 14</p> <p>❸ Family name: Digital Output</p> <p>❹ Subtype: 8 CH</p> <p>❺ Firmware: 1.10</p>	<p>❻ Last data transmission: 2022-09-21 09:43:00</p> <p>❼ Status: ●</p> <p>❽ Operational status: Work</p>
<p>❹ Configuration</p>		

9.4.1.1 Configurazione modulo uscite digitali

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile configurare alcuni parametri legati al funzionamento dei moduli di uscite digitali ❹.

- ❿ Abilitazione dell'uscita: *No* disabilitata, *Yes* abilitata (default).
- ❶❶ Imposta il tipo del singolo canale di uscita: tipo N, tipo P (default).
- ❶❷ Imposta l'abilitazione per singole funzionalità legate all'intero modulo, vedi il rilevamento dell'assenza di carico da parte del driver di potenza.
- ❶❸ Imposta il PWM per le singole uscite: *Yes* abilitato, *No* disabilitato (default).
- ❶❹ Abilita il failsafe di protezione, impostabile sulle singole uscite: *Yes* abilitato, *No* disabilitato (default).
- ❶❺ Stato del failsafe, impostabile per ogni singola uscita: *On* attivato, *Off* disattivato (default).
- ❶❻ I pulsanti nella barra in fondo alla scheda permettono ai parametri di configurazione di essere inviati al modulo, salvati sul PC, salvati sul dispositivo oppure resettati ai valori di default.

Configuration
⊞ ⊗

Devices group: Camozzi
Device name: Series D fieldbus
Slave: 6 - Digital Output

Set enable out channel

2022-01-28 11:32:57

Enable channels (1-8)

Channel 1 No <input checked="" type="checkbox"/> Yes	Channel 2 No <input checked="" type="checkbox"/> Yes	Channel 3 No <input checked="" type="checkbox"/> Yes	Channel 4 No <input checked="" type="checkbox"/> Yes
Channel 5 No <input checked="" type="checkbox"/> Yes	Channel 6 No <input checked="" type="checkbox"/> Yes	Channel 7 No <input checked="" type="checkbox"/> Yes	Channel 8 No <input checked="" type="checkbox"/> Yes

10

Set type out channel

2022-01-28 11:32:57

Channel Type (1-8)

Channel 1 N <input checked="" type="checkbox"/> P	Channel 2 N <input checked="" type="checkbox"/> P	Channel 3 N <input checked="" type="checkbox"/> P	Channel 4 N <input checked="" type="checkbox"/> P
Channel 5 N <input checked="" type="checkbox"/> P	Channel 6 N <input checked="" type="checkbox"/> P	Channel 7 N <input checked="" type="checkbox"/> P	Channel 8 N <input checked="" type="checkbox"/> P

11

Module Settings

2022-01-28 11:32:57

Enable alarm n.c.

No Yes

12

Set enable PWM

2022-01-28 11:32:57

Enable PWM (1-8)

Channel 1 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 2 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 3 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 4 No <input type="checkbox"/> Yes
Channel 5 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 6 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 7 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 8 No <input type="checkbox"/> Yes

13

Set enable failsafe channel

2022-01-28 11:32:57

Enable failsafe (1-8)

Channel 1 No <input checked="" type="checkbox"/> Yes	Channel 2 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 3 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 4 No <input type="checkbox"/> Yes
Channel 5 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 6 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 7 No <input type="checkbox"/> Yes	Channel 8 No <input type="checkbox"/> Yes

14

Set state failsafe channel

2022-01-28 11:32:57

Failsafe state (1-8)

Channel 1 Off <input type="checkbox"/> On	Channel 2 Off <input type="checkbox"/> On	Channel 3 Off <input type="checkbox"/> On	Channel 4 Off <input type="checkbox"/> On
Channel 5 Off <input type="checkbox"/> On	Channel 6 Off <input type="checkbox"/> On	Channel 7 Off <input type="checkbox"/> On	Channel 8 Off <input type="checkbox"/> On

15

Reset
16

Save on PC
Send
Save on device

97

9.4.2 Dettagli

9.4.2.1 Variabili

La prima scheda nella pagina dei dettagli visualizza lo stato delle uscite digitali ①: ● attiva, ● non attiva.

Details: ⌵

Variables 🔔 Alarms

Group 1-8 ①

ch1	ch2	ch3	ch4	ch5	ch6	ch7	ch8
●	●	●	●	●	●	●	●

9.4.2.2 Allarmi

La seconda scheda dei dettagli visualizza gli allarmi del modulo di uscite digitali.

- **2** Allarme che indica la mancanza di comunicazione tra modulo di ingressi digitali e modulo CX4.
- **3** Allarme di configurazione dei parametri del modulo.
- **4** L'alimentazione esterna, necessaria per alimentare le uscite digitali, è assente.
- **5** La tensione di alimentazione è sotto la soglia dei 4.5 V.
- **6** Circuito aperto su un canale di uscita.
- **7** Corto circuito su un canale di uscita.

Details: ▼


▬ Variables

🔔 Alarms

Event Name	Status ▼	Event Onset
Communication alarm 2	!	
Configuration alarm 3	!	
Zero Voltage Power Supply 4	!	
Under Voltage Power Supply 5	!	
Open Load Channel 1	!	
Open Load Channel 2	!	
Open Load Channel 3	!	
Open Load Channel 4	!	
Open Load Channel 5 6	!	
Open Load Channel 6	!	
Open Load Channel 7	!	
Open Load Channel 8	!	
Short Circuit Channel 1	!	
Short Circuit Channel 2	!	
Short Circuit Channel 3	!	
Short Circuit Channel 4	!	
Short Circuit Channel 5 7	!	
Short Circuit Channel 6	!	
Short Circuit Channel 7	!	
Short Circuit Channel 8	!	

9.4.3 Comandi

Nella pagina principale del modulo CX4 (par.9.1.2.3) c'è una scheda dedicata ai comandi per pilotare i singoli canali delle uscite digitali ❶. Questa scheda è visibile solo in modalità manuale e se presenta almeno un modulo di uscite digitali.

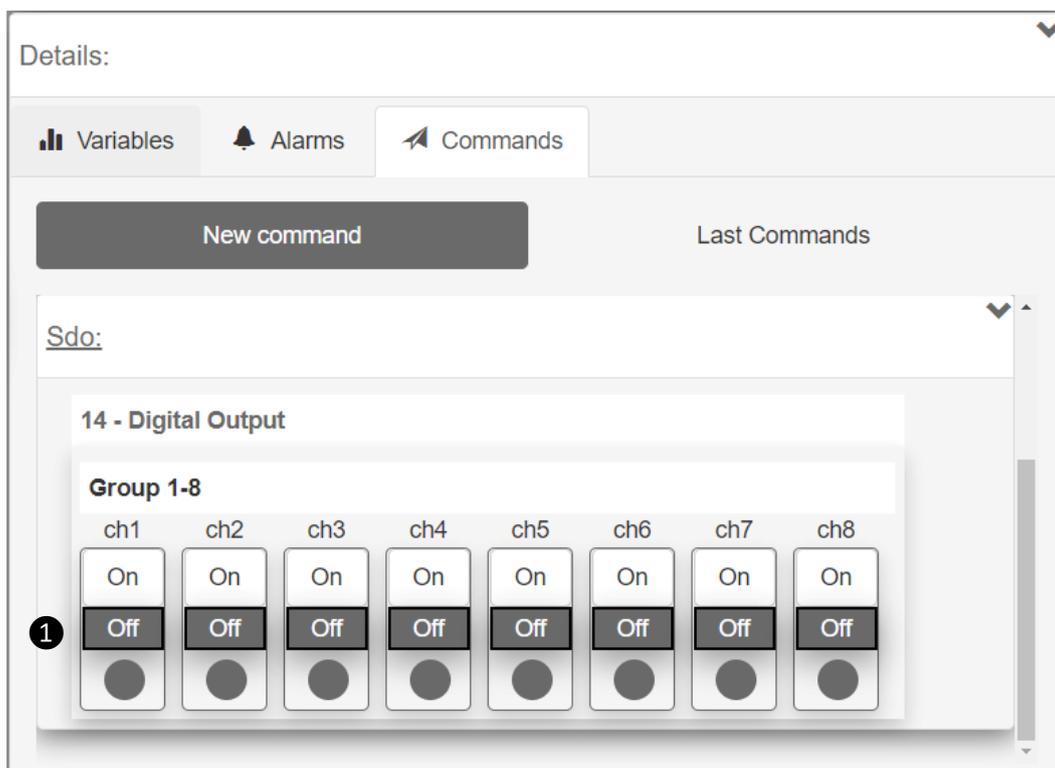

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

9.5 Moduli Ingressi Analogici

9.5.1 Informazioni di stato

Nella prima pagina di UVIX, dopo aver selezionato uno degli ingressi analogici collegato al modulo CX4, sono riportate le informazioni generali del modulo accessorio.

- ❶ Immagini identificativa del modulo di ingressi analogici.
- ❷ Posizione del modulo assegnata dopo l'operazione di mappatura.
- ❸ Nome della famiglia del modulo accessorio: *Analog Input*.
- ❹ Sottotipo della famiglia dei moduli di ingressi analogici: *RTD, Thermocouple, Bridge, Voltage/Current*.
- ❺ Versione firmware.
- ❻ Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra il modulo e UVIX.
- ❼ Stato generale del modulo: ● *Not available*, ● *Ok*, ● *Alarm*.
- ❽ Stato operativo del modulo:
 - *Init* → inizializzazione (mappatura e configurazione dei parametri).
 - *Work* → funzionamento normale.
 - *Error* → modulo in errore.

Status information: ▼

	❷ Position: 8 ❸ Family name: Analog Input ❹ Subtype: RTD ❺ Firmware: 1.07	❻ Last data transmission: 2022-09-21 08:59:51 ❼ Status: ● ❽ Operational status: Work
❹ Configuration		


	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

9.5.1.1 Configurazione modulo ingressi analogici

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile configurare alcuni parametri legati al funzionamento dei moduli di ingressi analogici ⑨.

Alcuni di questi parametri sono specifici per i singoli sottotipi mentre altri sono comuni per tutti i sottotipi della famiglia degli ingressi analogici.

- ⑩ Abilitazione per la trasmissione a soglia (default: *Disable*).
- ⑪ Abilitazione per la trasmissione in frequenza (default: *Disable*).
- ⑫ Lunghezza della risposta all'impulso del filtro FIR sul canale 1 e sul canale 2.
- ⑬ I pulsanti nella barra in fondo alla scheda permettono ai parametri di configurazione di essere inviati al modulo, salvati sul PC, salvati sul dispositivo oppure resettati ai valori di default.

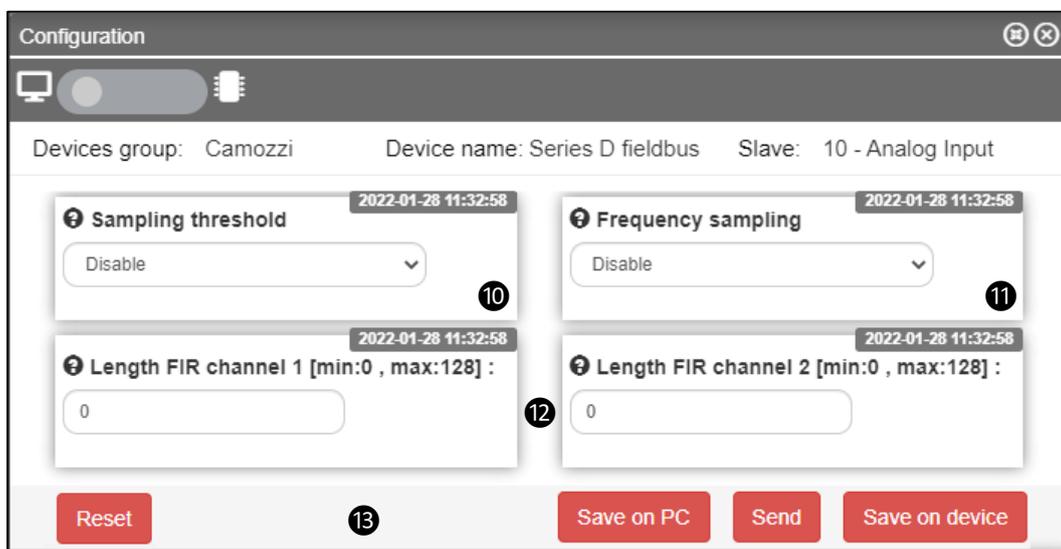

- ⑭ Tipo di RTD per il canale 1 e per il canale 2
- ⑮ Numero di fili per il sensore RTD sul canale 1 e sul canale 1.
- ⑯ Tipo di Termocoppia per il canale 1 e per il canale 2.
- ⑰ Tipo di Bridge per il canale 1 e per il canale 2.
- ⑱ Tipo di modulo Tensione/Corrente per il canale 1 e per il canale 2

Configuration

Devices group: Camozzi Device name: Series D fieldbus Slave: 10 - Analog Input

2022-01-28 11:32:58

14

2022-01-28 11:32:58

15

2022-01-28 11:32:58

2022-01-28 11:32:58

Reset Save on PC Send Save on device

Configuration

Devices group: Camozzi Device name: Series D fieldbus Slave: 11 - Analog Input

2022-01-28 11:32:58

16

2022-01-28 11:32:58

Reset Save on PC Send Save on device

Configuration


Devices group: default group Device name: Series D fieldbus Slave: 3 - Analog Input

2022-09-14 13:24:09

17

2022-09-14 13:24:09

Reset Save on PC Send Save on device

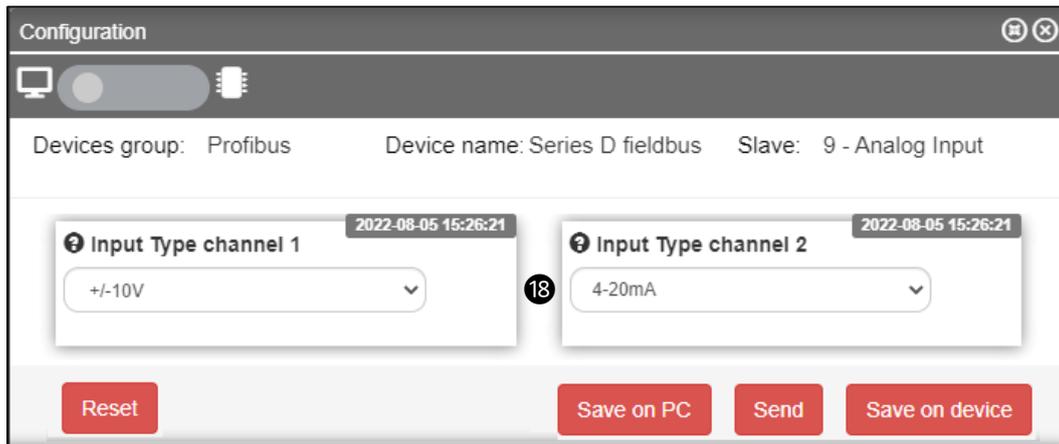

9.5.2 Dettagli

9.5.2.1 Variabili

La prima scheda nella pagina dei dettagli visualizza le variabili monitorate dal modulo di ingressi analogici per entrambi i canali: temperature **1** per RTD e Termocoppie, correnti o tensioni **2** per moduli Tensioni/Correnti e tensioni **3** per i Bridge.

Details:

Variables Alarms

Name	Value
Temperature channel 1 1	28 °C
Temperature channel 2	27 °C

Details:

Variables Alarms

Name	Value
Voltage / Current channel 1 2	3311.28 mV
Voltage / Current channel 2	11.11 mA

Details:

Variables Alarms

Name	Value
Voltage channel 1 3	268.32 mV
Voltage channel 2	8388.61 mV

9.5.2.2 Allarmi

La seconda scheda dei dettagli visualizza gli allarmi del modulo di ingressi analogici.

- ④ Anomalia del sensore collegato al canale 1.
- ⑤ Sensore bridge mancante o guasto collegato al canale 1 (allarme presente solo per i bridge).
- ⑥ Errore di comunicazione con il convertitore ADC interno, che misura le grandezze fisiche di interesse.
- ⑦ Errore sulla tensione di alimentazione logica a 3.3V.
- ⑧ Anomalia del sensore collegato al canale 2.
- ⑨ Sensore bridge mancante o guasto collegato al canale 2 (allarme presente solo per i bridge).
- ⑩ Allarme di comunicazione tra il modulo di ingressi analogici e il modulo CX4.
- ⑪ Allarme di configurazione durante la parametrizzazione.

Details: ▼

📊 Variables

🔔 Alarms

Event Name	Status ▼	Event Onset
Sensor fault channel 1 ④	!	
Missing bridge channel 1 ⑤	!	
ADC communication error ⑥	!	
RESDCDC error ⑦	!	
Sensor fault channel 2 ⑧	!	
Missing bridge channel 2 ⑨	!	
Communication alarm ⑩	!	
Configuration alarm ⑪	!	

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

9.6 Moduli Uscite Analogiche

9.6.1 Informazioni di stato

Nella prima pagina di UVIX, dopo aver selezionato uno delle uscite analogiche collegate al modulo CX4, sono riportate le informazioni generali del modulo accessorio.

- ❶ Immagini identificativa del modulo di uscite analogiche.
- ❷ Posizione del modulo assegnata dopo l'operazione di mappatura.
- ❸ Nome della famiglia del modulo accessorio: *Analog Output*.
- ❹ Sottotipo della famiglia dei moduli di uscite analogiche: 2 CH.
- ❺ Versione firmware.
- ❻ Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra il modulo di uscite analogiche e UVIX.
- ❼ Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra il modulo e UVIX.
- ❽ Stato generale del modulo: ● *Not available*, ● *Ok*, ● *Alarm*.
- ❾ Stato operativo del modulo:
 - *Init* → inizializzazione (mappatura e configurazione dei parametri).
 - *Work* → funzionamento normale.
 - *Error* → modulo in errore.

Status information: ▼


 <p>❶</p>	<p>❷ Position: 7</p> <p>❸ Family name: Analog Output</p> <p>❹ Subtype: 2 CH</p> <p>❺ Firmware: 1.00</p>	<p>❻ Last data transmission: 2022-09-21 09:38:39</p> <p>❼ Status: ●</p> <p>❽ Operational status:</p>
<p>❾ Configuration</p>		

9.6.1.1 Configurazione modulo uscite analogiche

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile configurare alcuni parametri legati al funzionamento dei moduli di uscite digitali ❾.

- ❿ Tipologia dell'uscita analogica (tensione o corrente) sul canale 1.
- ⓫ Tipologia dell'uscita analogica (tensione o corrente) sul canale 2.
- ⓬ Abilitazione Failsafe per il canale 1: *Yes* abilitato, *No* disabilitato (default).
- ⓭ Abilitazione Failsafe per il canale 2: *Yes* abilitato, *No* disabilitato (default).
- ⓮ Valore del failsafe se abilitato sul canale corrispondente (mV/mA).

Configuration
⊞ ⊗

✖

Devices group: Camozzi Device name: Series D fieldbus Slave: 7 - Analog Output

2022-09-14 08:55:29

Function channel 1

Off

0..10V

0..5V

4..20mA

0..20mA

10

2022-09-14 08:55:29

Failsafe enable channel 1

No Yes

12

2022-09-14 08:55:29

Failsafe value channel 1 [min:0 , max:10000] :

4433

0 4433 10000

14

2022-09-14 08:55:29

Function channel 2

Off

0..10V

0..5V

4..20mA

0..20mA

11

2022-09-14 08:55:29

Failsafe enable channel 2

No Yes

13

Reset

Save on PC

Send

Save on device

9.6.2 Dettagli

9.6.2.1 Variabili

La prima scheda nella pagina dei dettagli visualizza le variabili del modulo di uscite analogiche per entrambi i canali in funzione di come sono state configurate 1.

Details: ⌵

▮
🔔

Name	Value
Channel 1 1	3200.0 mV
Channel 2	11.700 mA

9.6.2.2 Allarmi

La seconda scheda della pagina dei dettagli visualizza gli allarmi del modulo di ingressi analogici.

- ② Allarme di comunicazione tra il modulo di uscite analogiche e il modulo CX4.
- ③ Allarme di configurazione durante la parametrizzazione.
- ④ Allarme di circuito aperto sul canale 1.
- ⑤ Allarme di circuito aperto sul canale 2.
- ⑥ Allarme di surriscaldamento del modulo di uscita analogica.
- ⑦ Allarme di corto circuito della tensione di alimentazione del modulo.
- ⑧ Allarme di tensione di alimentazione del modulo troppo bassa.
- ⑨ Errore interno.

Details: ▼


📊 Variables

🔔 Alarms

Event Name	Status ▼	Event Onset
Communication alarm ②	!	
Configuration alarm ③	!	
Channel 1 Open Load ④	!	
Channel 2 Open Load ⑤	!	
Board Over Heating ⑥	!	
Power Supply Short Circuit ⑦	!	
Power Supply Under Threshold ⑧	!	
Internal Error ⑨	!	

9.6.3 Comandi

Nella pagina principale del modulo CX4 (par.9.1.2.3), c'è una scheda dedicata ai comandi per pilotare i canali delle uscite analogiche (1 e 2) impostando il valore della grandezza di uscita nella sua unità di misura corrispondente. Questa scheda è visibile solo in modalità manuale e se presenta almeno un modulo di uscite analogiche.

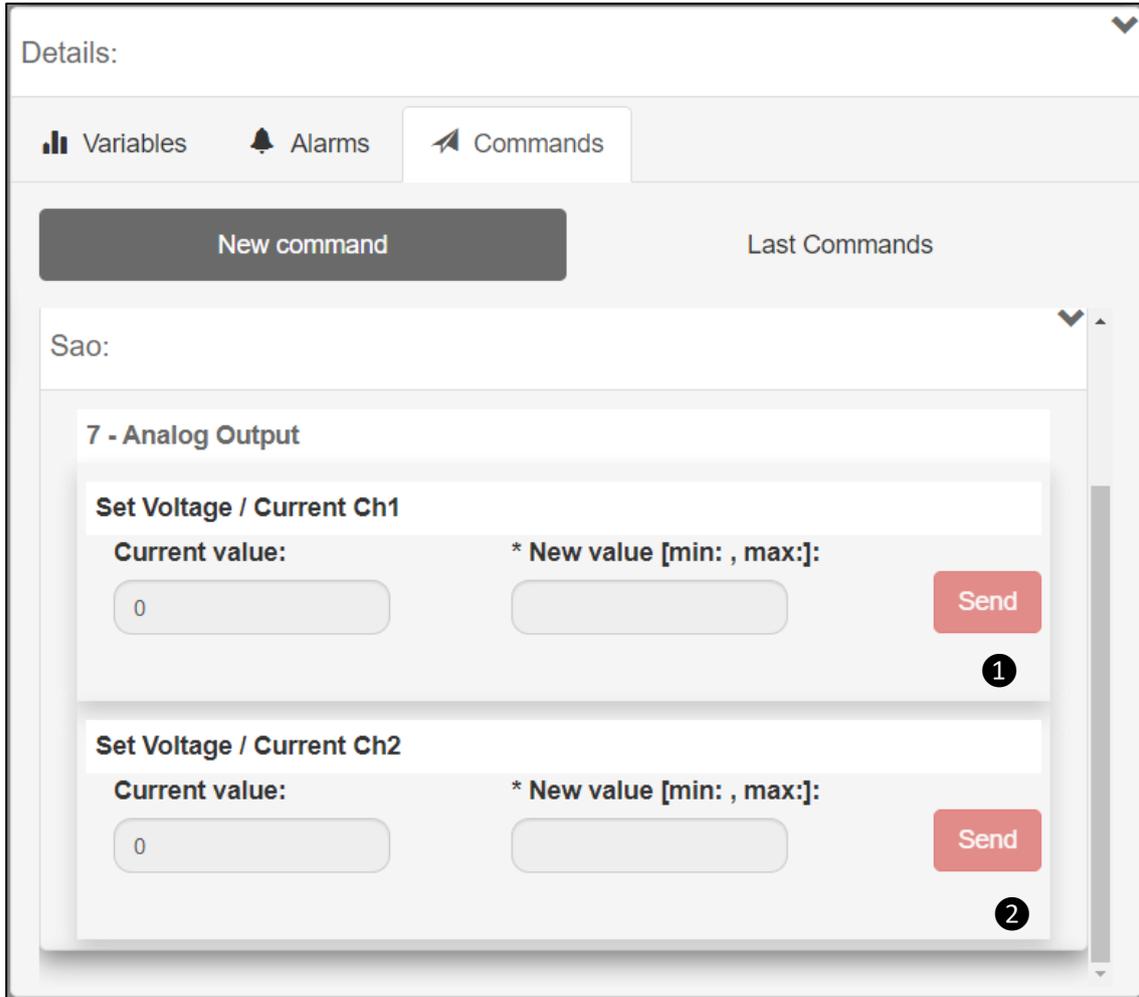


	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

9.7 UVIX Gateway USB

Il modulo CX4 può essere collegato ad un PC attraverso un cavo USB. Con questa connessione è possibile, previa precedente installazione di UVIX sul PC, comunicare con il modulo attraverso il Camozzi Gateway USB.

9.7.1 Pagina principale

- ① Pulsante per avviare il Gateway USB ed iniziare a comunicare con il modulo CX4.
- ② Pulsante per fermare la comunicazione con il modulo CX4.
- ③ Pulsante per accedere all'interfaccia Browser di UVIX (par. 9.1).
- ④ Porte COM alla quale sono collegati dei moduli CX4.
- ⑤ Porte COM virtuali disponibili e indirizzi della connessione TCP per le porte COM connesse.
- ⑥ Dati ricevuti dalla porta COM
- ⑦ Dati ricevuti sul FEP del sistema UVIX.

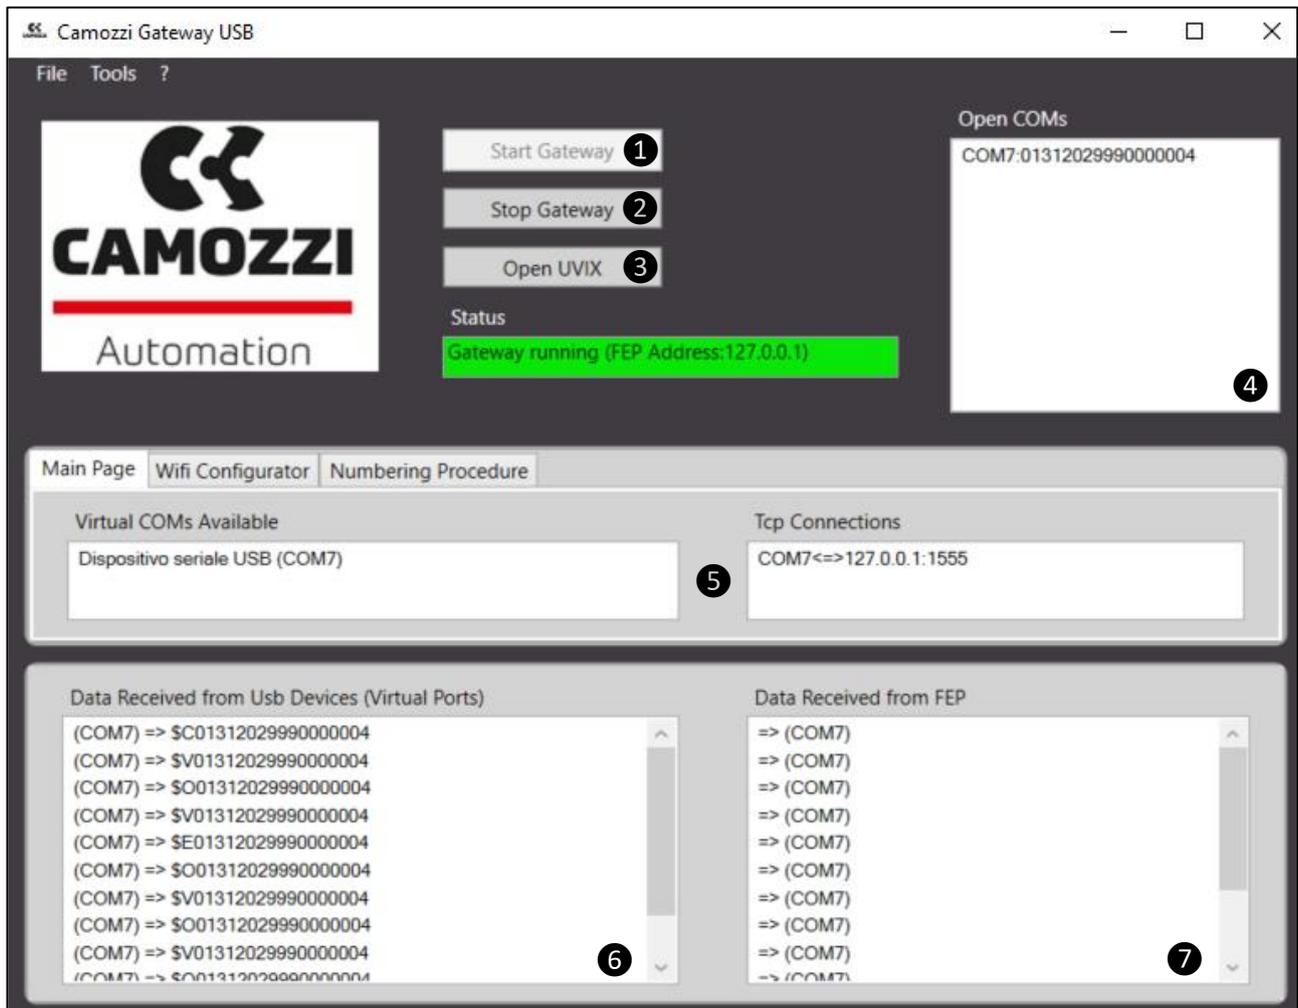

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11


9.7.2 Configuratore rete WiFi

Nella scheda dedicata alla configurazione della connessione WiFi **8** (se disponibile) è possibile leggere i parametri della connessione attuale ed eventualmente scriverne di nuovi per una nuova connessione.



9.7.3 Mappatura


Nella ultima scheda consultabile tramite il gateway USB è possibile inviare al modulo CX4 una richiesta di mappatura. Il pulsante di *Require Mapping* rimane pendente fino al prossimo riavvio del modulo CX4.

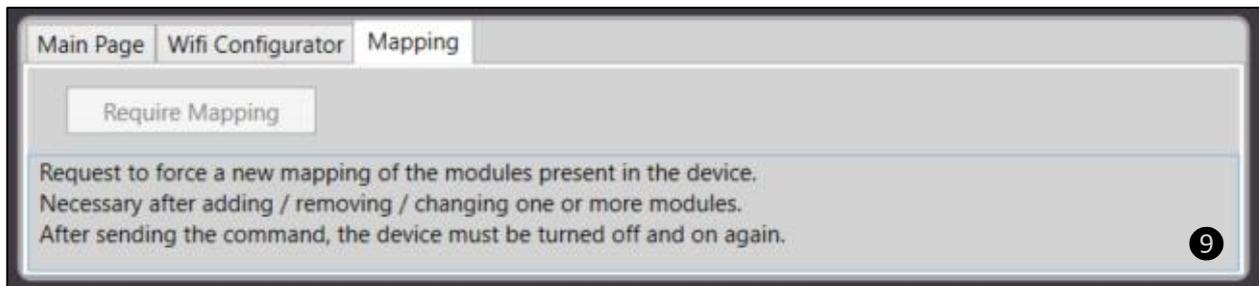

9.7.4 Aggiornamento firmware


N.B. Prima di effettuare questa operazione è necessario contattare l'assistenza Camozzi.

Il Gateway USB permette di aggiornare il firmware del modulo CX4 attraverso la finestra raggiungibile tramite il percorso *Tools* e *Device Upgrade* **10**.

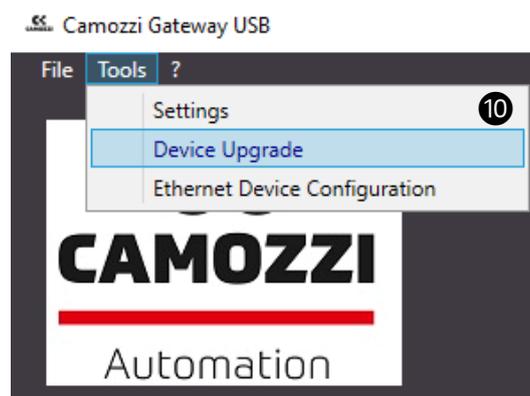


	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

La finestra per aggiornare il firmware indica la versione attuale **11** e permette di selezionare il nuovo eseguibile da caricare nel modulo **12**. Di seguito è necessario mandare il dispositivo in modalità di *Boot* **13**.

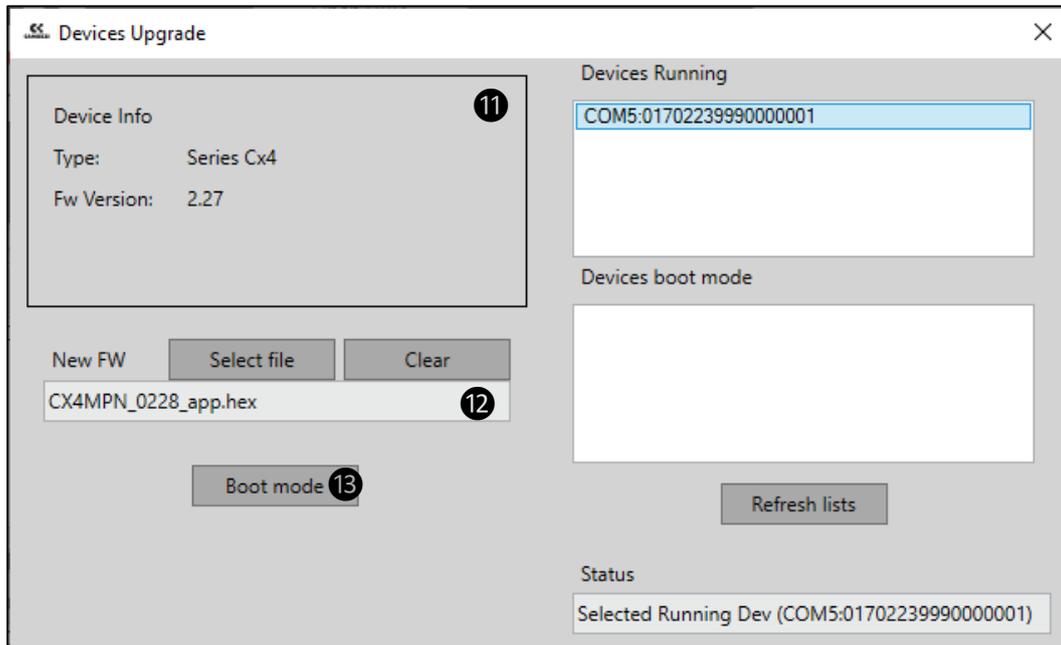

Una volta in modalità di *Boot*, il modulo è pronto per carica il nuovo firmware in memoria **14**.

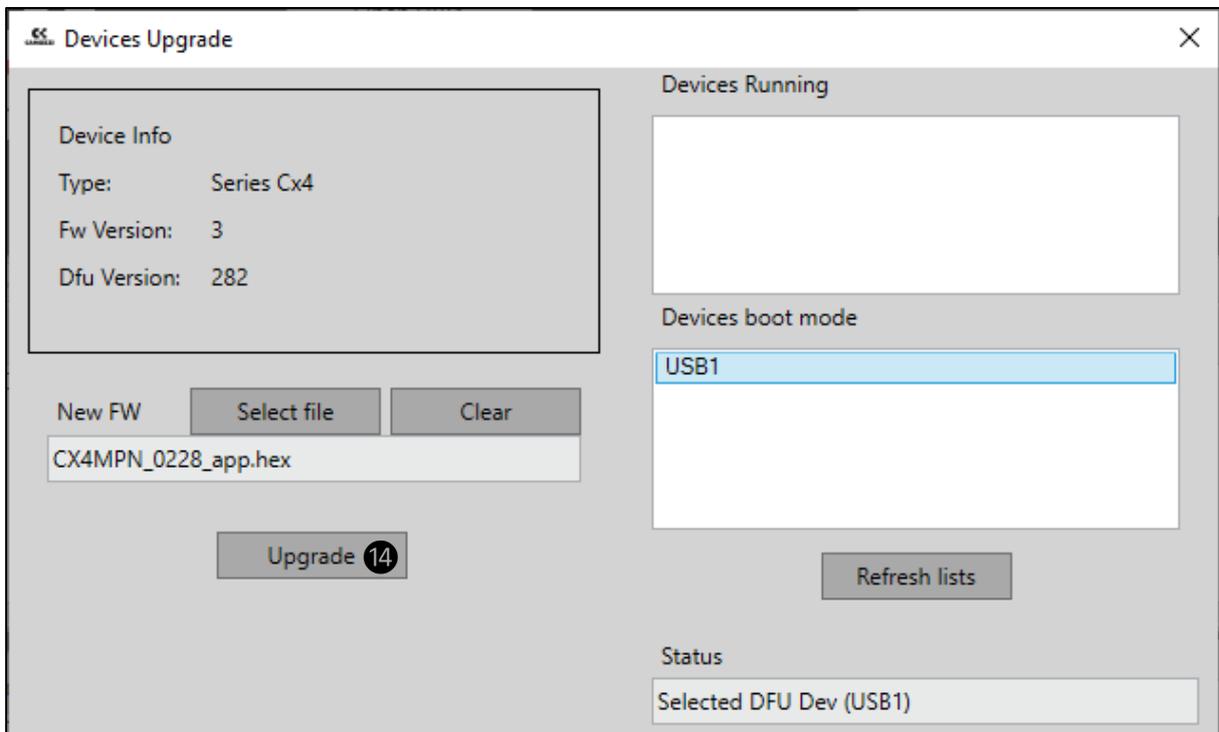


	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

10 NFCamApp


10.1 Panoramica principale

NFCamApp è una app per smartphone (Android e iOS) che permette di comunicare, attraverso la tecnologia NFC, con il modulo CX4 per ottenere delle informazioni generali sul modulo e sull'isola di valvole (se configurata come tale). Inoltre, tramite la app è possibile eseguire operazioni di configurazione del modulo. La pagina principale della app una volta scansionato il modulo CX4, in corrispondenza dell'antenna posizionata sotto il simbolo , permette di visualizzare la serie Camozzi del dispositivo **1** (Series CX4), di assegnare un nome al dispositivo **2** e clonare **3** l'intera configurazione (i parametri del CX4, dei moduli IO e delle sottobasi di elettrovalvole) del sistema, sia in modalità Stand Alone che come Isola di Valvole, su di un altro sistema con modulo CX4 compatibile con lo stesso bus di campo.

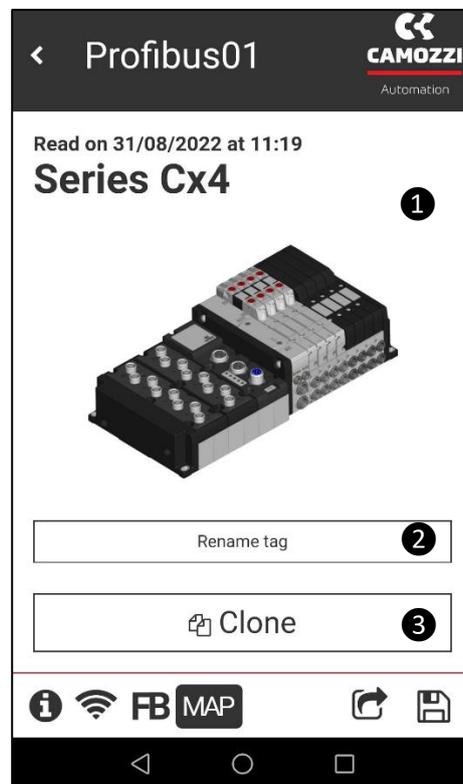

Inoltre, nella prima pagina è possibile accedere ad altre pagine della app tramite le icone in basso.


- **4** Pagina delle informazioni generali del modulo.
- **5** Pagina delle informazioni della rete WiFi (se disponibile).
- **6** Pagina delle informazioni riguardanti il bus.
- **7** Pagina per richiedere una nuova mappatura.
- **8** Condividere la configurazione di modulo e/o isola.
- **9** Salvataggio della configurazione del modulo o isola scannerizzato.

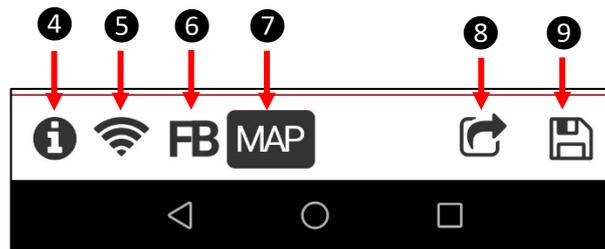

10.2 Informazioni generali

La prima pagina selezionabile **i** visualizza delle informazioni generali sul modulo CX4 scansionato.

- **1** La famiglia del dispositivo: *Series CX4*.
- **2** Il sottotipo della famiglia del modulo CX4: *Stand-alone, D1, D2, D4 e D5*.
- **3** La versione del firmware.
- **4** Lo stato della connessione WiFi: *Yes - modulo WiFi presente, No - modulo WiFi assente*.
- **5** Il tipo di bus di campo: *PROFIBUS/DP*.
- **6** Il numero seriale composto da 17 caratteri.
- **7** La versione della app.

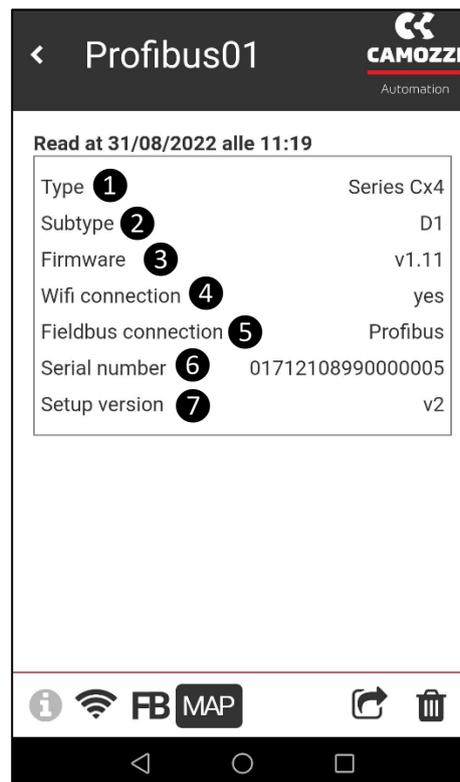


	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

10.3 Informazioni WiFi

La pagina delle informazioni sulla connessione WiFi  è presente solo se il modulo WiFi è presente e connesso all'interno del modulo CX4, altrimenti non viene visualizzata.



- ① *MAC address* del modulo WiFi.
- ② Versione IP della connessione WiFi.
- ③ Nome della rete WiFi alla quale il dispositivo è collegato.
- ④ Password della rete WiFi.
- ⑤ Indirizzo FEP alla quale i dispositivi sono collegati.
- ⑥ Porta FEP alla quale il dispositivo è collegato.
- ⑦ Pulsante per modificare i dati della rete WiFi alla quale si vuole connettere il modulo.

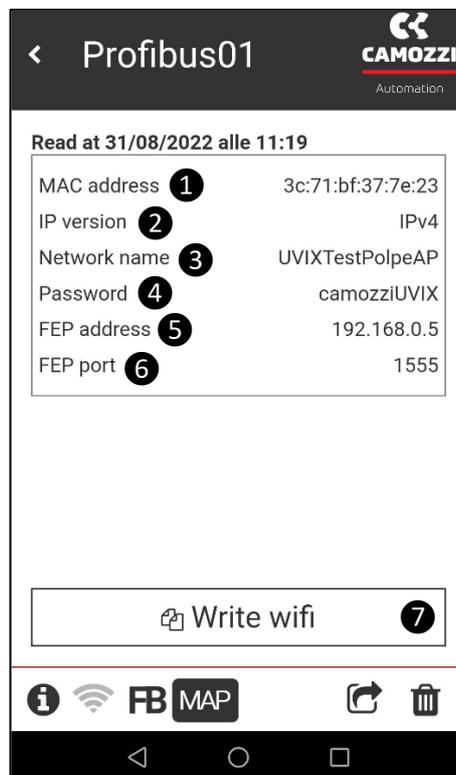

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

10.4 Configurazione bus di campo



La pagina delle informazioni sul protocollo PROFIBUS/DP **FB** visualizza, oltre al nome del bus di campo **1**, anche il *Node id* **2** che permette di comunicare con il DP Master PROFIBUS/DP. Questo parametro (default: 4) è configurabile (par. 6.4) utilizzando il pulsante di scrittura **3** ed eseguendo una scrittura NFC **4** tramite la app.

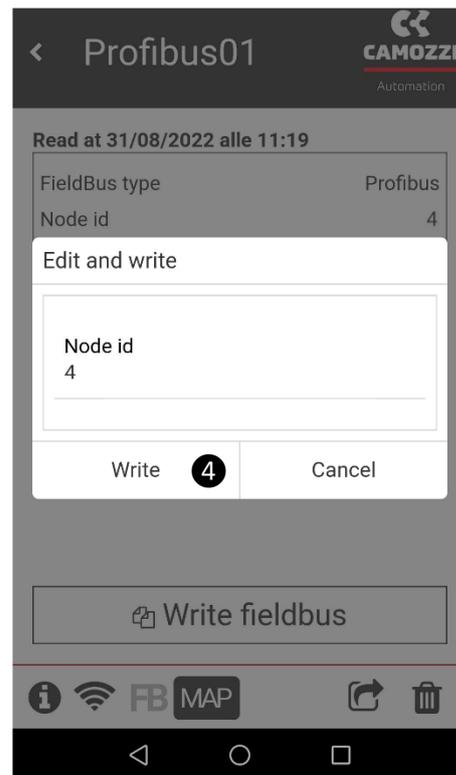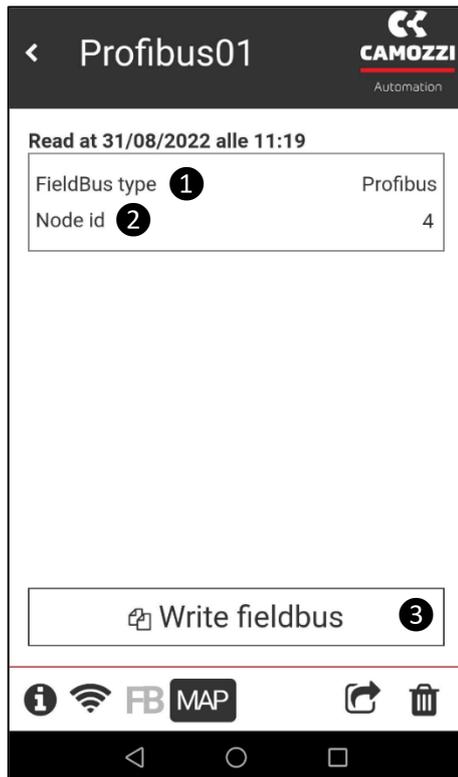

	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

10.5 Richiesta di mappatura

L'ultima pagina consultabile  nella app permettere di richiedere una nuova mappatura del sistema attraverso il pulsante *Require* . Una volta fatta la richiesta, questa rimane pendente (il pulsante diventa *Pending* ) fino al prossimo riavvio del modulo CX4.

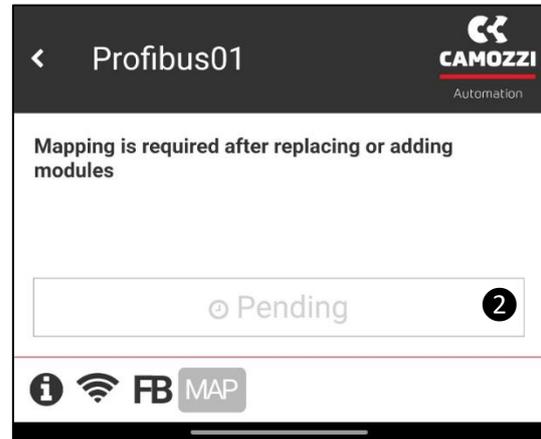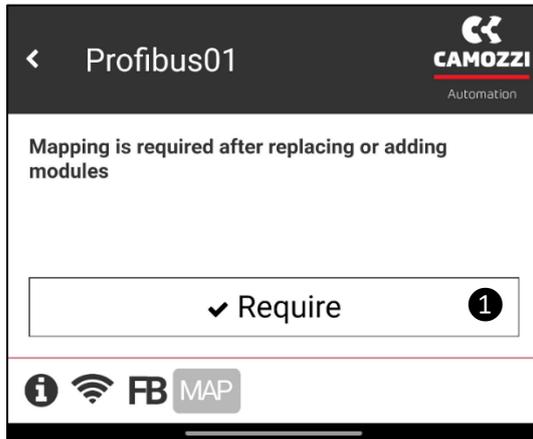

 CAMOZZI Automation	Isola di Valvole Serie D Fieldbus e Serie CX4 PROFIBUS/DP	5000041279
		Versione 11

Contatti

Camozzi Automation spa

Società Unipersonale

Via Eritrea, 20/I

25126 Brescia - Italy

Tel. +39 030 37921

Fax +39 030 2400464

info@camozzi.com

www.camozzi.com

Certificazione di Prodotto

Direttive Nazionali ed Internazionali, Regolamenti e Standard

productcertification@camozzi.com

Assistenza tecnica

Informazioni tecniche

Informazioni sui prodotti

Special products

Tel.+39 030 3792390

service@camozzi.com